
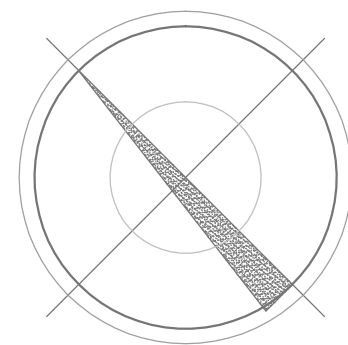


RZUT PIWNIC SKALA 1:50
ORZECZENIE TECHNICZNE - INWENTARYZACJA

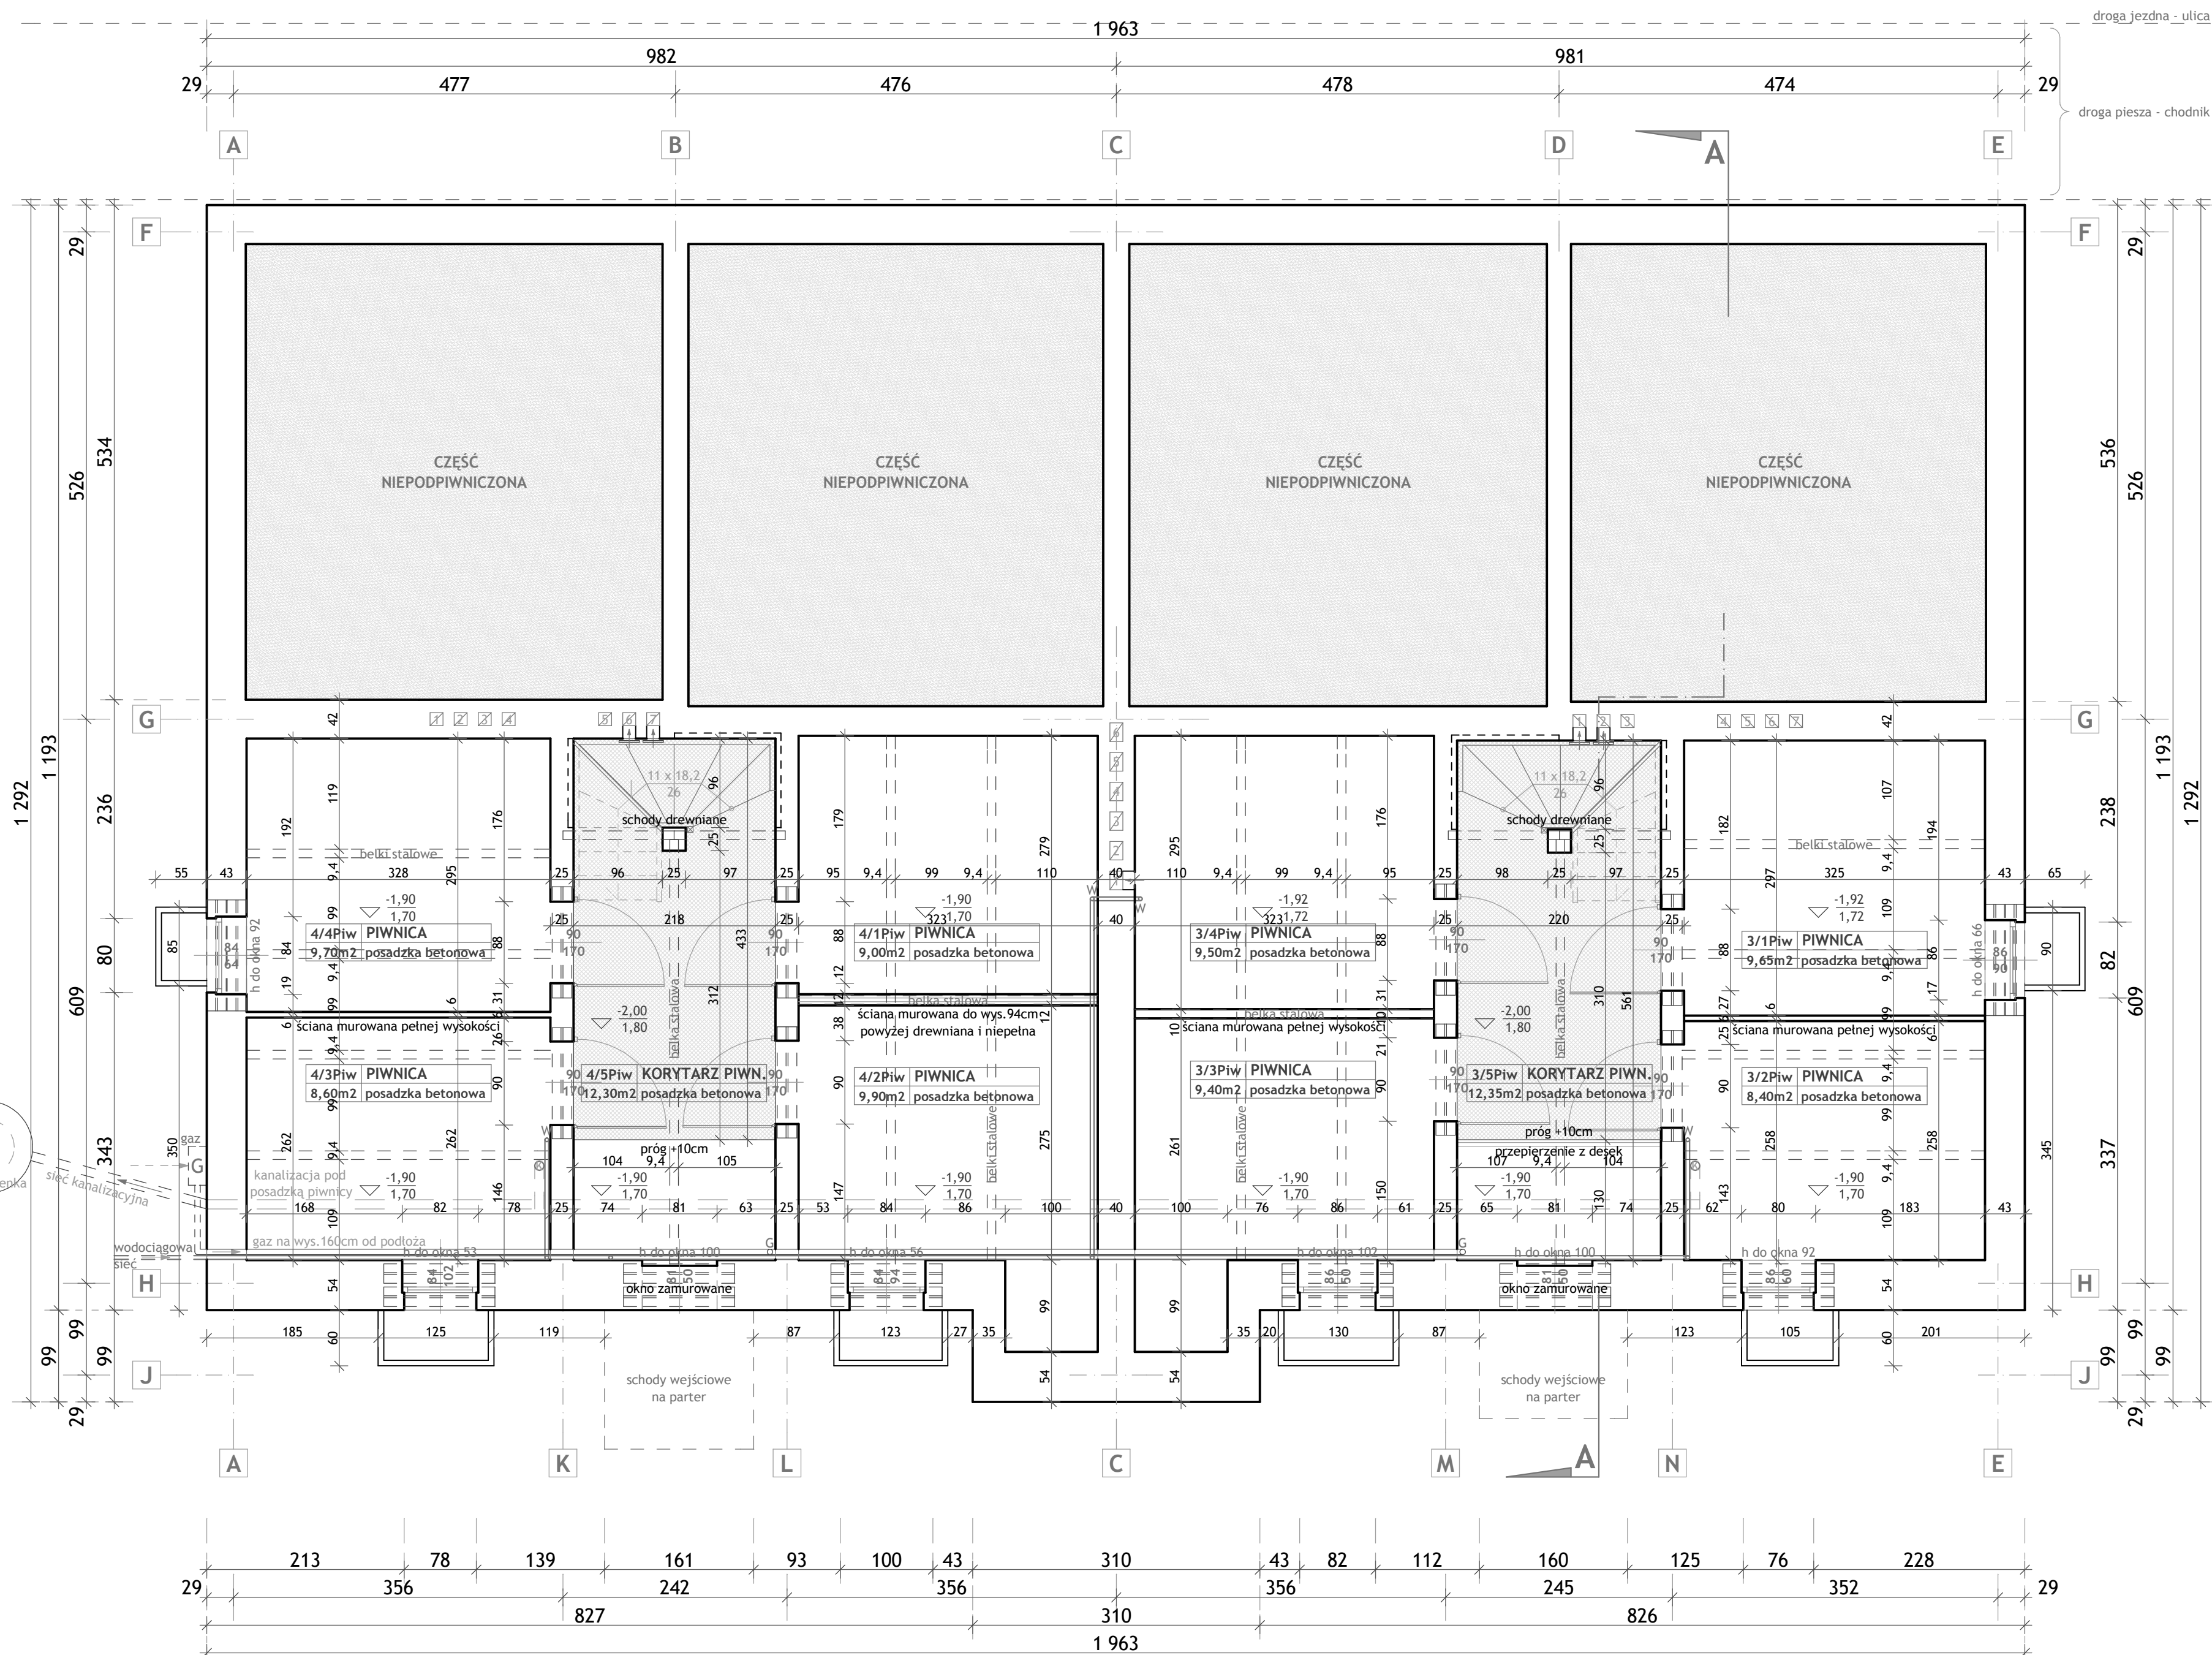

LEGENDA:

- NUMER KLATKI → NUMER KOMÓRKI LOKATORSKIEJ
- 3/2Piw PIWNICA
8,40m² posadzka betonowa
- POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ
POWIERZCHNIA POSADZEK
- ▽ -2,00 KOTWA WYSOKOŚCIOWA
1,80 WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA W ŚWIEŁLE
- DANE PRZY OKNAH SĄ
WIELKOŚCIAMI W ŚWIEŁLE S/H
- h do okna 66
86 90
- ISTN. NADPROŻA
NAD OTWORAMI
OKIENNYMI I DRZWIOWYMI
- instalacje:
- W K → ISTN. SIEĆ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
K → ISTN. SIEĆ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
G → ISTN. SIEĆ INSTALACJI GAZOWEJ
G → ISTN. SKRZYŃKA INSTALACJI GAZOWEJ
E → ISTN. SKRZYŃKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W → ISTN. PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
O → ISTN. PION INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
G → ISTN. PION INSTALACJI GAZOWEJ
V → ISTN. PION INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

UWAGI:

- SCHODY DREWNIANE W STANIE ŚREDNIM
- WYMAGAJĄ BIEŻĄCEJ KONSERWACJI.
- PODŁOGA NA KLATCE SCHODOWEJ W PIWNICY
W STANIE ZŁYM - WYMAGA WYŁANIA NOWEJ
WARSTWY BETONU grub. 5cm.
- STOLARKA DRZWIOWA W STANIE ŚREDNIM
- WYMAGA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI.
- STOLARKA OKIENNA W STANIE ZŁYM
- WYMAGA CAŁKOWITEJ WYMIANY.
- NADPROŻE STAŁOWE NAD DRZWIAMI I OKNAH
SĄ W STANIE ZŁYM
- WYMAGAJĄ CAŁKOWITEJ WYMIANY.
- NALEŻY DOPROWADZIĆ ŚWIATŁO DO:
3/3Piw i 3/4Piw.

INWESTOR: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce			
INWESTYCJA: Remont modernizacyjny i termomodernizacyjny budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 3-4 w Bartoszycach			
ADRES INWESTYCJI: ul. Orzeszkowa 3-4, 11-200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC ORZECZENIE TECHNICZNE - INWENTARYZACJA			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jan Raplewicz Upr. Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/OL			
PODPIS I PIECZĄTKA:			
ASYSTENCI: Dariusz Perchacz Wojciech Sienkiewicz		PODPISY:	
FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		DATA: 18 SIERPIEŃ 2009	
		SKALA RYS.: 1 : 50	
		NR RYS.: 5 inw	