


I-0428 BARTOSZYCE KOWALI


SCHEMAT ZASILANIA LODOWISKA SZTUCZNEGO BARTOSZYCE PLAC BOH WESTERPLATTE DZ 123/114  
/WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 09/R3/06806 Pp-120,0kW/

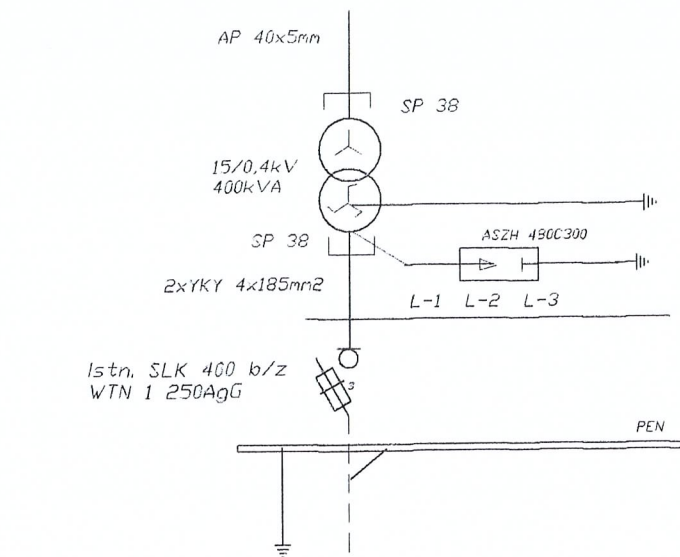


kolor czarny-urządzenia Energa Operator  
kolor niebieski-urządzenia własne odbiorcy

Istn. YAKY 4x120mm2 L-100m  
obw. Dojrzewalnia Serów

Istn. złącze ZK-1b/F  
wł. Energa Operator

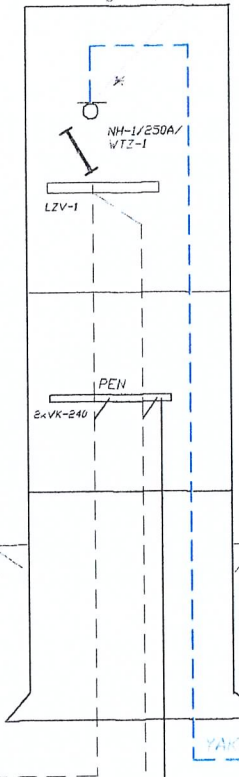


SZAFKA KABLOWA POMIAROWA PpT/R przy ZK-1  
wg rys. E-2

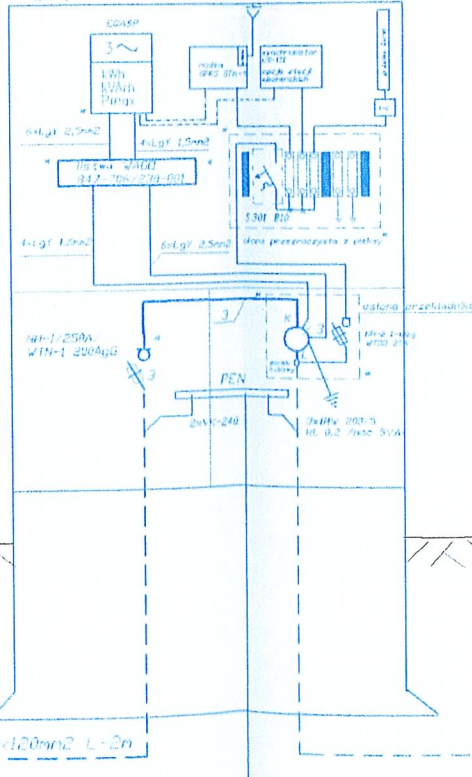

Istn. YAKY 4x120mm2 L-65m Kier. Szafka SK-4  
wł. Urzędu Miasta wyciąć z ZK wprowadzić do PpT/R

SZAFKA KABLOWA SK-4/2R1+SR0  
wg rys. E-3

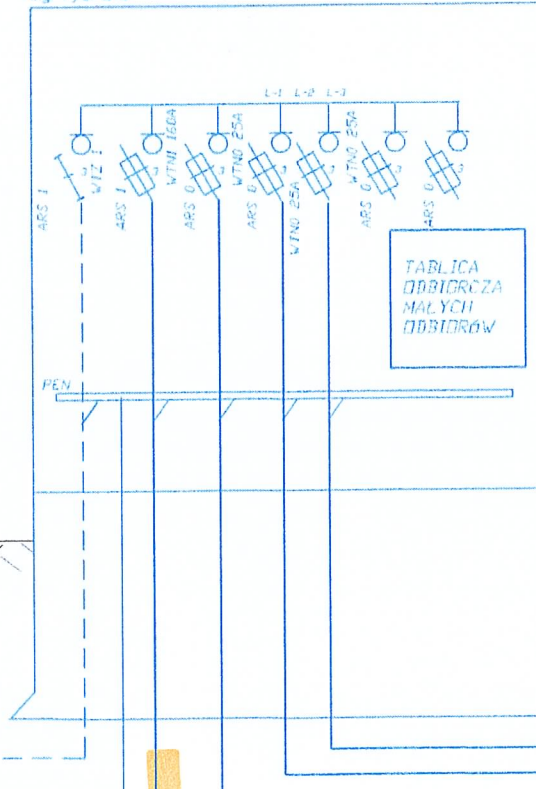

SZAFKA ODBIORCZA  
STOISKA HANDLOWE

Ps-10,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
KONTENER Nr 2

Ps-5,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
ZASILANIA LODOWISKA

Ps-90,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
KONTENER Nr 1

Ps-5,0kW

OW 4x6mm2 L-50m  
podwieszony na istn. słupach

OW 4x6mm2 L-50m  
podwieszony na istn. słupach

OW 4x6mm2 L-40m  
podwieszony na istn. słupach

TABLICA  
ODBIORCZA  
MALYCH  
ODBIORÓW

\*-miejsca plomb Energa Operator S A

Istn. YAKY 4x120mm2  
kier. Dojrzewalnia Serów  
Ps-30,0kW


OW 4x50mm2 L-30m  
podwieszony na istn. słupach

Obiekt: LODOWISKO SZTUCZNE W BARTOSZYCACH BARTOSZYCE PLAC BOH WESTERPLATTE DZ 123/114	
STADIUM: LODOWISKO SZTUCZNE	
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA LODOWISKA SZTUCZNEGO	
Projektant:	
tech. Bogdan Kozan	Nr i zakres uprawnień
	87/85/OL
Podpis:	
Upr. bud. Nr 87/85/OL i 132/92/OL	
Upr. pom. b/g	
Data: grudzień 2009r.	
Nr rysunku: E-2	




Proj. kablowa sieć rozdzielcza 0,4kV  
etap I - od złącza ZK-1/L/R/F do ZR-2  
etap II - od złącza ZR-1 do złącza ZR-3  
etap III - od złącza ZR-1 do złącza ZR-5

USŁUGI PROJEKTOWE ARKADIUSZ FIEDUCIK			
11-200 BARTOSZYCE UL. CHILMANOWICZA 1/15	Projekt zagospodarowania	Rys.nr E-4	
	Kablowa sieć rozdzielcza	Skala: 1:500	Data 12.2005
Adres	Bartoszyce - Korty		
Asystent	mgr inż. Arkadiusz Fieducik		
Projektant	upr. bud. 26287/OL Małgorzata Zińska		

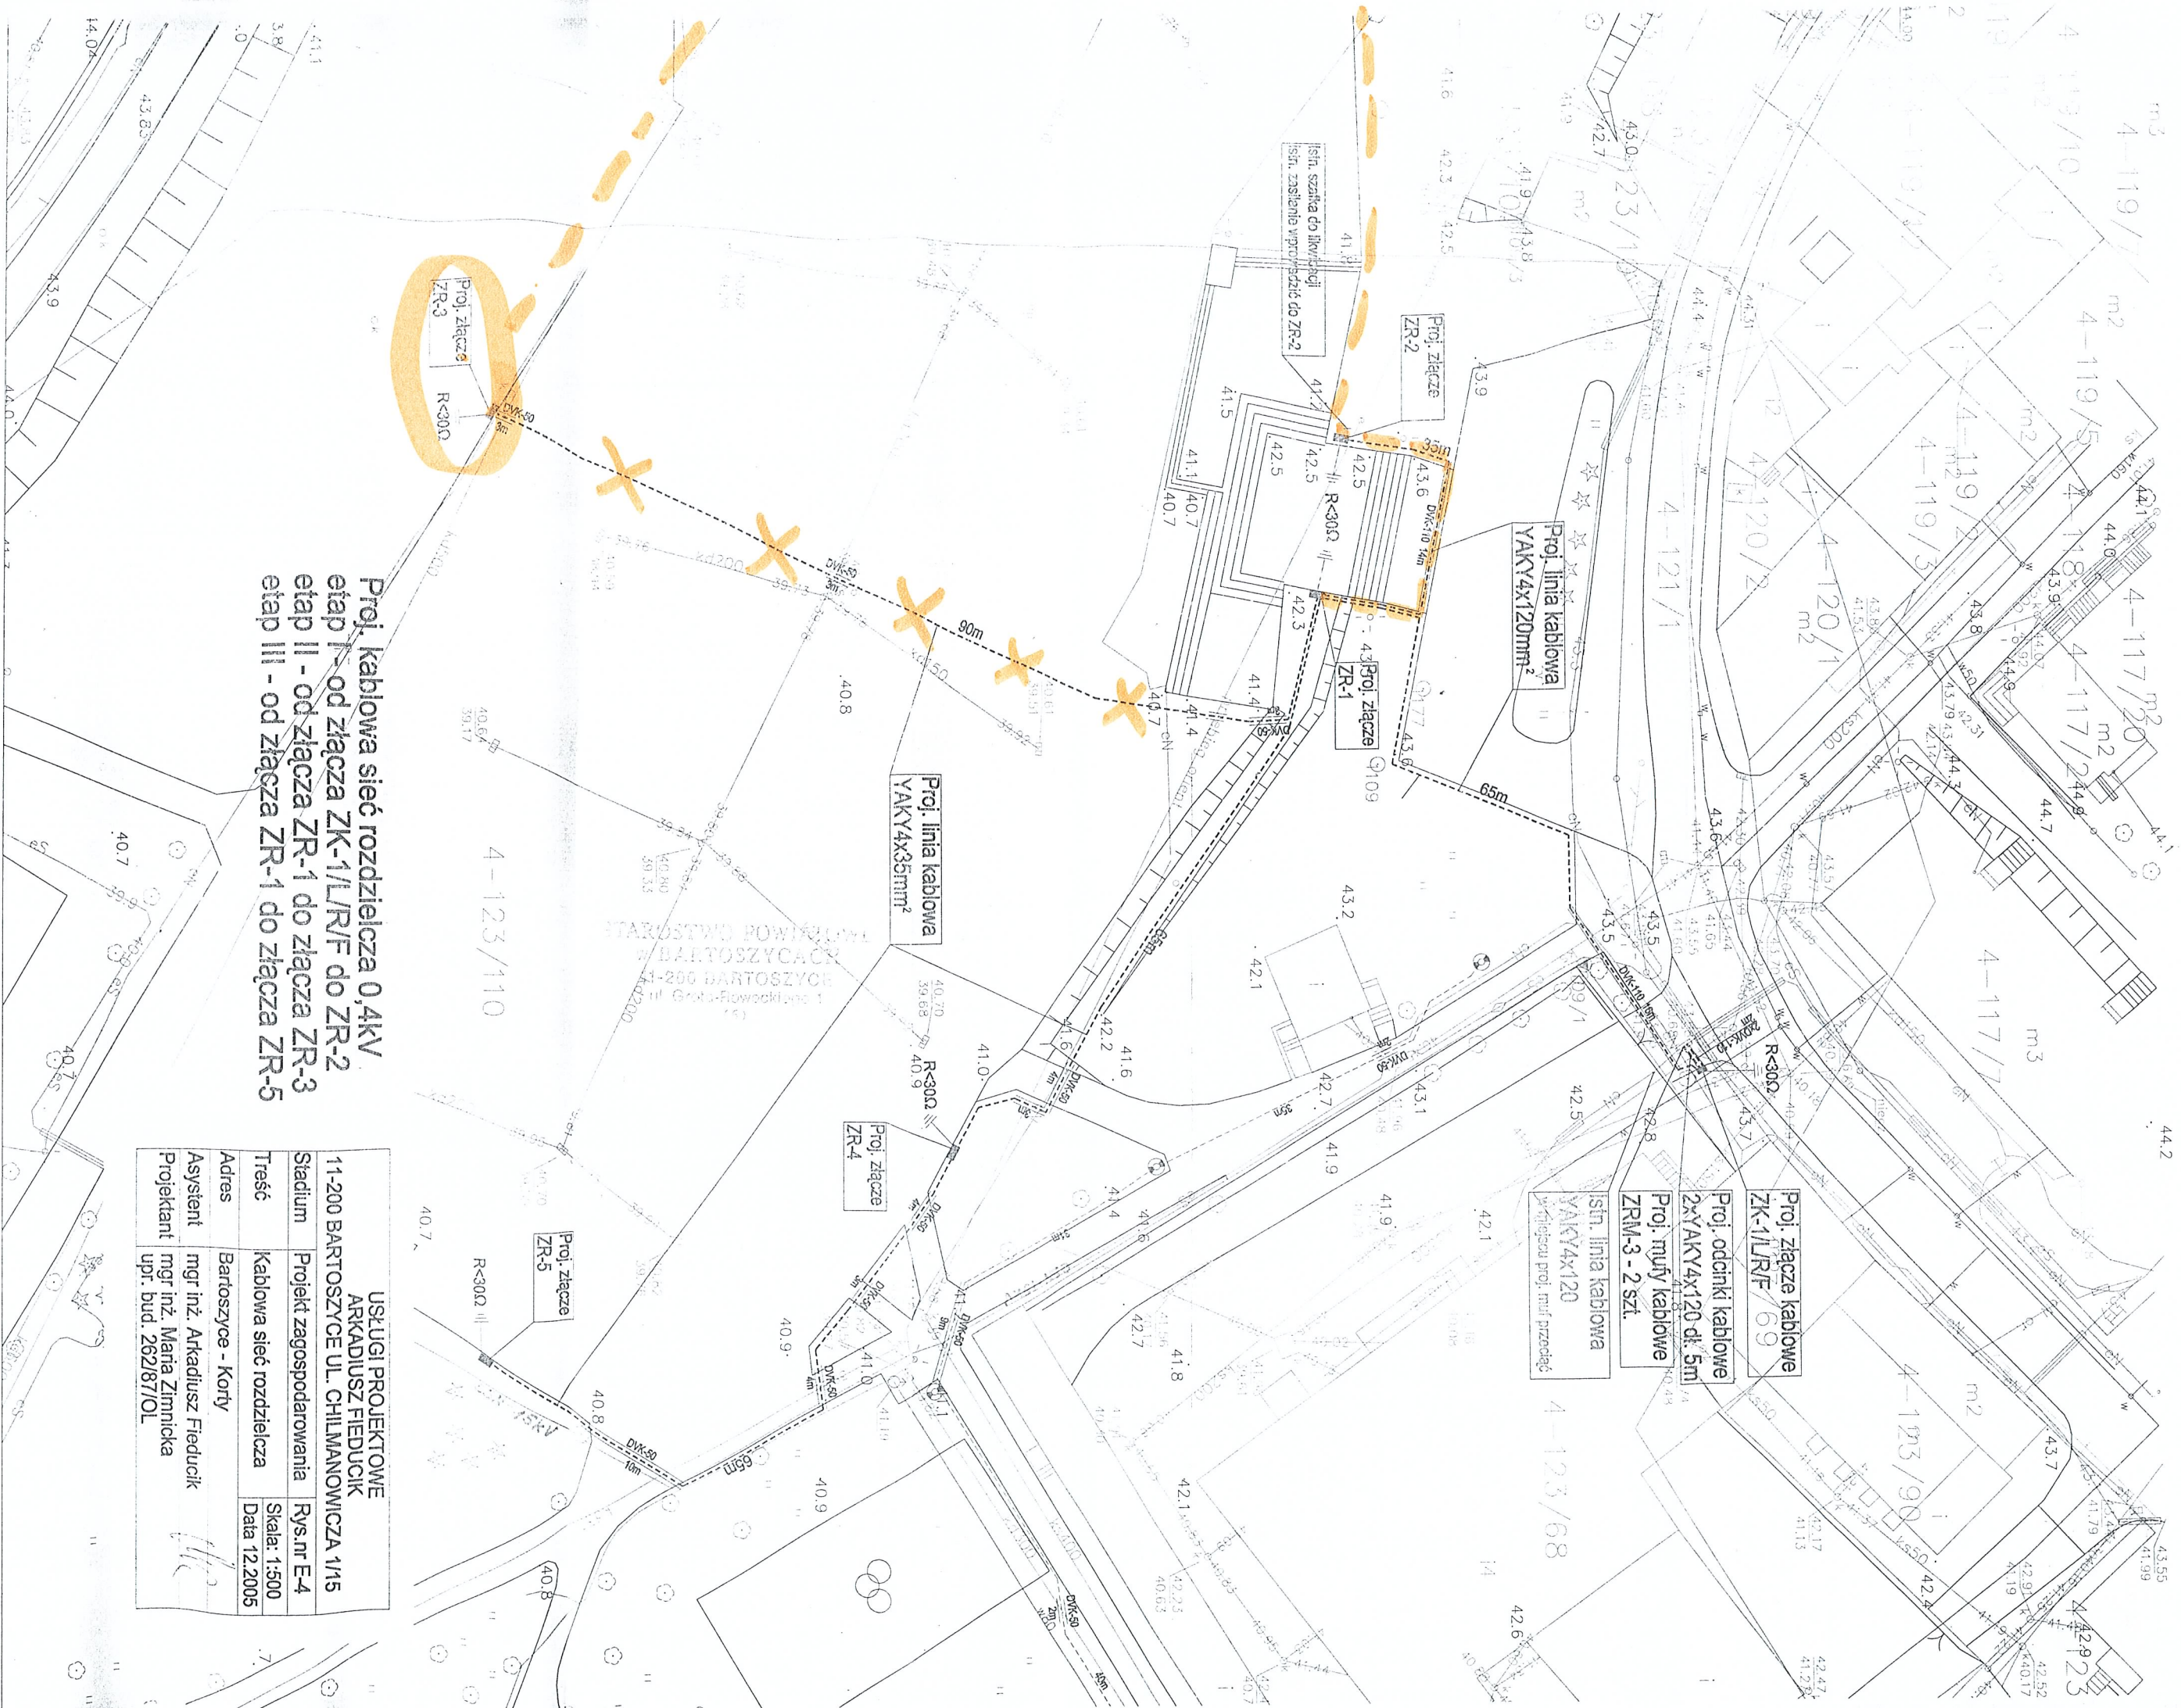



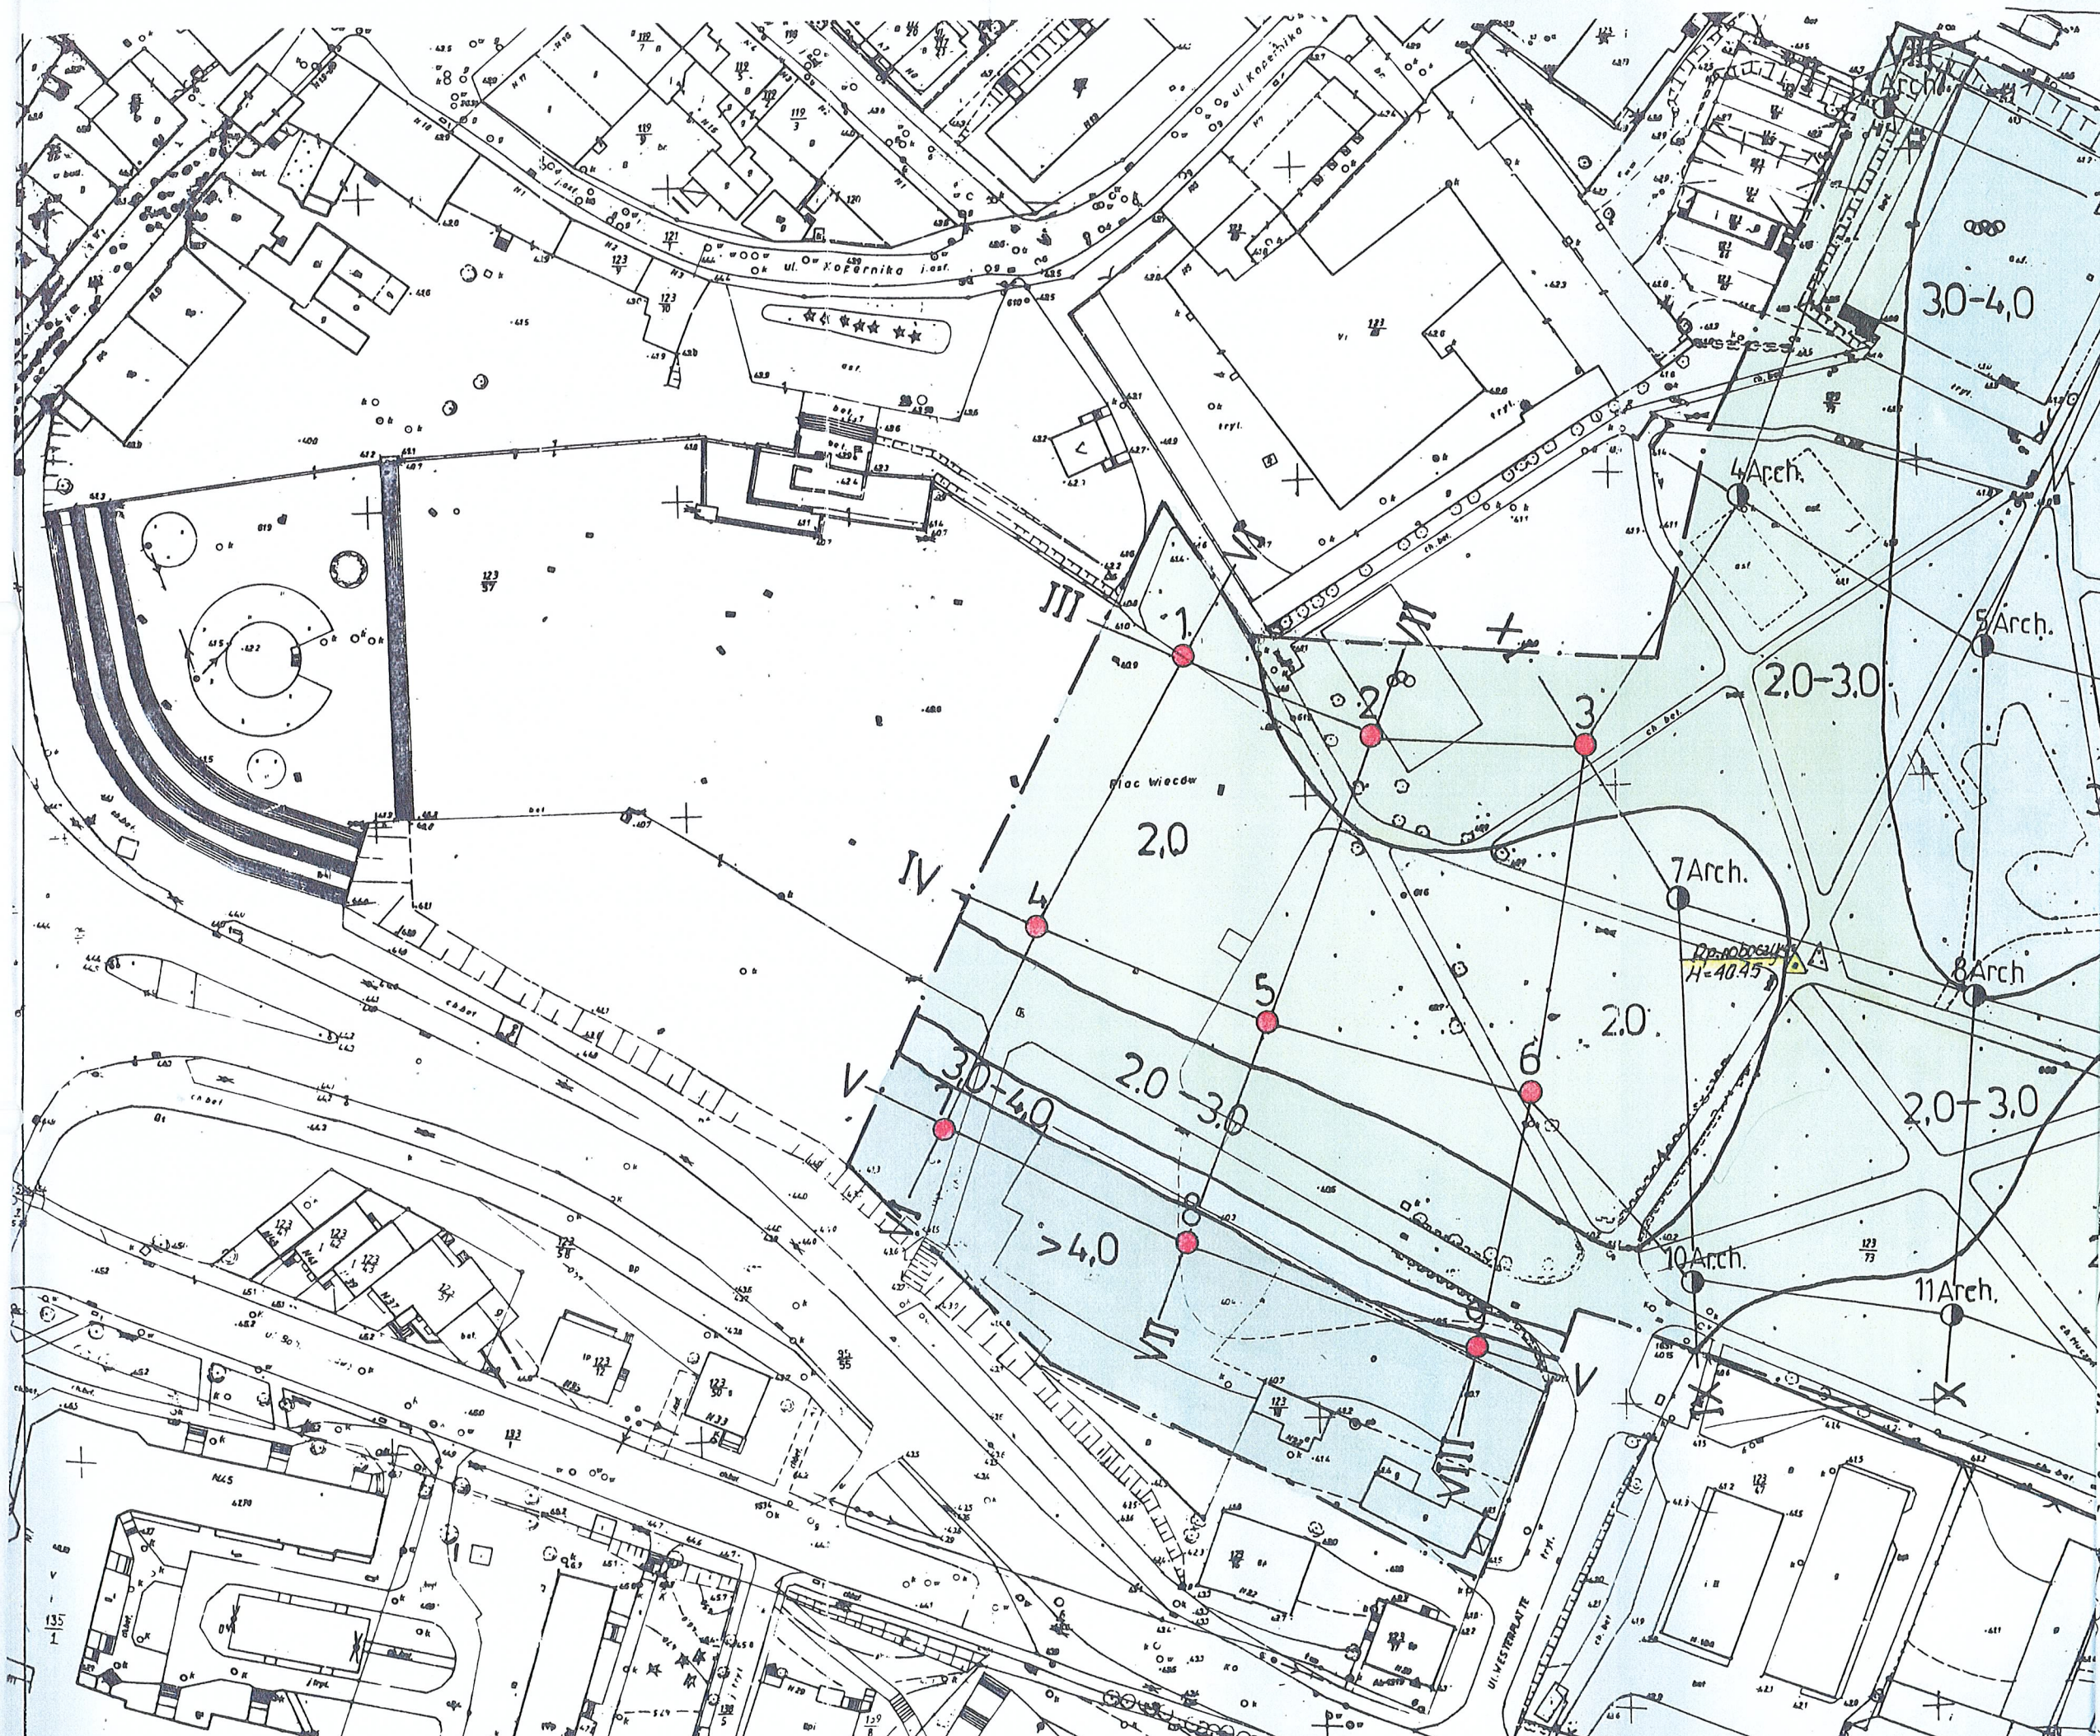

# LEGENDA

- 1 wykonany otwór wiertniczy
- przekrój geotechniczny
- granica działki
- 1 Arch. wiercenia archiwalne wykonane we wrześniu 1998r. przez Zakład Geologiczny "GEOL"

## Obszary występowania gruntów słabonośnych

- 2.0 do głębokości 2.0m p.p.t.
- 2.0-3.0 od głębokości 2.0m p.p.t. do głęb. 3.0m p.p.t.
- 3.0-4.0 od głębokości 3.0m p.p.t. do głębokości 4.0m p.p.t.
- >4.0 powyżej głębokości 4.0m p.p.t.

## Załącznik 1

ZAKŁAD GEOLOGICZNY "GEOL"	
10 - 685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6	
OBIEKT: Teren przeznaczony pod budownictwo sportowo-rekreacyjne	
Bartoszyce, ul. Kępczyńskiego	
TEMAT:	Opinia geotechniczna
OPRACOWAŁ:	mgr inż. St. Guz
KREŚCIŁ:	mgr inż. L. Oprzyńska
DATA:	VI.2004
SKALA:	1:1000



