


1-0428 BARTOSZYCE KOWALI



SCHEMAT ZASILANIA LODOWISKA SZTUCZNEGO BARTOSZYCE PLAC BOH WESTERPLATTE DZ 123/114  
/WARUNKI PRZYŁĄCZENIA 09/R3/06806 Pp-120,0kW/

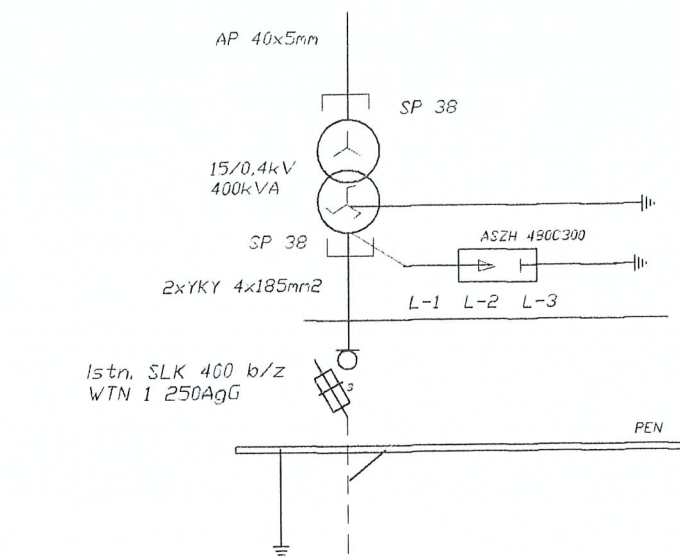

kolor czarny-urządzenia Energa Operator  
kolor niebieski-urządzenia własne odbiorcy


Istn. YAKY 4x120mm2 L-100m  
obw Dojrzwalnia Serów

Istn. złącze ZK-1b/F  
wł. Energa Operator

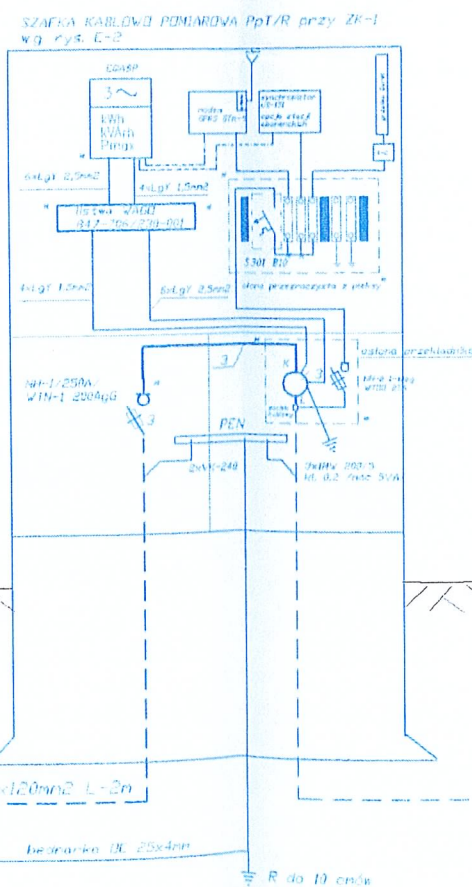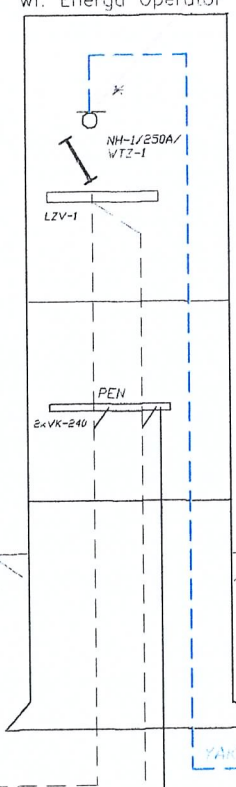

Pp-110,0kW  
Pu-110,0kW  
Is-173,2A

SZAFKA KABLOWA SK-4/2R1-2R0  
wg rys. E-3

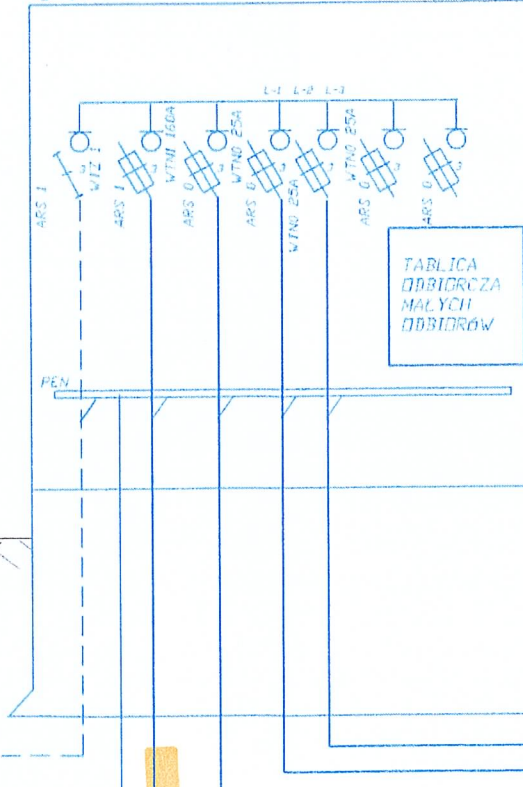

SZAFKA ODBIORCZA  
STOISKA HANDLOWE

Ps-10,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
ZASILANIA LODOWISKA

Ps-90,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
KONTENER Nr 2

Ps-5,0kW

SZAFKA ODBIORCZA  
KONTENER Nr 1

Ps-5,0kW

OW 4x6mm2 L-50m  
podwieszony na istn. słupach

OW 4x6mm2 L-50m  
podwieszony na istn. słupach

OW 4x6mm2 L-40m  
podwieszony na istn. słupach

TABLICA  
ODBIORCZA  
MALYCH  
ODBIORÓW

Istn. YAKY 4x120mm2 L-65m Kier Szafka SK-4  
wł. Urzędu Miasta wycofać z ZK wprowadzić do PpT/R

R do 10 onów

OW 4x50mm2 L-30m  
podwieszony na istn. słupach

x-miejsca plomb Energa Operator S A

Istn. YAKY 4x120mm2  
kier. Dojrzwalnia Serów  
Ps-30,0kW

Obiekt: LODOWISKO SZTUCZNE W BARTOSZYCACH BARTOSZYCE PLAC BOH WESTERPLATTE DZ 123/114	
STADIUM : LODOWISKO SZTUCZNE	
TREŚĆ RYSUNKU : SCHEMAT ZASILANIA LODOWISKA SZTUCZNEGO	
Projektant:	
tech. Bogdan Kozak	Nr i zakres uprawnień: 87/85/OL
Podpis:	
Upr. bud. nr 87/85/OL	132/92/OL
Upr. pom. b/c	132/92/OL
Data: grudzień 2009r. do 2010r. 2E/05/13/06	
Nr rysunku: E-2	