
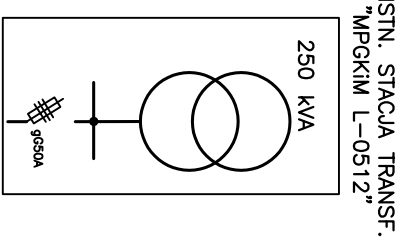



PROJ. ROZBUDOWA OBRODU OŚWIEL. NR 3
PROJ. KABEL YKY 4x16, l=805m
istn. kabel YAKY 4x25, l=620m
(całkowita długość obwodu l=1425m)
Psz=4,935kW ΔUobwodu=1,64%

UL. BEMA

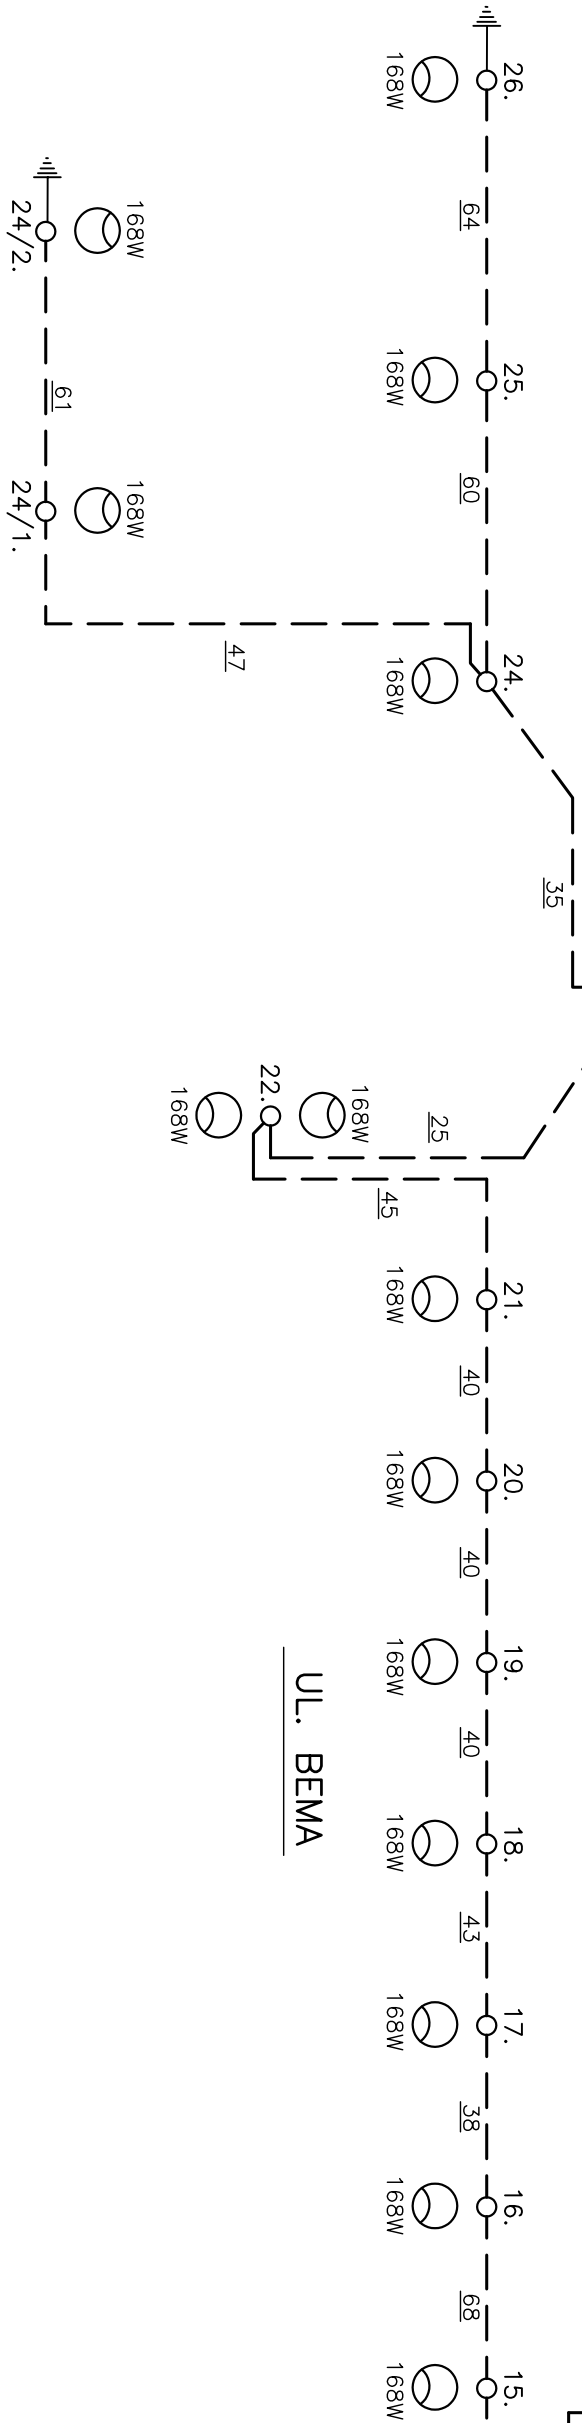

ZASILANIE
YAKY4x20, l=55m

ISTN. SZAFKA OŚWIELENIOWA "SO-BEMA 2"

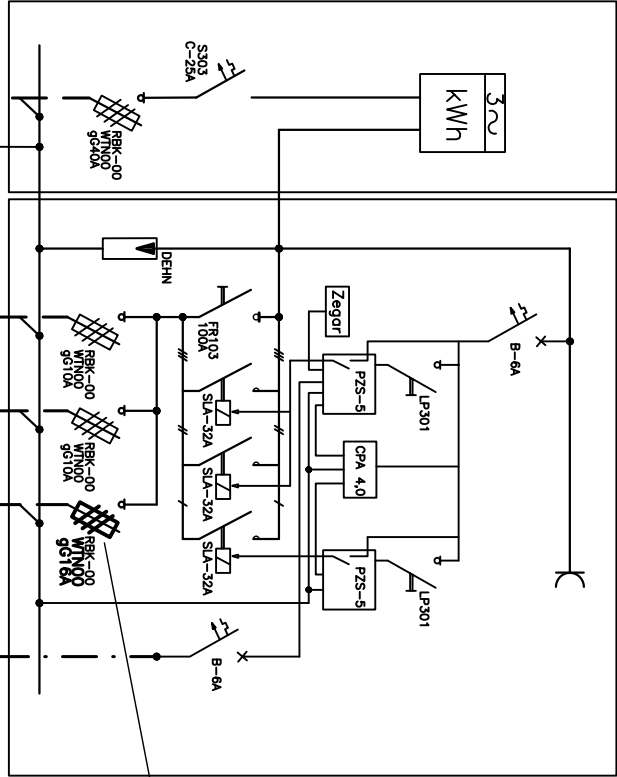

PROJ. WYMIANA WKŁADEK BEZPIECZNIKOWYCH

ISTN. OBRÓD OŚWIELENIOWY NR 3
ISTN. OBRÓD OŚWIELENIOWY NR 1
ISTN. OBRÓD OŚWIELENIOWY NR 2
Psz=1,344kW

Pracownia Projektowo-Konsultingowa ul. Piłsudskiego 16/10 Droga i Mostow. "PROMOS" sp. z o.o. 10-059 Oleśnica, tel./fax 534-94-20		
Nazwa i adres obiektu: Budowa i modernizacja drogi miejskiej klasy D na terenach przemysłowych przy ulicy Bema w Bartoszycach		
SCHEMAT SIECI OŚWIEPLENIENIA ULICZNEGO		
Autor: Zbigniew Duchliński nr upr. 216/85/OL, 303/94/OL Data: 2009.08.15, 27.11.2011, 30.03.14		Strona 1:500
Sprawdził: mgr inż. A. Szczepkowski nr upr. 56/90/OL Data: 2009.08.15, 27.11.2011, 30.03.14		Wzrost 2
Data: sierpień 2009r.		