


A

A - A

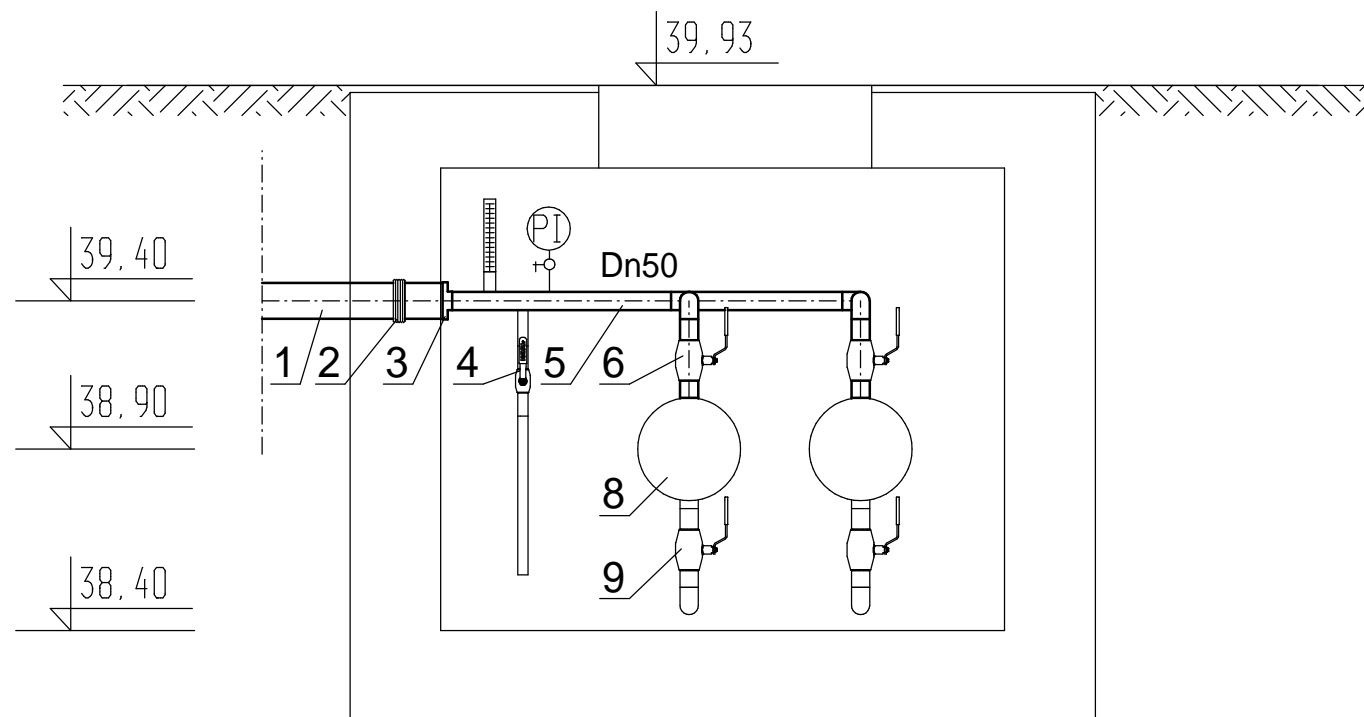

L.p.	Ilość	Wyszczególnienie	Uwagi
1	2 kpl.	Rura preizolowana 2xDn50/125	Proj.
2	2szt.	Pierścień gumowy D=125mm	Proj.
3	2szt.	Kaptur kończący D=125mm	Proj.
4	2kpl.	Odwodnienie zaworem spaw. Dn25mm (31.8x4.0)	Proj.
5	4mb	Rura stal.cz. b.sz. Dn 50mm	Proj.
6	2szt.	"Wcinka na gorąco" Naval Dn 50mm	Proj.
7	1szt.	Puszka przyłączeniowa BS-AD	Proj.
8	-	Rura stal.cz. Dn 300mm	Istn.
9	2kpl.	Odwodnienie zaworem Dn50mm	Istn.

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. Prusa 1 w Bartoszycach		DATA: 05.2010r
TYTUŁ RYS.	Komora K-7	SKALA: 1:25	NR RYS. 11
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05	