


x 2 )

Rys. 4.1.2 Wyprowadzenie i zamknięcie pętli w puszcze przyłączeniowej BS-AD

- Oznaczenie zacisków BS-AD
1. przewód czujnikowy ZASILANIE
  2. przewód powrotny ZASILANIE
  3. przyłączenie do rury
  4. rezerwa/uziemienie (GND))
  5. przewód czujnikowy POWIÓT
  6. przewód powrotny POWIÓT
  7. przyłączenie do rury
  8. rezerwa/uziemienie (GND))

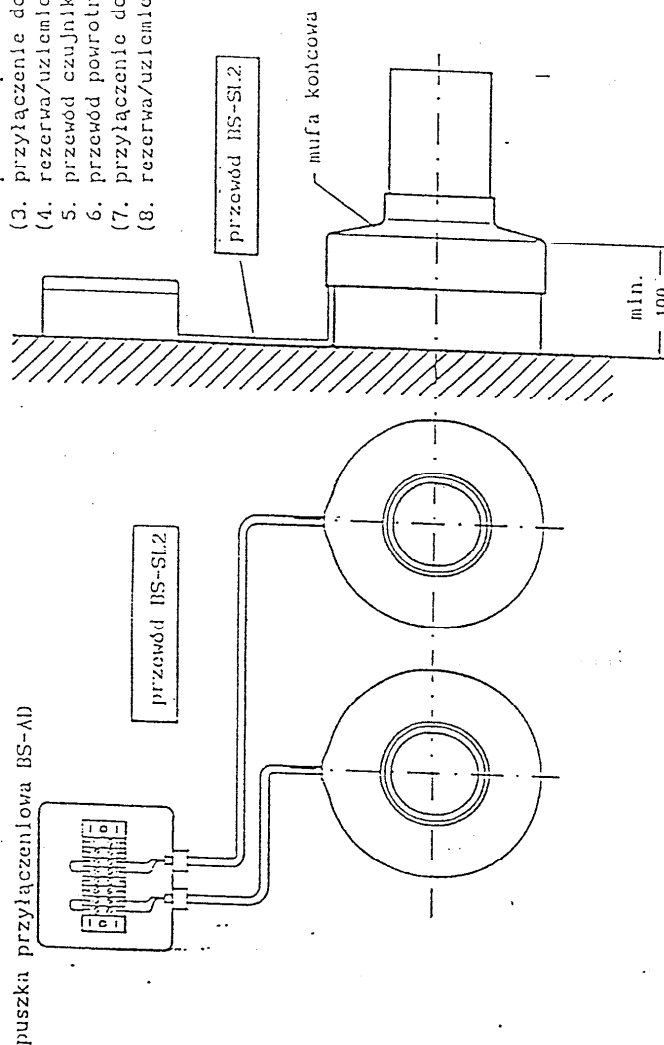

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. Prusa 1 w Bartoszycach		DATA: 05.2010r
TYTUŁ RYS.	Sposób podłączenia do puszek BS-AD	SKALA: -----	NR RYS. 8
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR 0027/05	