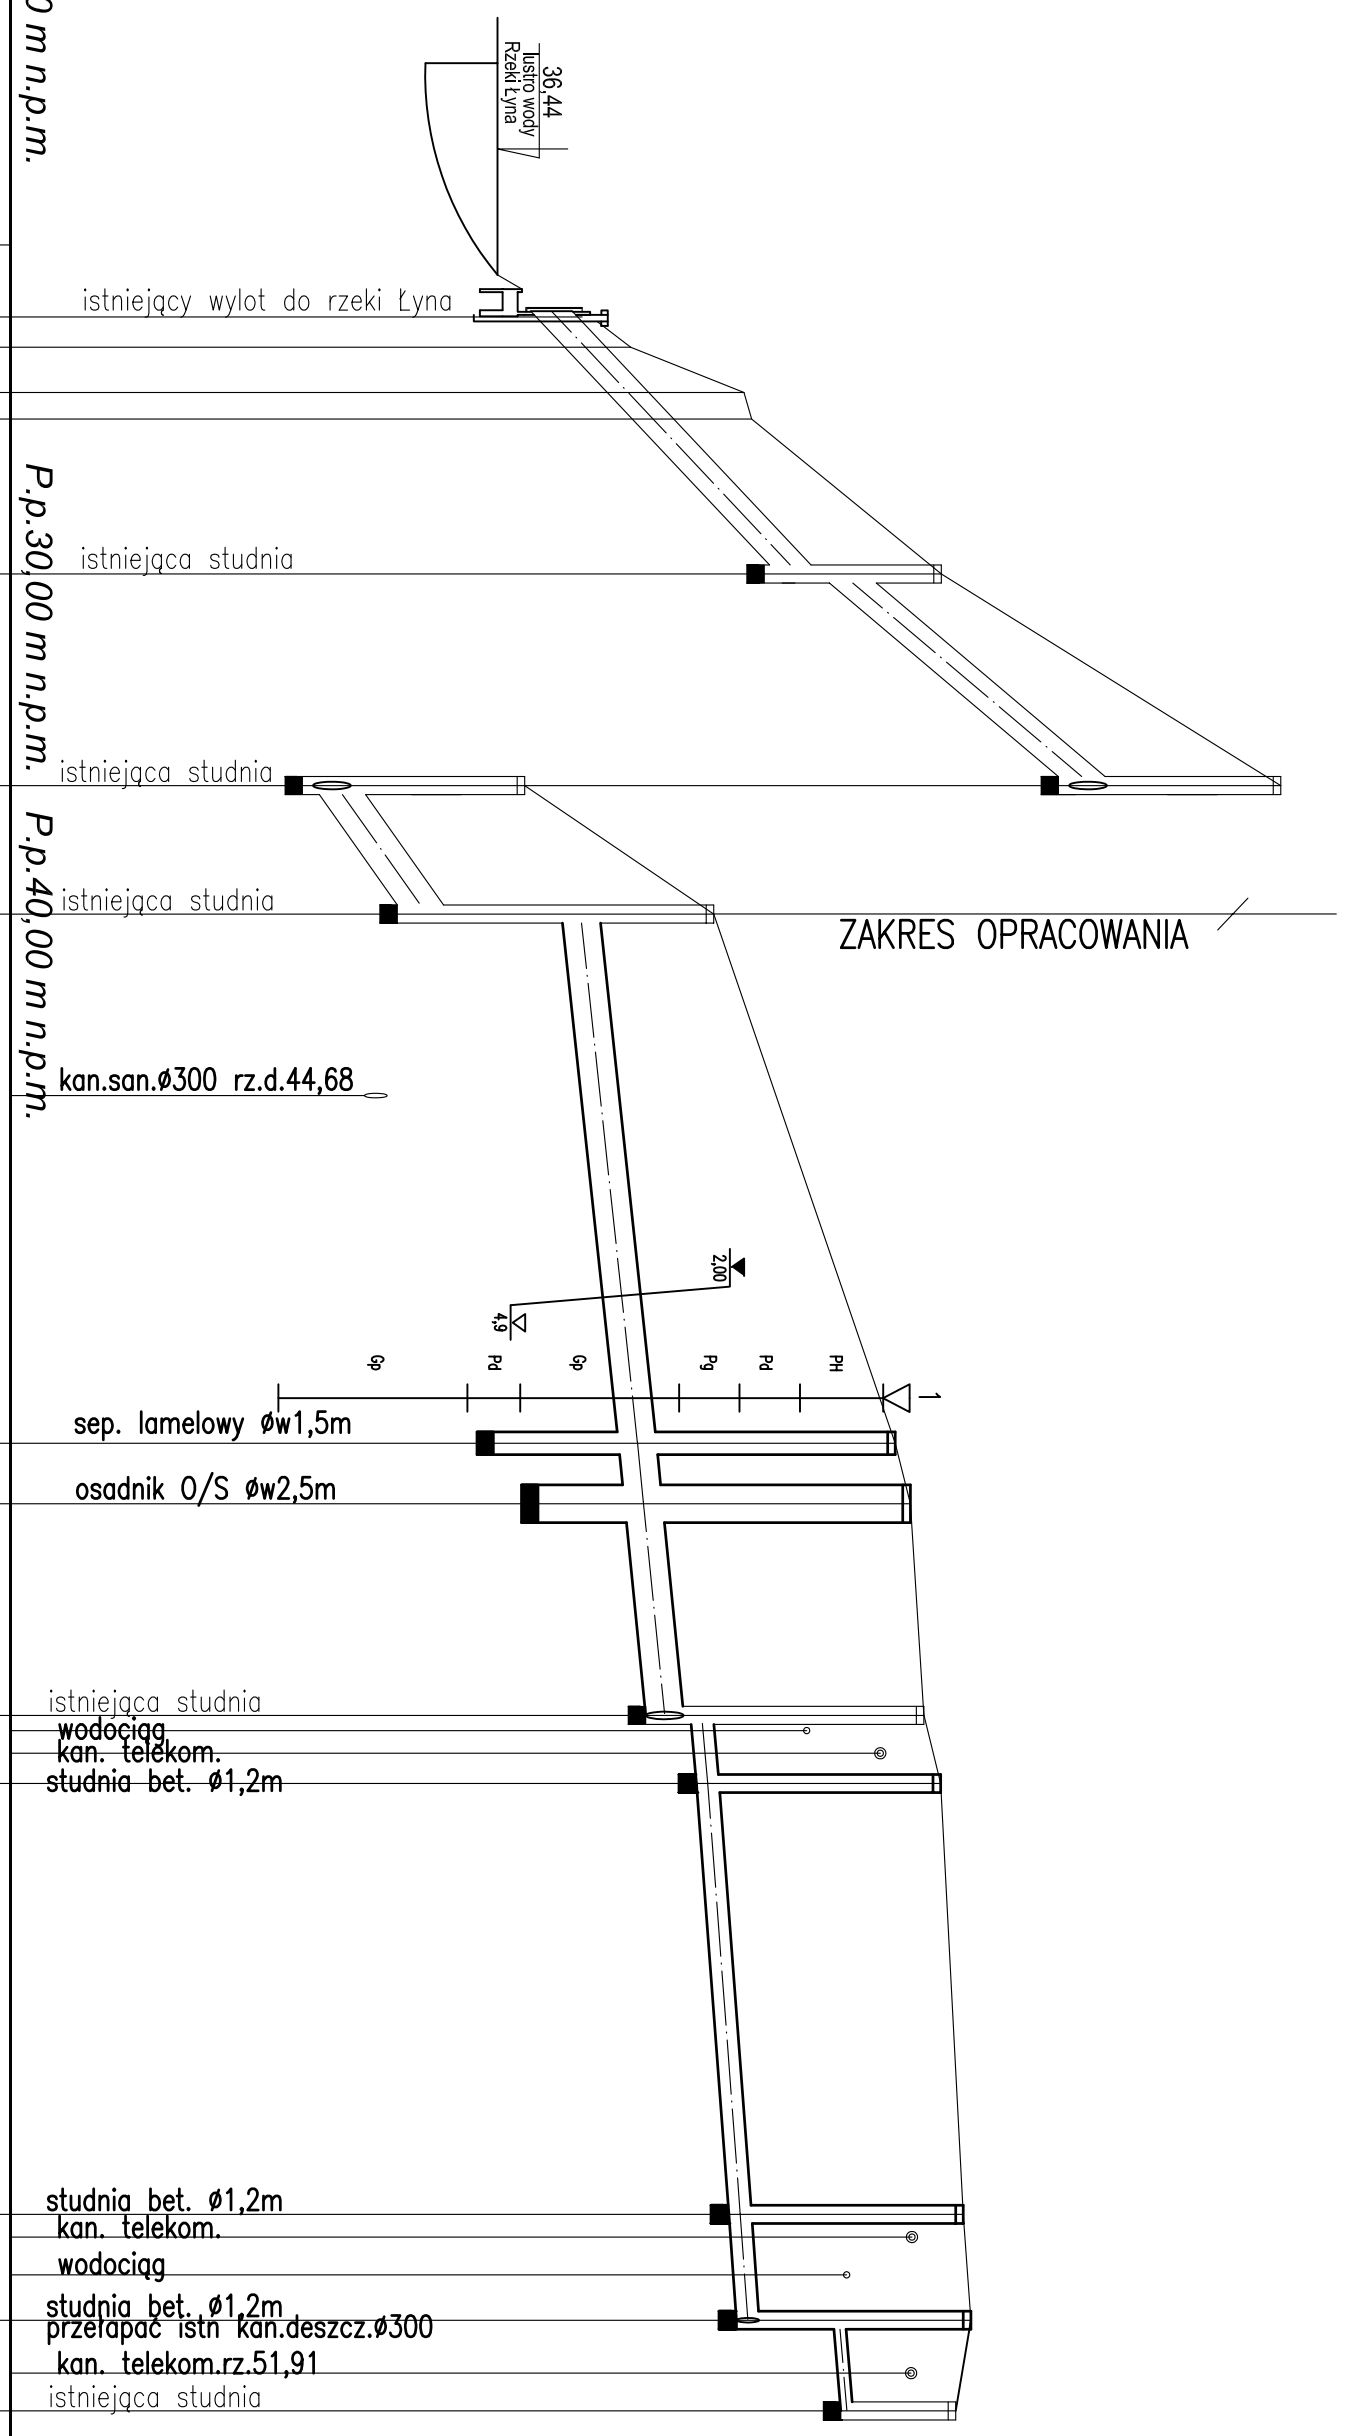

1	2	3	4	5	6	7	8
Rzędne terenu proj.	Rzędne terenu ist.	Rzędne dna kanału	Zagłębienia	Spadki i długości	Materiał i średnica	Oznaczenia	Odległości bieżące
	37,56	36,88	0,68			W	
	38,20						
	39,70						
	39,80						
	42,31	40,15	2,16		istniejący kanał deszczowy Ø500	Dist	
	46,80	43,86	2,94			Dist	
	49,30	45,20	4,10			Dist7	0,00
		47,30	2,00	i=20‰	PVCØ500x14,6mm; klasa S; L=53,0m		
	51,70	48,04	3,66			35	35,00
	51,90	48,12	3,78			S 40	39,00
	52,08	48,40	3,68	L=53,0m		14	53,00
		49,00	3,08	i=15‰		Dist8	4,5
	52,30	49,07	3,23			D20	57,50
		49,50	3,10		PVCØ315x9,2mm; klasa S; L=40,0m	28,5	86,00
		49,60	3,10	L=40,0m		D21	93,00
		50,89	1,81	i=15‰	PVC Ø200x5,9mm; klasa S; 6m	D22	
	52,50	50,98	1,52	L=6,0m		Dist9	99,00

P.p.40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	52,04	48,90	3,14				0,00
		50,63	1,41	i=20‰	PVC Ø200x5,9mm; klasa S; L=3,5m	Dist10 3,5 Wp36	
	52,00	50,70	1,30	L=3,5m			3,50

P.p.40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	51,83	49,25	2,58				0,00
		50,40	1,43	i=20‰	PVC Ø200x5,9mm; klasa S; L=5,0m	Dist6 5 Wp37	
	51,80	50,50	1,30	L=5,0m			5,00

P.p.40,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	51,83	49,25	2,58				0,00
		50,30	1,53	i=20‰	PVC Ø200x5,9mm; klasa S; L=5,0m	Dist6 5 Wp38	
	51,80	50,40	1,40	L=5,0m			5,00

NEW-EKO OLSZTYN

BIURO PROJEKTÓW Sp.z o.o.

Stadium	PROJEKT BUDOWLANY–IV	Nr zlec.	11/10
Treść	PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU DESZCZOWEGO	Nr rys.	7
Obiekt	Przebudowa ulic Mrągowiusza i Szrajbera w Bartoszycach	Skala	1:100/1:500
	wraz z budową kanalizacji deszczowej	Data	07.2010

Projektant:	mgr inż. Artur Grodkiewicz WAM/0120/POOS/09 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	Sprawdzający:	mgr inż. Anna Grodkiewicz WAM/0118/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis: