# WYLEWANE PODCIĄGI 1:20

POZ.1.1 szt.1 L=12,30m

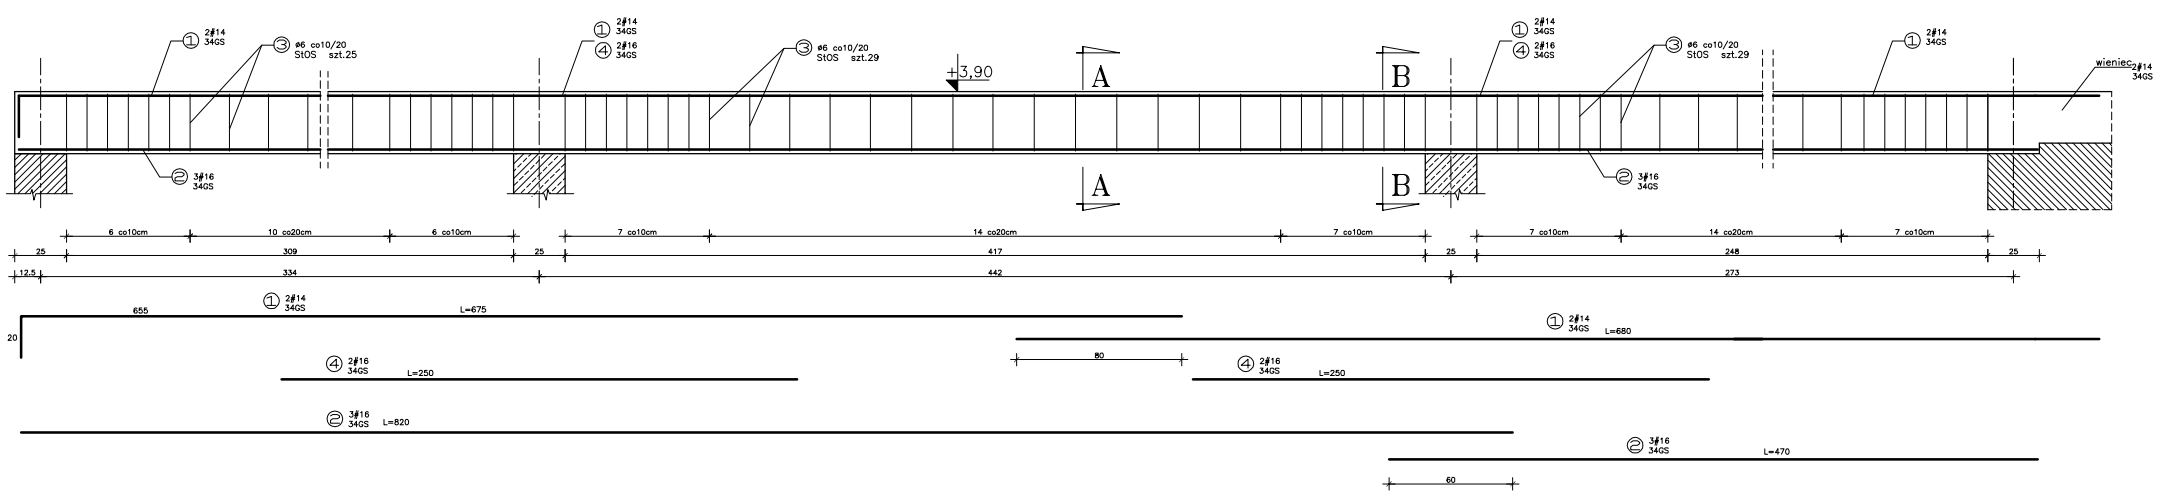


A - A




B - B







| ELEMENT | NR PRĘTA | ø PRĘTA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | ILOŚĆ PRĘTÓW | DŁ. ODCINKÓW RAZEM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | m | szt. | StOS ø6 | 34GS #14 | 34GS #16 |
| POZ. 1.1 | 1 | #14 | 13,55 | 2 | | 27,10 | |
| | 2 | #16 | 12,90 | 3 | | | 38,70 |
| | 3 | ø6 | 1,02 | 83 | 84,66 | | |
| | 4 | #16 | 2,50 | 4 | | | 10,00 |
| | MASA DŁUGOŚCI WG ø | | m | | 84,66 | 27,10 | 48,70 |
| | MASA JEDNOSTKOWA | | kg | | 0,222 | 1,21 | 1,58 |
| | MASA WG ø | | kg | | 18,80 | 32,80 | 76,95 |
| | MASA RAZEM | | kg | | | | 128,60 kg |

POZ.1.2 szt.1 L=12,37m

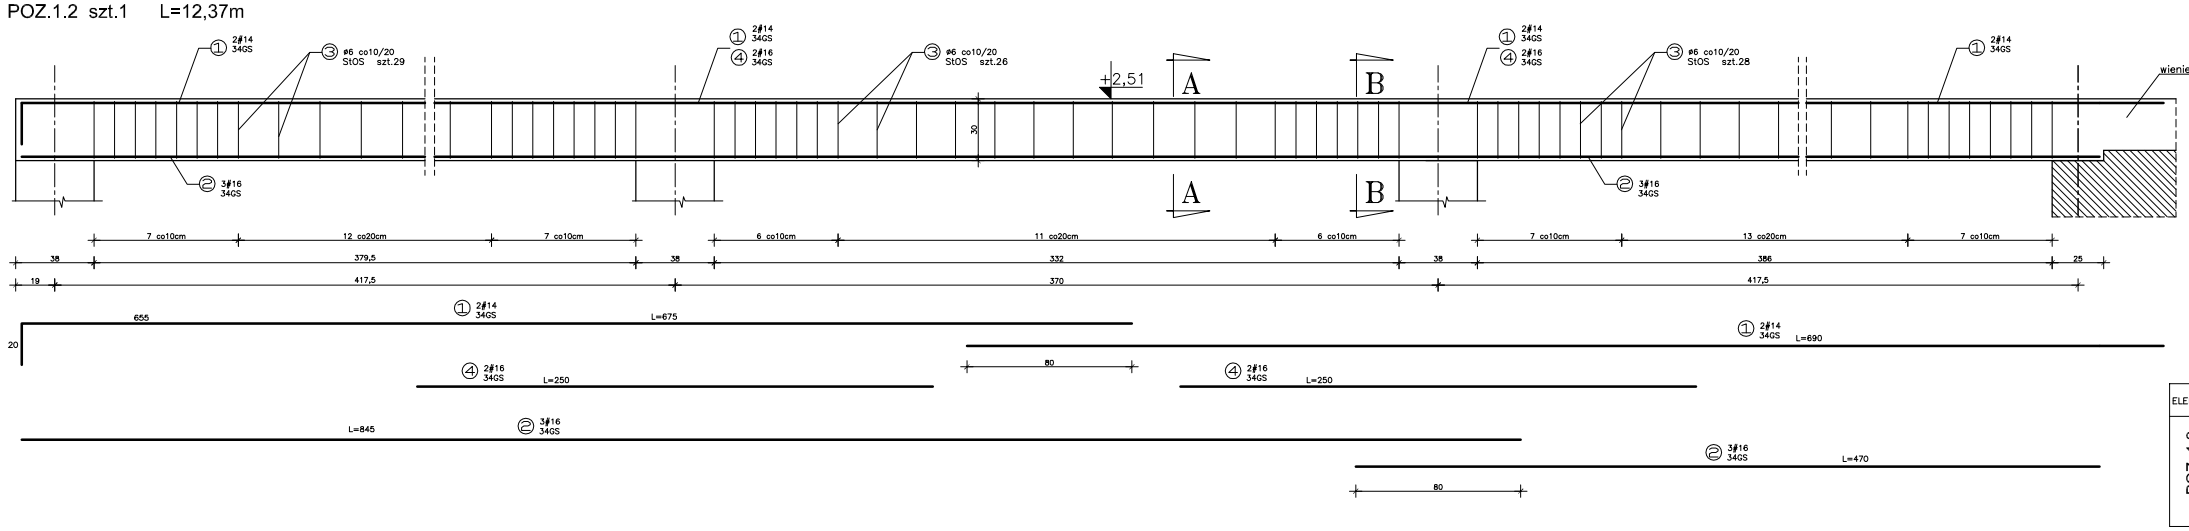


A - A




B - B







| ELEMENT | NR PRĘTA | ø PRĘTA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | ILOŚĆ PRĘTÓW | DŁ. ODCINKÓW RAZEM | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | m | szt. | StOS ø6 | 34GS #14 | 34GS #16 |
| POZ. 1.2 | 1 | #14 | 13,65 | 2 | | 27,30 | |
| | 2 | #16 | 13,15 | 3 | | | 39,45 |
| | 3 | ø6 | 1,02 | 83 | 84,66 | | |
| | 4 | #16 | 2,50 | 4 | | | 10,00 |
| | MASA DŁUGOŚCI WG ø | | m | | 84,66 | 27,30 | 49,45 |
| | MASA JEDNOSTKOWA | | kg | | 0,222 | 1,21 | 1,58 |
| | MASA WG ø | | kg | | 18,80 | 33,05 | 78,14 |
| | MASA RAZEM | | kg | | | | 130,00 kg |

BETON C16/20
STAL StOS, 34GS

| "DOM-BUD" Suwałki | | | SPECJALNOŚĆ: KONSTR. BUDOWLANA | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT: | Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach | | STADIUM: PB | NR RYS.: 9 |
| OBIEKT: | Budynek zaplecza | | SKALA: 1:20 | |
| ADRES: | Bartoszyce ul. Korczaka dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18, 2/77 | | RYSUNEK: Wylewane podciągi POZ. 1.1; 1.2 | |
| BRANŻA: | PROJEKTANT: | NR UPR. | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Lucyna Huryn | SUW-338/80 SUW-106/87 | 27.08.2010 | |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Sławomir Klimko | SUW-23/92 | 27.08.2010 | |
| WSPÓŁPRACA | inż. Paweł Kalinowski | | 27.08.2010 | |