




WYPOSAŻENIE SZAFKI OŚWIETLENIA LODOWISKA

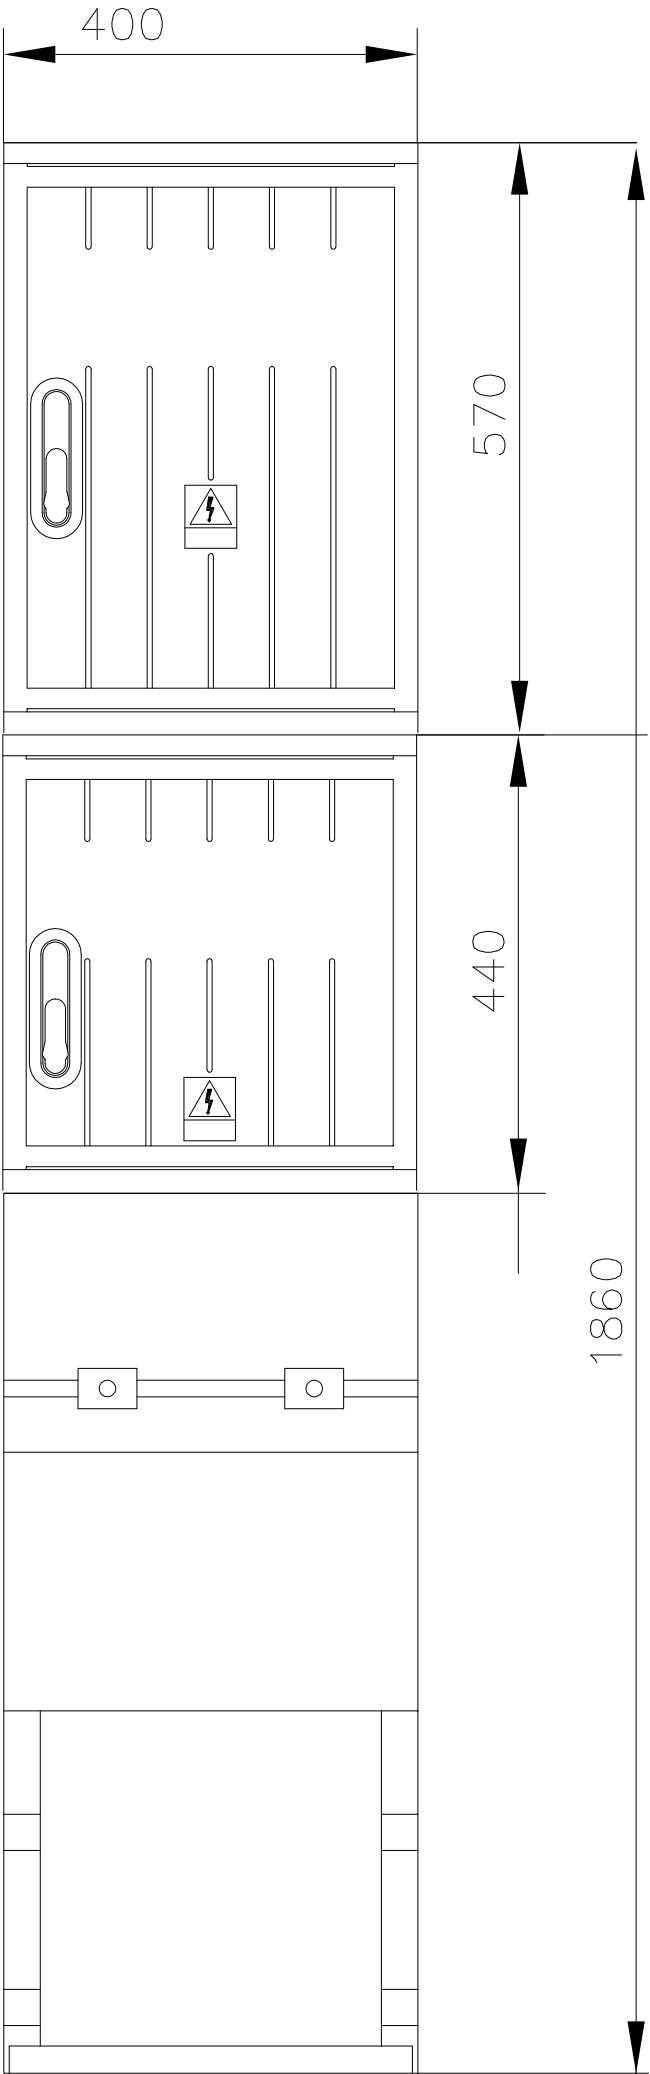


WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA

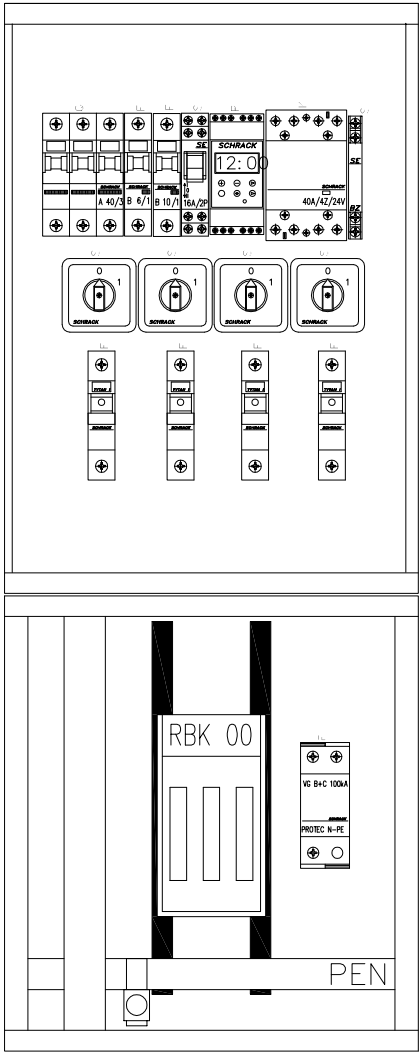


WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 ZDOLNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA



ZEGAR STERUJĄCY CYFROWY TYPU V97/2 DIGI 30 2-KANAŁOWY



PRZELĄCZNIK GRUPOWY 16A 1-0-2 2 STYKI PRZELĄCZNE



ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DO ZABUDOWY SZERGOWEJ SERII BS 40A/3



ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN I 16A 1-POŁOWY



BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 1Z+1R OBCIĄŻENIE AC-15 3A

STYCZNIK SZEREGOWY OBCIĄŻENIE AC-1 40A 4Z CEWKA 24VAC



ROZŁĄCZNIK 20A 0-1 1-POŁOWY TABLICOWY

"DOM-BUD" Suwałki				
			STADIUM: PB	NR RYS.: 10
OBIEKT:	Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach	SKALA: -		
ADRES:	Bartoszyce ul. Korczaka	RYSUNEK: Wypożyczenie szafki oświetlenia		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	08.2010r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jan Kondak	SUW-51/93	08.2010r	
INWESTOR:	Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiełłończyka 9 11-200 Bartoszyce			