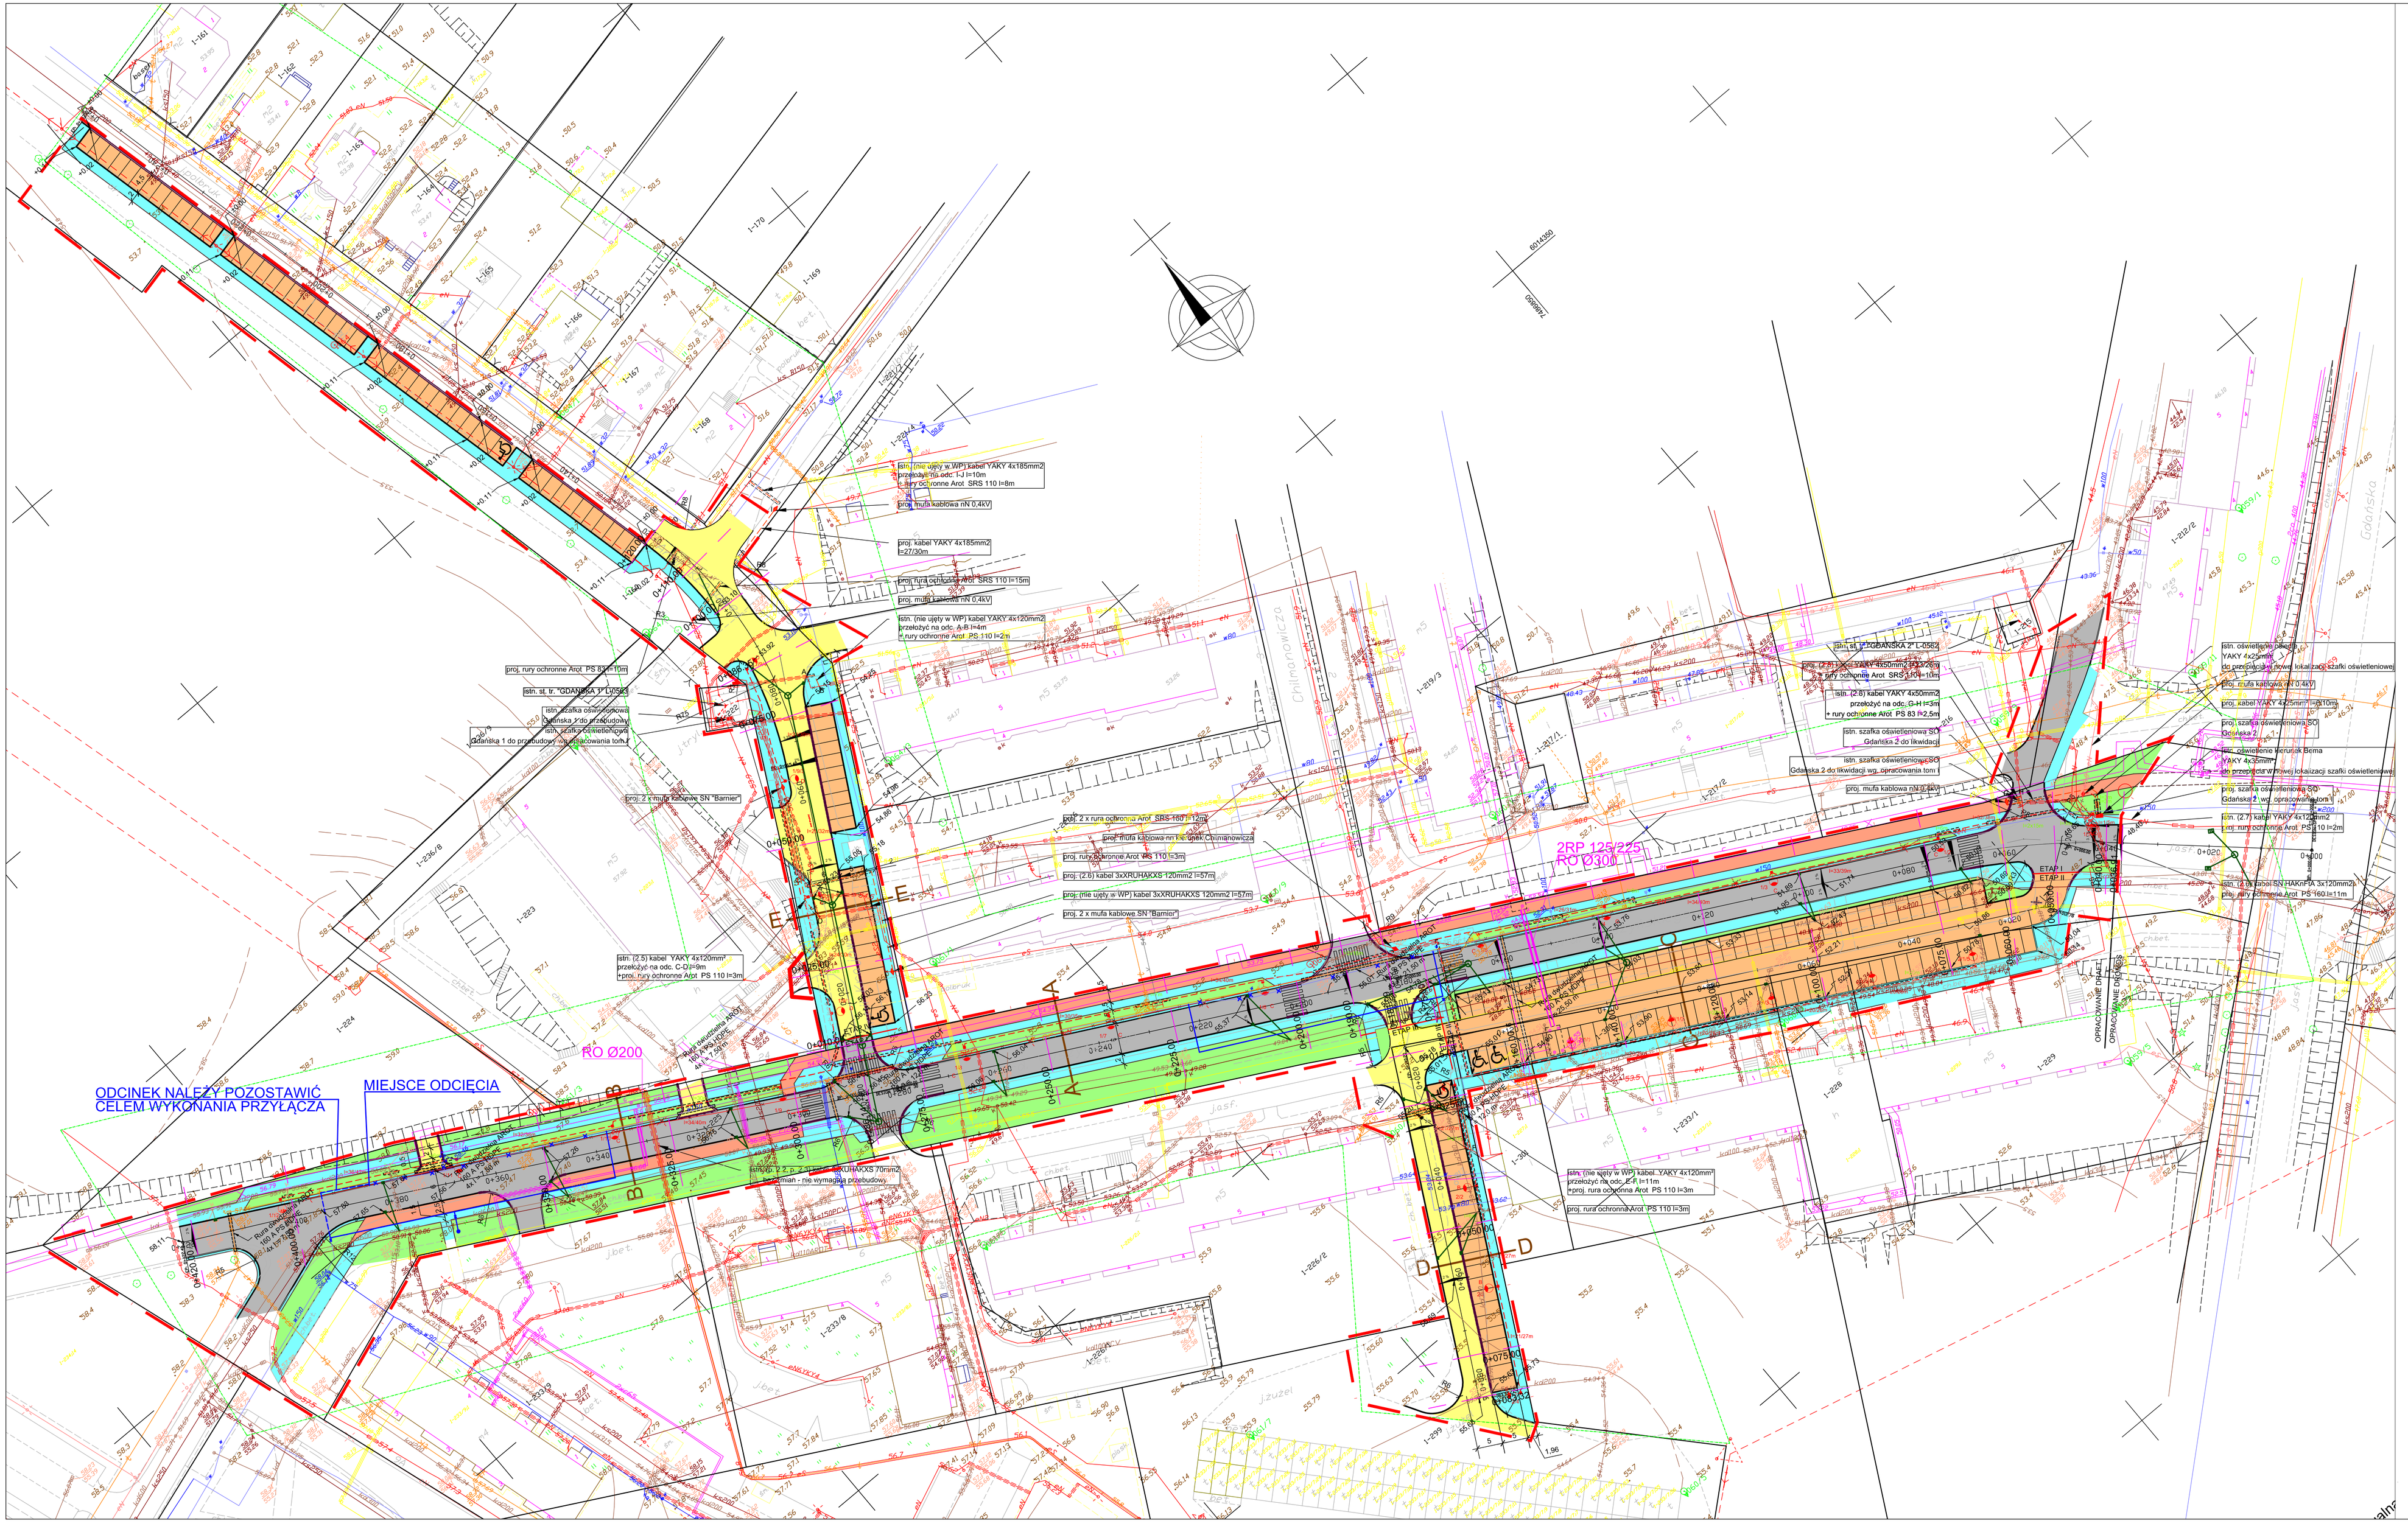
ODCINEK NALEŻY POZOSTAWIĆ CELEM WYKONANIA PRZYŁĄCZA
MIEJSCE ODCIĘCIA
RO Ø200
2RP 125/225 RO Ø300
ETAP I
ETAP II
OPRACOWANIE ETAPOWE
OPRACOWANIE ETAPOWE
Chłodnicza
Gdańska
Jaworowa
Jaworowa
Jaworowa