P.p.40,00 m n.p.m.

8 Odległości bieżące	7 Oznaczenia	6 Materiał i średnica	5 Spadki i długości	4 Zagłębienia	3 Rzędne dna kanału	2 Rzędne terenu ist.	1 Rzędne terenu proj.
0,00	D1			3,24	49,61	52,80	52,85
	21		i=5‰	3,00	49,85		
21,00	D2			2,60	49,95	52,50	52,55
	22,5						
43,50	D3			2,37	50,06	52,40	52,43
	51		L=94,5m				
94,50	D4	PVCØ315x9,2mm; klasa S; L=192,5m	i=4‰	1,97	50,31	52,35	52,28
	46						
140,50	D5			2,17	50,49	52,85	52,66
	52		L=98,0m				
192,50	D6		i=7‰	2,79	50,69	53,50	53,48
	54,5			2,70	50,78		
247,00	D7	PVCØ250x7,3mm; klasa S; L=100,5m		2,59	51,16	53,73	53,75
	32						
279,00	D8			2,52	51,38	54,00	53,90
	14		L=100,5m				
293,00	D9			2,50	51,50	54,20	54,00

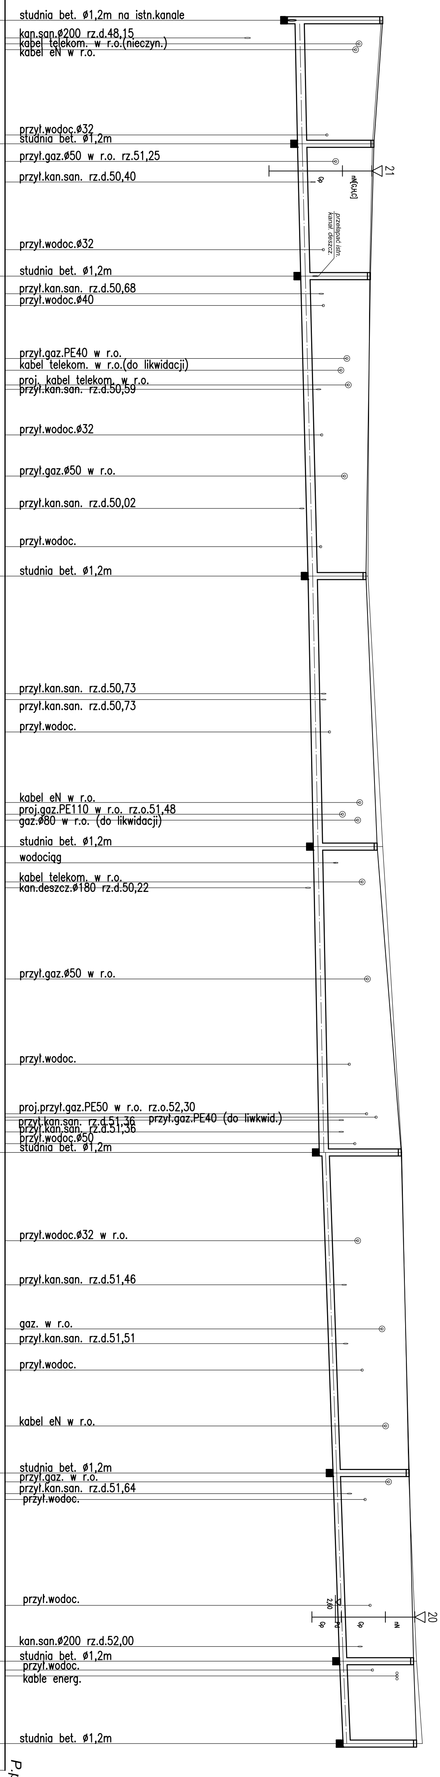

P.p.40,00

8	7	6	5	4	3	2	1
0,00	D5	PVC Ø315x9,2mm; klasa S; L=7,0m	i=7,0m	2,17	50,49	52,85	52,66
	7			2,10	51,80		
7,00	D5A			2,28	50,52	52,80	

P.p.40,00

8	7	6	5	4	3	2	1
0,00	D8	PVC Ø250x7,3mm; klasa S; L=8,5m	i=5‰	2,52	51,38	54,00	53,90
	8,5			2,01	51,89		
8,50	D8A			2,06	51,94	54,00	



NEW-ZKO OLSZTYN

BIURO PROJEKTÓW
Sp.z o.o.

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY-ETAP I	Nr zlec.	11/10
Treść	PROFILE PODŁUŻNE KANAŁU DESZCZOWEGO	Nr rys.	2
Obiekt	Przebudowa ulic Mrągowiusza i Szrajbera w Bartoszycach	Skala	1:100/1:500
	wraz z budową kanalizacji deszczowej	Data	07.2010
Projektant:	mgr inż. Artur Grodkiewicz WMM/0120/POOS/09 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Anna Grodkiewicz WMM/0118/POOS/08 art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4	Podpis:	