


# POSADOWIENIE KANALU 1:25

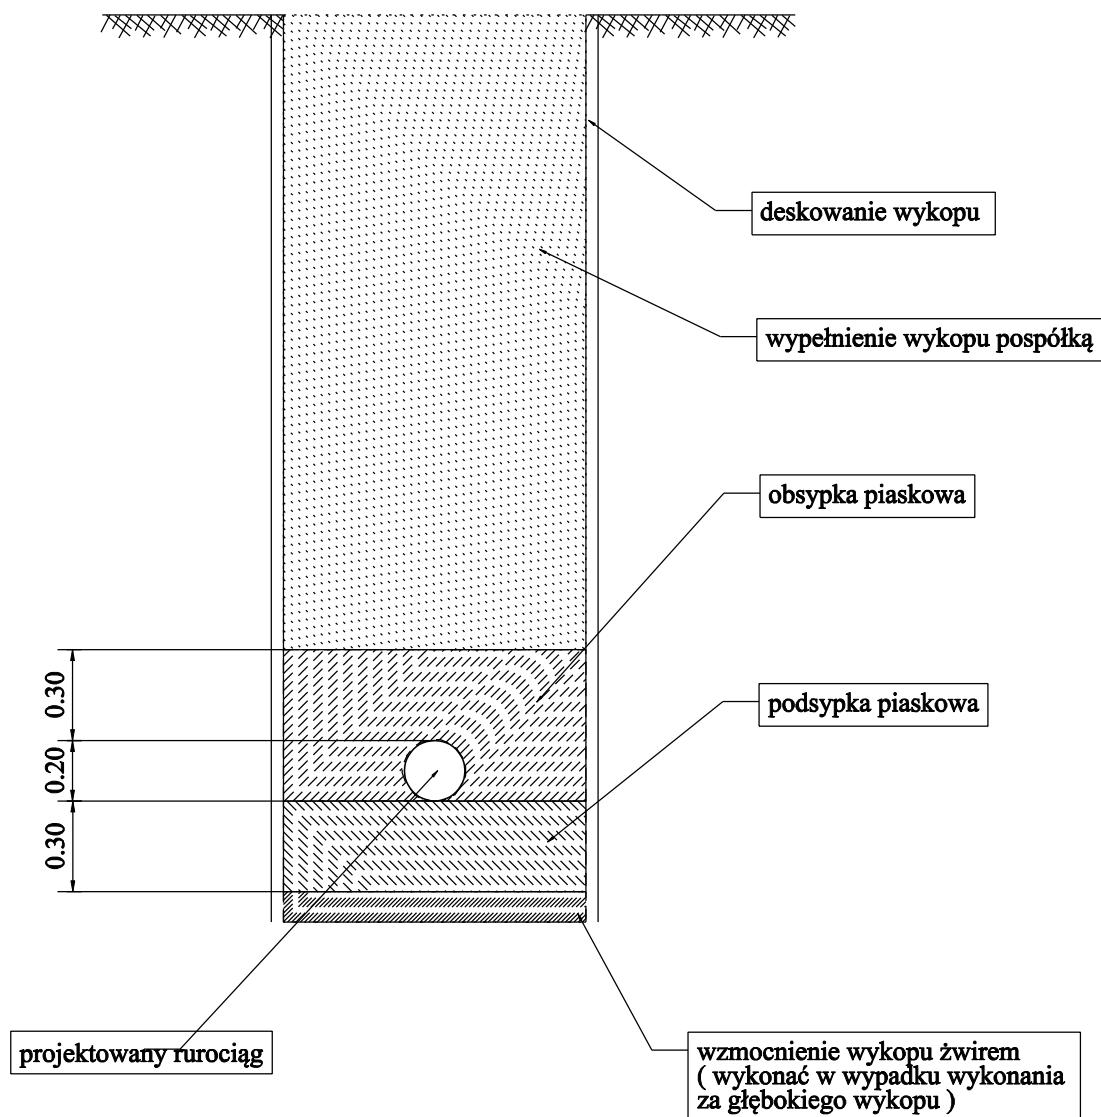

## UWAGA

1-rurociagi układane w drogach realizować w oparciu o "Instrukcję stosowania systemów Wavin w drogownictwie" opracowanie Transprojekt-Warszawa 1998 r.

2-zagęszczanie gruntu wykonywać warstwami do 20 cm

3-wskaźnik zagęszczenia  $I_s$  powinien wynosić :

- górna warstwa do 20 cm poniżej rzędnej terenu  $I_s=1,00$
- niżej leżące warstwy do głębokości 1,2 m  $I_s=0,97$
- warstwy poniżej 1,20  $I_s=0,95$

4-wskaźnik zagęszczenia  $I_s$  badać na podstawie PN-77/8931-12 Drogi samochodowe .Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu , oraz PN-B-04481 Grunty budowlane Badania próbek gruntu .

<b>PIMISAN</b> 12-100 Szczytno ul.Asnyka 6 tel(089) 624-34-76 fax 624-86-26					SKALA	rys. Nr.
					1:25	rys KD-11
Stanowisko	Nazwisko i imię	Nr.uprawnień	Data	Podpis	Przedmiot rysunku	
Projektant	mgr inż.Mirosław Piskorski	Nr.184/73/OŁ z 8 ust.1 pkt 1 i 2	2014-07-26		POSADOWIENIE KANAŁU PE	
Sprawdził	mgr inż.I.K.Piskorska Sławuta	EUR ING 26811 Nr.10/99/OŁ art.13 ust.1.1 art14 ust.1.1	2014-07-26		Nazwa i adres obiektu	
Kreślił	Maciej Radosław Piskorski		2014-07-26		Rozbudowa ulicy Inwestycyjnej etap II na działce 9/2 w Bartoszycach	