
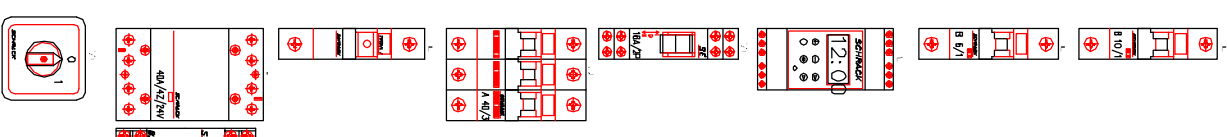
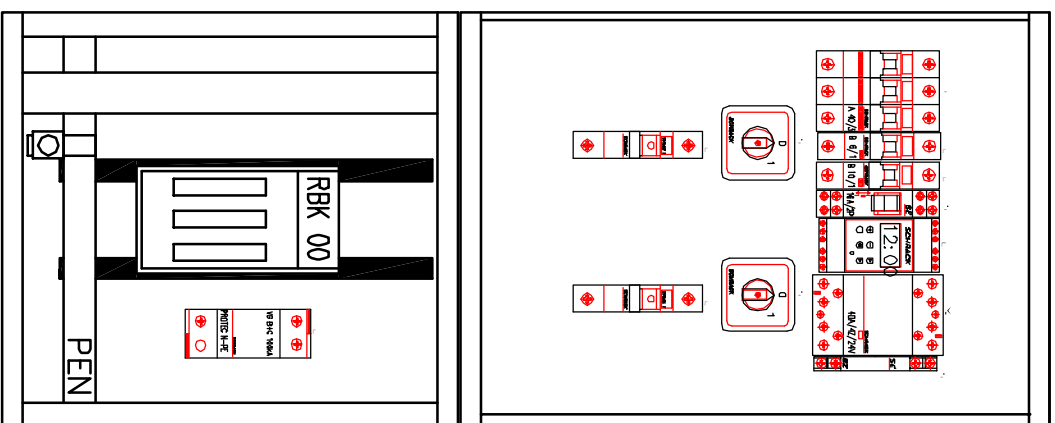


WYPOSAŻENIE SZAFKI OŚWIETLANIA SKATEPARKU, FITNESS I PLACU ZABAW

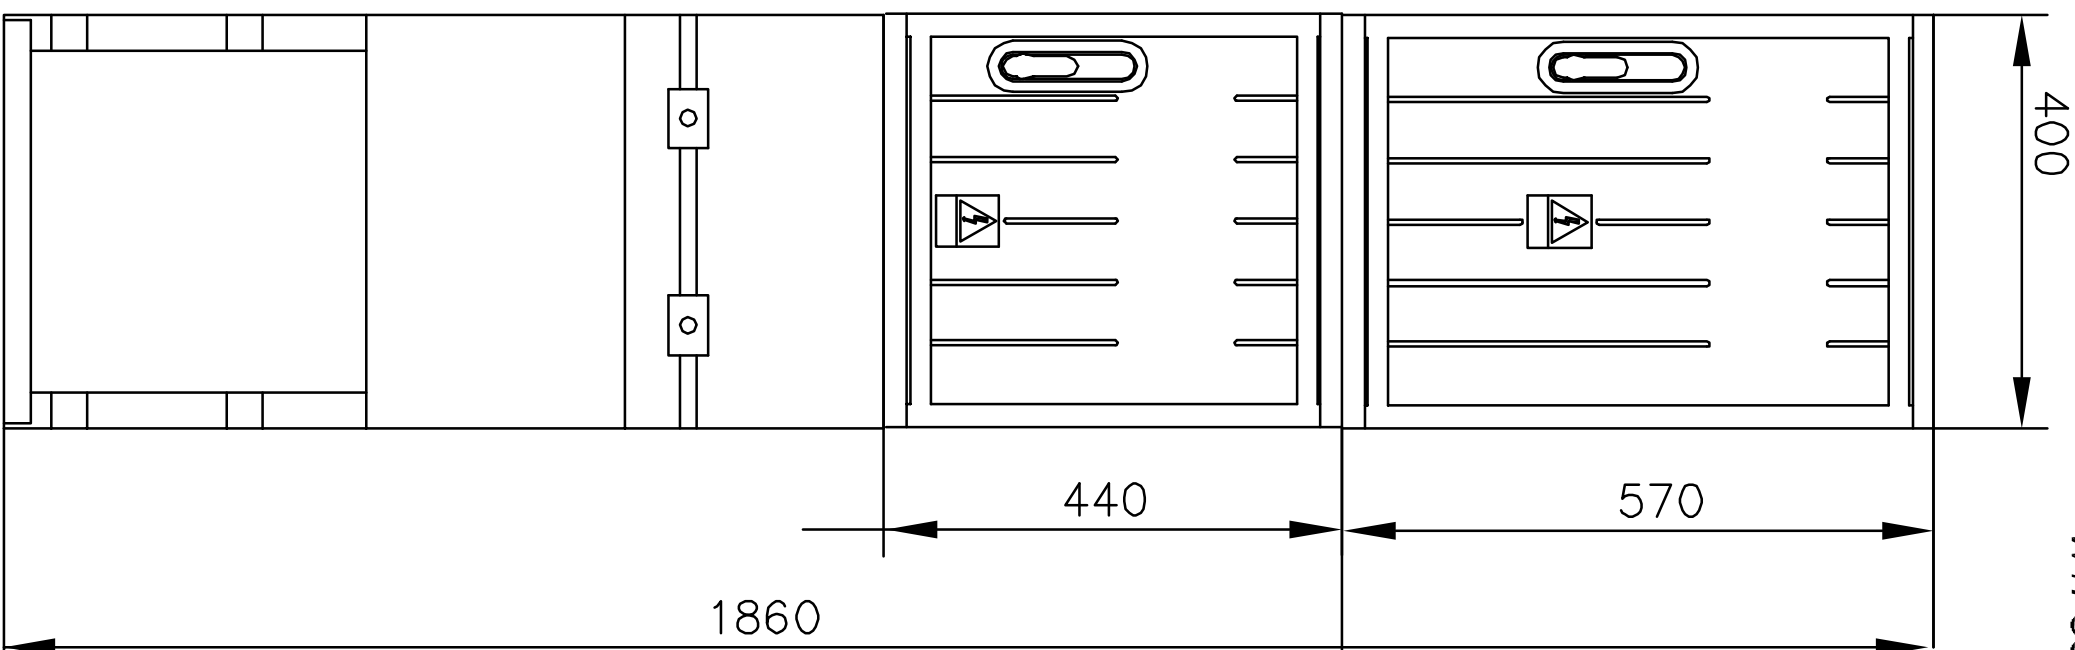

WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B10A/1 ZDOŁNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA

WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY B6A/1 ZDOŁNOŚĆ ZWARCIOWA 6KA

**ZECHAR STERUJĄCY CYFROWY TYPU V97/2 DIGI 3D 2-KANAŁOWY**

PRZELĄCZNIK GRUPOWY 16A 1-0-2 2 STYKI PRZELĄCZNE

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY DO ZABUDOWY SZERGOWEJ SERII BS 40A/3

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY TYTAN I 16A 1-POŁOWY

**BLOK STYKÓW POMOCNICZYCH 1Z+1R OBCIĄŻENIE AC-15 3A**

STYCZNIK SZEREGOWY OBŁĄŻENIE AC-1 40A 4Z CEWKA 24VAC

ROZŁĄCZNIK 20A 0-1 1-POLOWY TABLICOWY

<b>"DOM-BUD" Suwałki</b>		SPECJALN: INST. - ELEKT.	
TEMAT:	Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszewcach	STADIUM:	PB
ADRES:	Bartoszewce; między ul. Słowackiego i ul. Korczaka - dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/84	SKALA:	6
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT	Wiesław Balaia	SUV-86/90	01.04.2015
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183 /PWOE/08	01.04.2015
			PODPIS