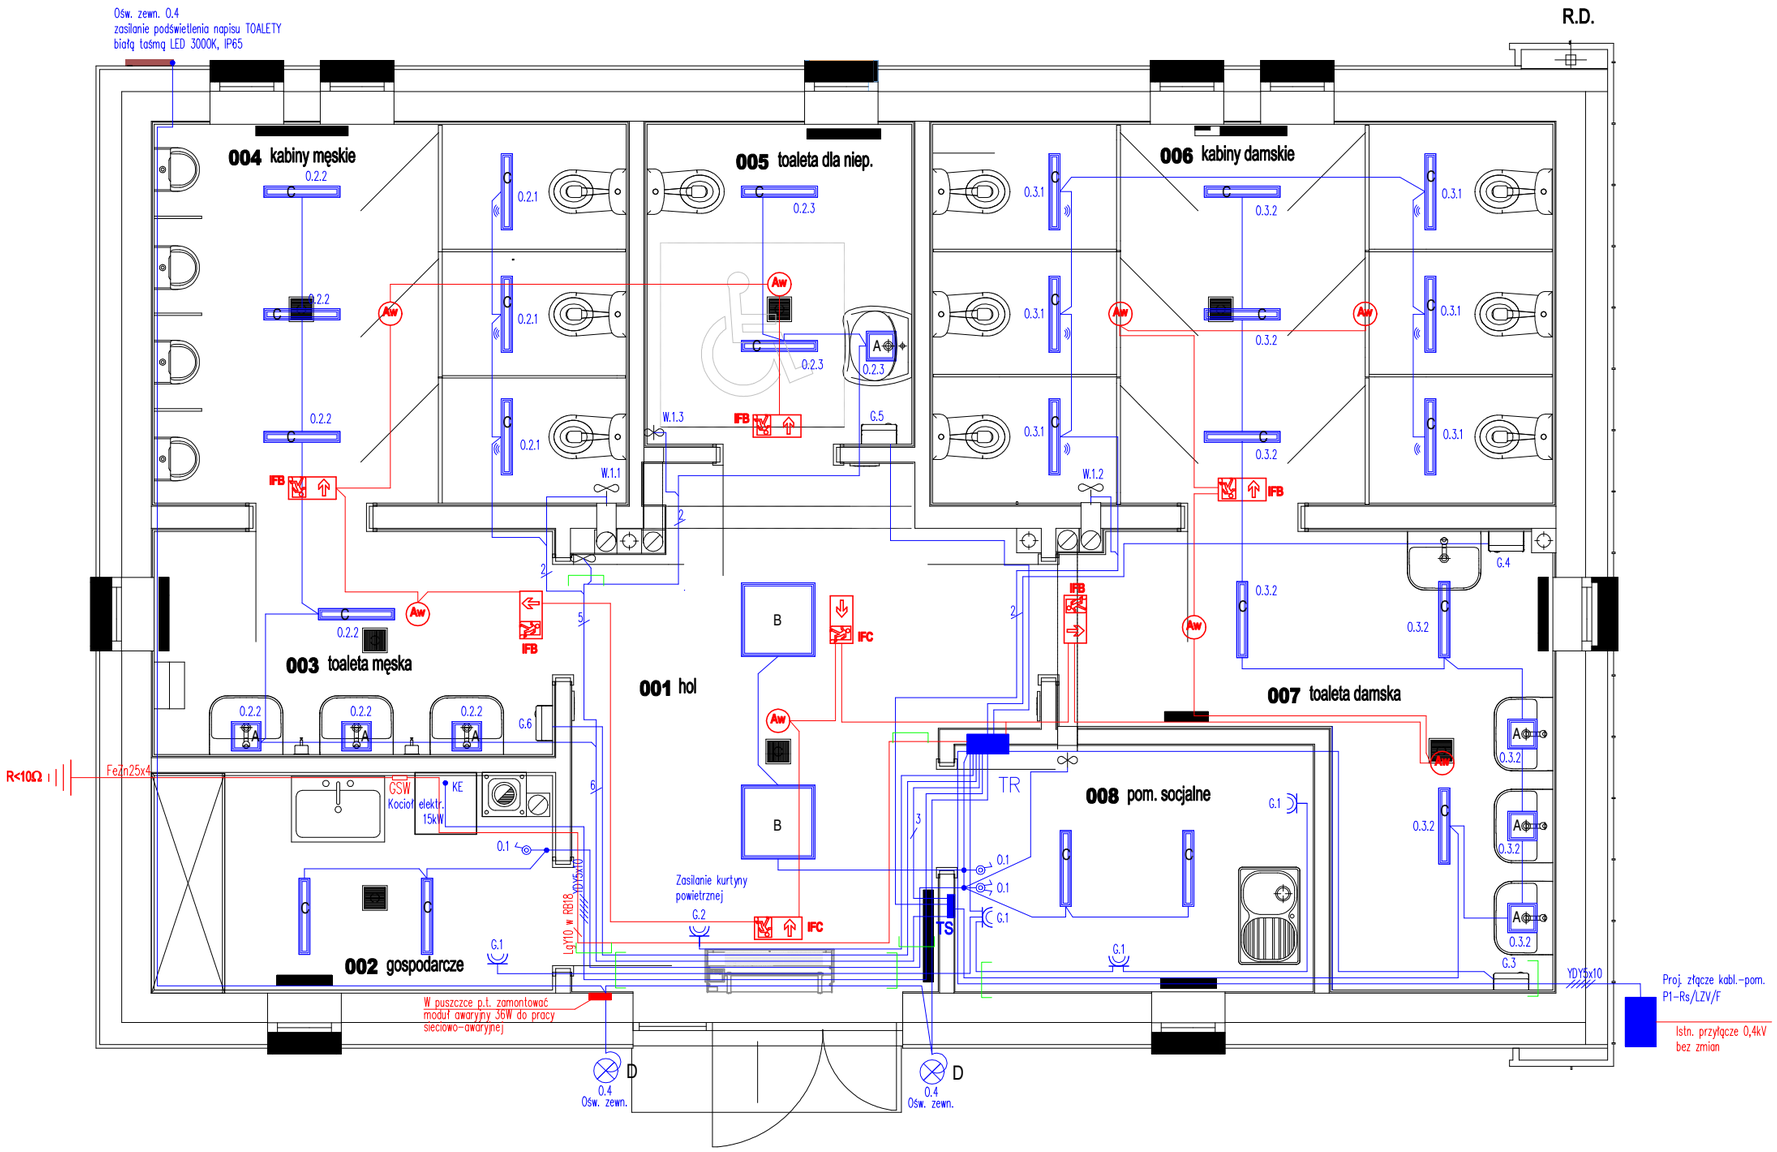


Legenda

- G.3 - numer obwodu
- - łącznik schodowy
- - łącznik 1-bieg
- - łącznik 2-bieg.
- - łącznik 1-bieg hermet. IP44
- - łącznik 2-bieg. hermet. IP44
- - gniazdo wtykowe podwójne
- - gniazdo wtykowe hermet. IP44
- GSW - główna szyna wyrównawcza

**W pomieszczeniach 001, 007 i 008 w przestrzeni między sufitem a stropem zabudować korytka 100H50 w których układać wlz YDY5x10 ooraz przewody instalacji elektrycznej wyprowadzone od TR i TS. Na podejściu do opraw przewody montować uchwytami do stropu . Przewody na ścianach układać w wykutych bruzdach pod tynkiem.**

Oznaczenia opraw oświetleniowych:

A - Oprawa LED 10W 3000K z przesłoną OPAL, 880lm, 240x240, wpuszczana do sufitu z g/k, IP44

B - Oprawa LED 38W 3000K z przesłoną OPAL, 43700lm, 600x600, wpuszczana do sufitu z g/k, IP44

C - Oprawa LED 17W 3000K z przesłoną OPAL, 1500lm, 618x91, wpuszczana do sufitu z g/k, IP44

D - Oprawa zewnętrzna o IP55 na wymienne źródło światła E27 o standardzie NORLYS OSLO lub inna równoważna

Aw - oprawa oświetlenia awaryjnego LED IP65 3W/1h/Autotest (oczko LED z maskownicą okrągłą, wpuszczane do sufitu g/k) optyka do przestrzeni otwartych

IFB - oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem LED IP44 1W/1h/Autotest (naścienna)

IFC - oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem LED IP44 1W/1h/Autotest (z mocowaniem podtynkowym do sufitu g/k)

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa rysunku | Plan instalacji elektrycznej - rzut parteru | |
| Obiekt | Szalet miejski | |
| Adres | Bartoszyce ul. Kopernika dz. nr 123/133 | |
| Asystent | mgr inż. Arkadiusz Fieducik | |
| Projektant | mgr inż. Maria Zimnicka upr.bud. 262/87/OL | |
| Data: 12.2012 | Skala 1:50 | Nr rys. E-2 |