


## RW

## RW - 3x18

Pi=38,35kW  
kj=0,7kW  
Pi=26,84kW

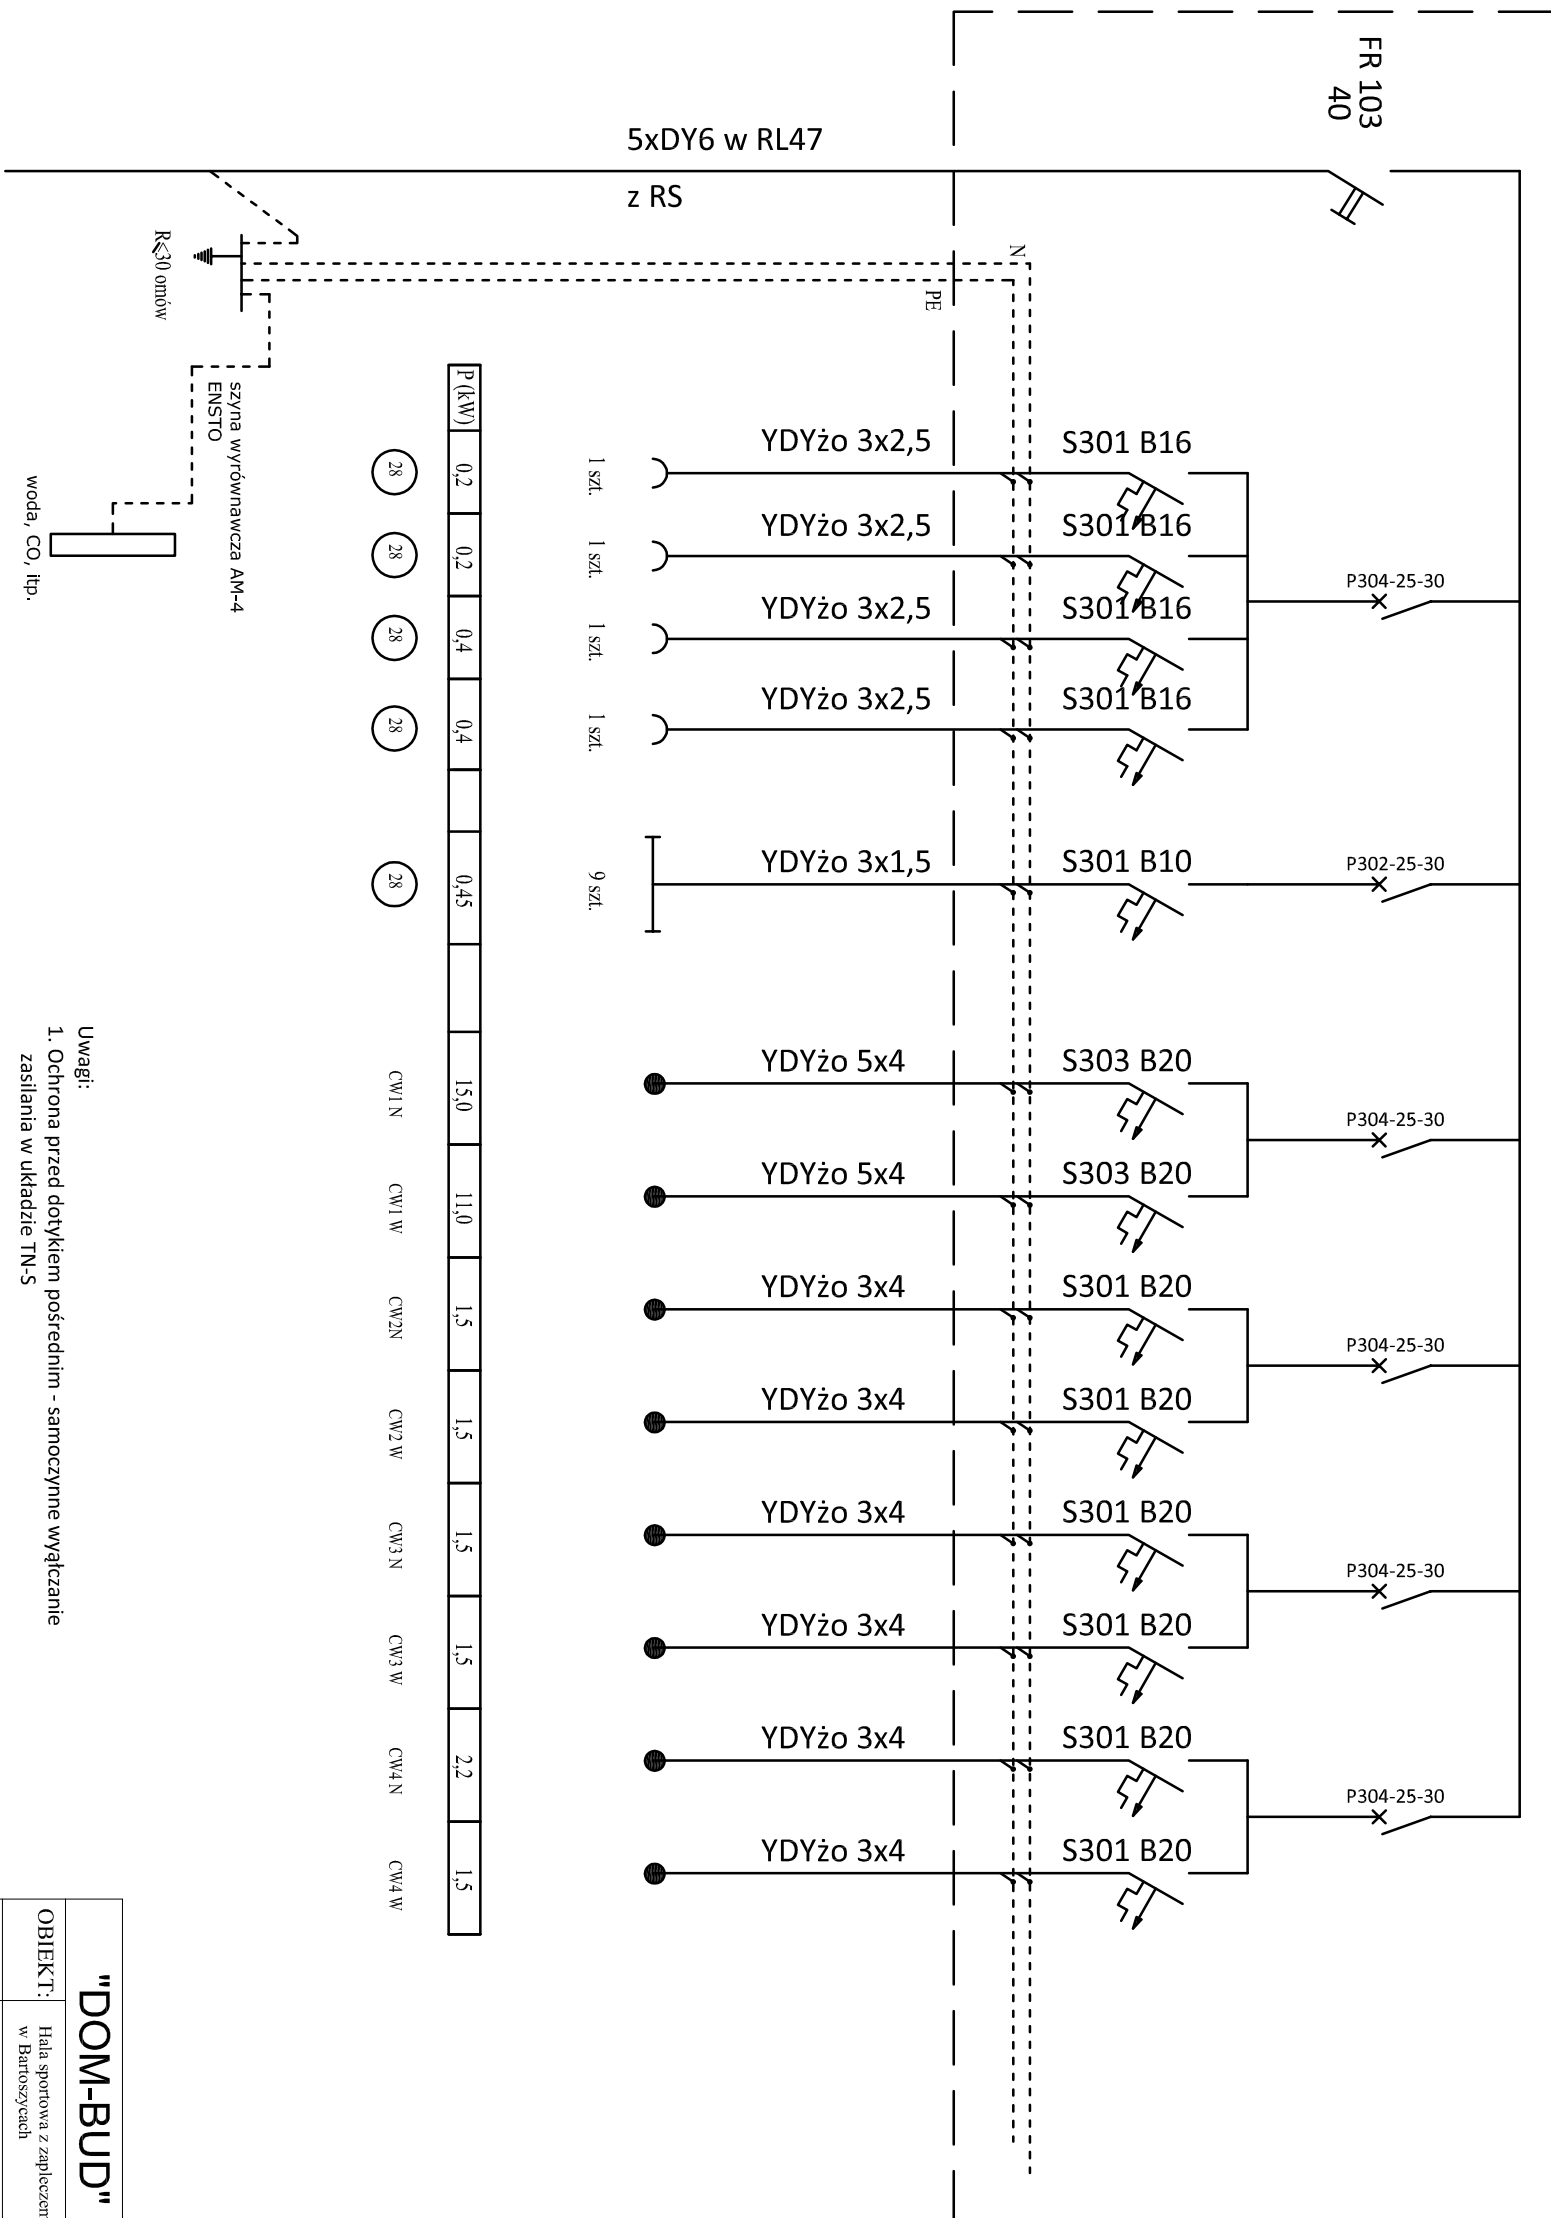

Uwagi:

### 1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

<b>"DOM-BUD" Suwałki</b>		specjalność: ELEKTRYKA	
<b>OBIEKT:</b>	Hala sportowa z zapleczem i widownią w Bartoszycach	<b>STADIUM:</b>	PW
<b>ADRES:</b>	Bartoszyce, ul.Słowackiego Dz. Nr ew.2/78,	<b>SKALA:</b>	1:100
		<b>RYSUNEK:</b>	9
		Schemata zasilania RW	
	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPR.</b>	<b>DATA</b>
<b>PROJEKTANT:</b>	Wiesław Bałuta	SUUW-86/90	27.11.2016r
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b>	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PWCE/08	27.11.2016r
		<b>PODPIS</b>	