


łaśna lokalizacyjno-ostrzegawcza  
na głębokości 40cm nad przewodem

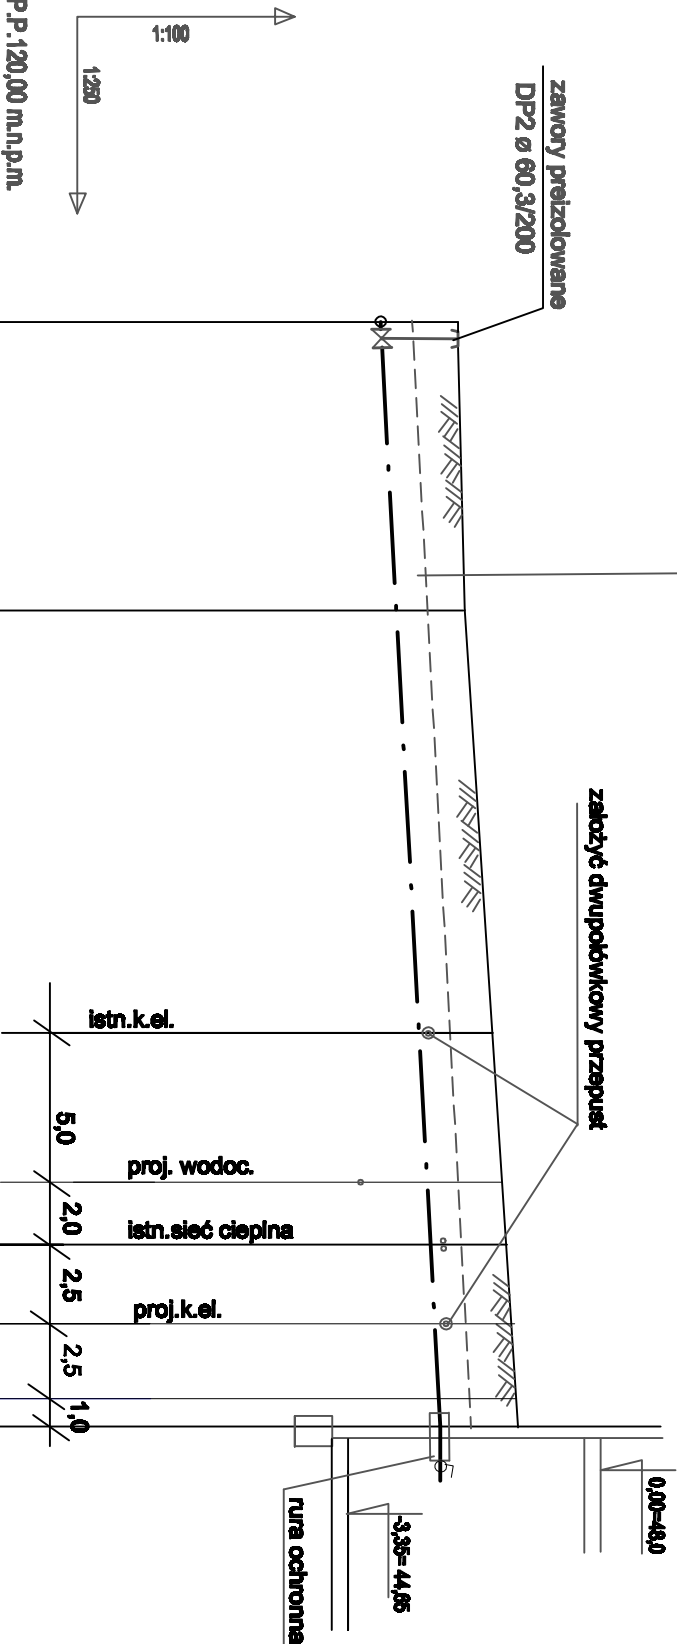

RZĘDNE TERENU	46,10		46,20		
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU	45,10		45,31		46,90
ZAGŁĘBIENIE	1,00		0,89		1,00
ŚREDNICE	DP 2Ø 60,3/200				
SPADKI	I=2,2%				
ODLEGŁOŚCI	0,00	9,5	9,50	27,0	38,50
OZNACZENIA	T1 2 Ø125/ 250		zał 1 90°	węzeł ciepły	
DP2 Ø 60,3/200					

"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: SANITARNA		
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczeniem i wiatrołnią w Bertowcach		STADIUM: PW	NR RYS.:  S/2	
ADRES:	Bertowce, ul.Słowackiego Dz. Nr ew.2/78, 2/84, 2/88.	RYSUNEK: PROFIL PRZYLĄCZA SIECI CIEPŁEJ	SKALA:1:100/250		
BRANŻA:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA		PODPIS
SANTARNA	mgr inż. Dariusz Pęczakowski	SUW 75/90	27.11.2016r		