

PROFIL PODŁUŻNY WYLOT DO ROWU NR 1 ETAP I


- WŁĄCZENIE DO STUDIUM BETONOWYCH
- POPRAZĘ Kształtkę adaptacyjną PVC/BET
- WŁĄZY ŻELIWNIE D400
- KRATY WPUSTÓW UCHYLENIE Z RYGŁEM
- ŻEL. D400
- RURY PVC SN8 (lite)
- OCIEPLENIA 30cm KERAMZYT

WPUST ULICZNY Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0M
Proj. włączenie do kanału Dn200PVCSN8, Rz.d.=43.07

Proj. włączenie do kanału Dn200PVCSN8, Rz.d.=43.16
WPUST ULICZNY Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0m

Proj. włączenie do kanału Dn200PVC SN8, Rz d.=43.34
WPŁYŚĆ ULICZNY Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0m

Przebieganie do kanału Dn200PVC SN8 Rzd. = 43,57
WPŁYŚ GŁĘBOKOŚĆ Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0m

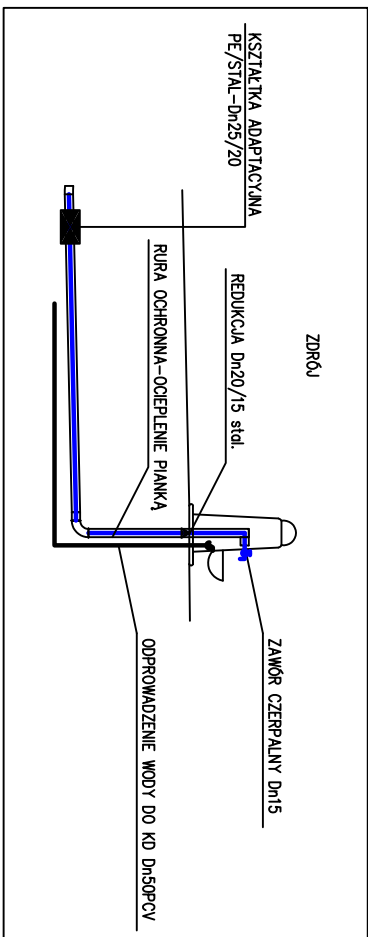


Proj. włączenie do kanału WL1 Dn200PVC SN8, Rz.d.=44.49

WPUST ULICZNY Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0m

Podj. włączenie do kanału WL1 Dn200PVC SN8, Rz.d.=47.04

≡ WPUST ULICZNY Dn500mm bet. Z OSADNIKIEM H=1,0m

Proj. włączenie do kanału WL1 Dn200PVC SN8, Rz.d.=47.30

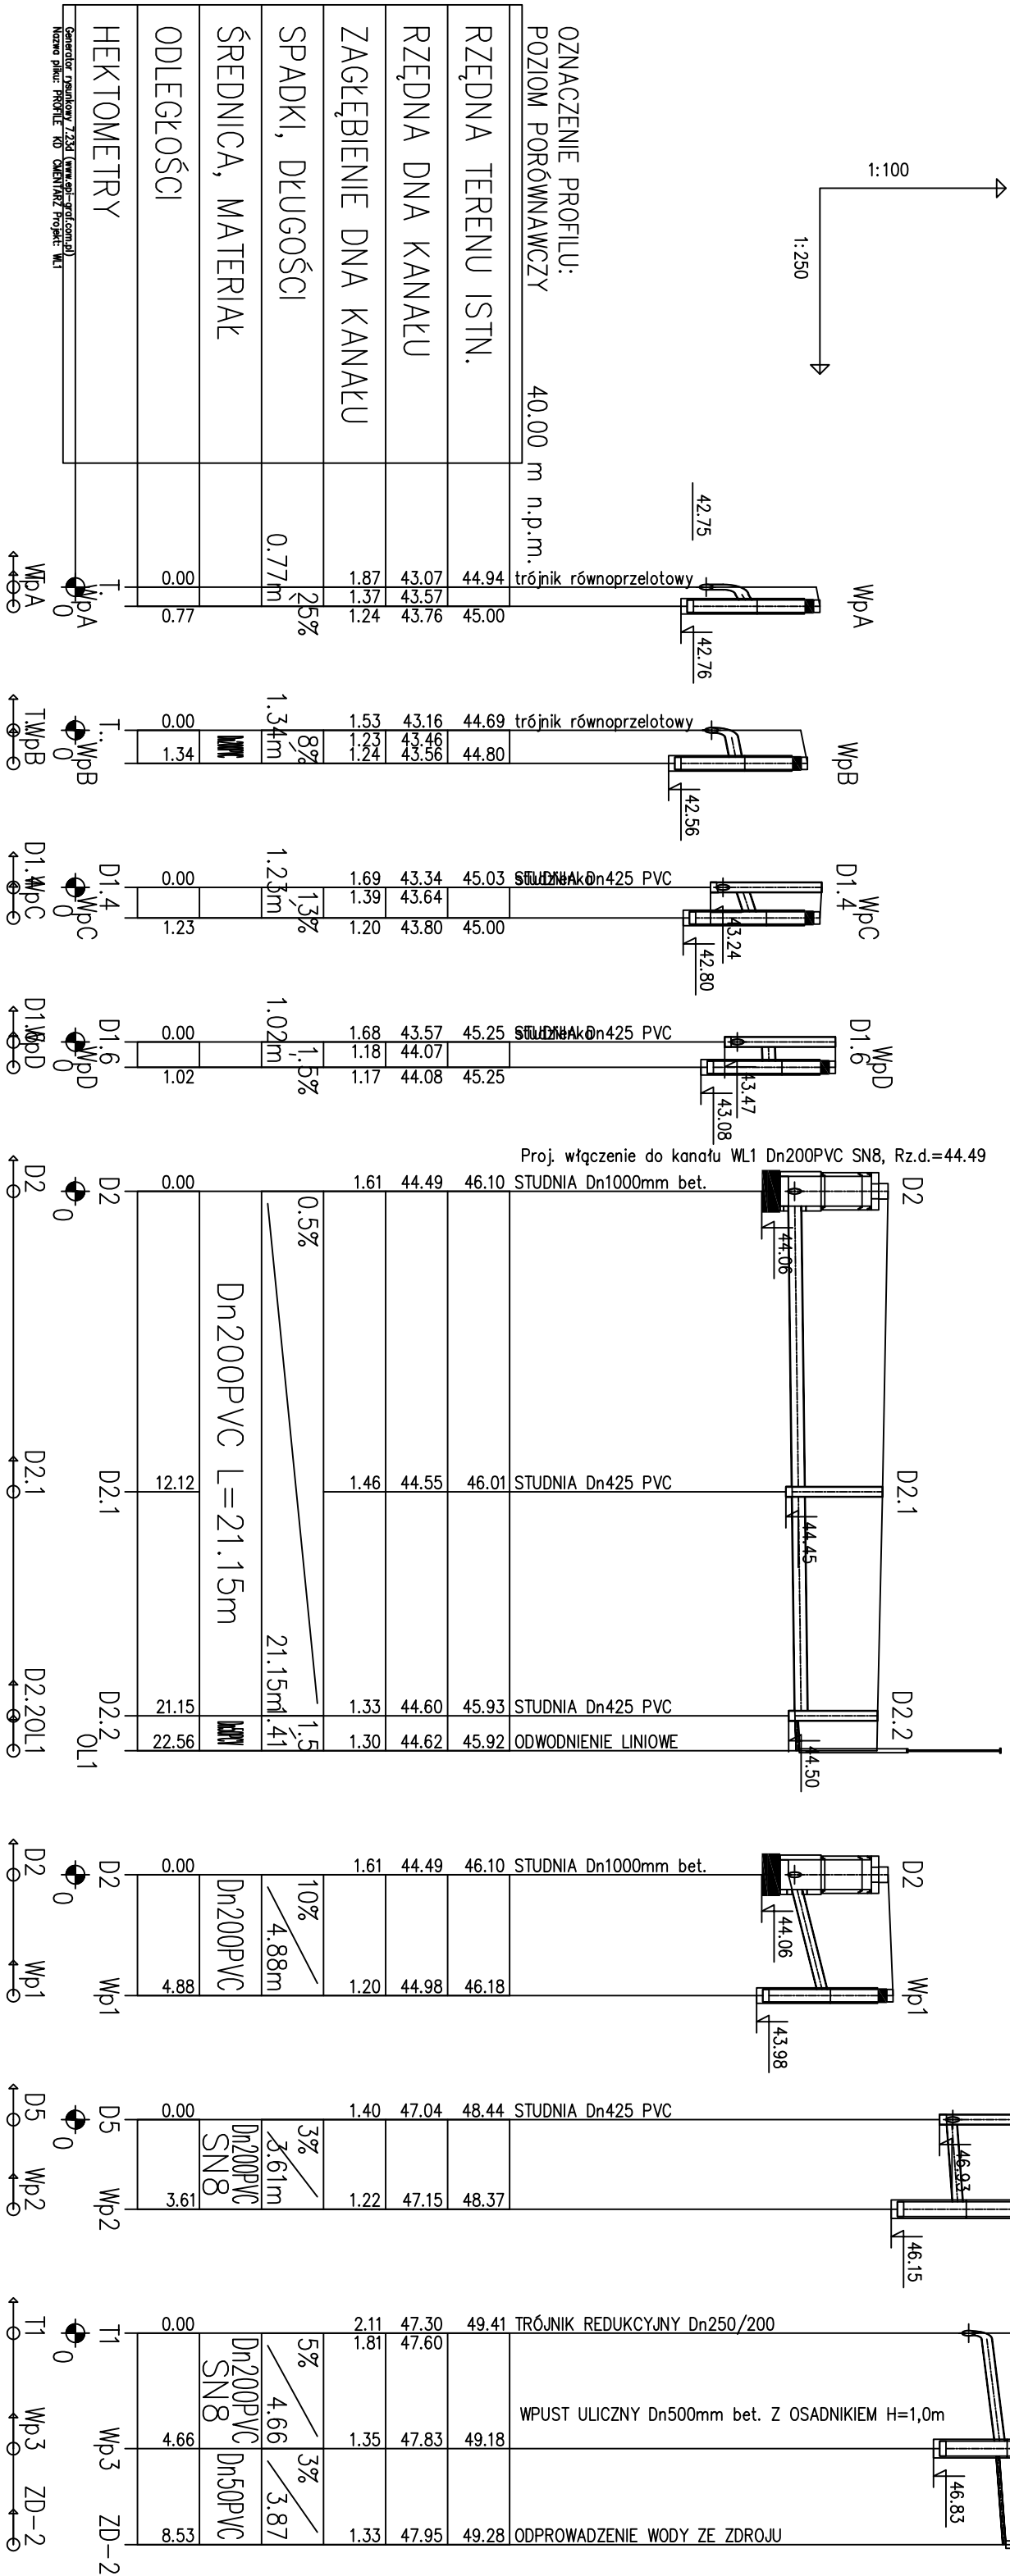

BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW
BRANŻY SANITARNEJ
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
ul. Łęszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
tel. kom.: 59 841 79 05 / 501 089 885
e-mail: ekolux@gmail.com

OBIEKT:
ROZBUDOWA CMENTARZA
KOMUNALNEGO W BARTOSZOWACH
PRZY UL. LESNEJ

INVESTOR:
Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

| |
|--------|
| FAZA : |
|--------|

TYTUŁ RYSUNKU :

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| KANALIZACJA DESZCZOWA PROFILE PODŁUŻNE | |
| BRANŻA : | SKALA : |

| | |
|-----------|------------|
| SANITARNA | 1: 100/250 |
|-----------|------------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PROJEKTANT: | PODPIS: |
| <p>Mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektanta w specjalności Instalacje-HOT/AN/19/19/19, biernej samowal upr. nr AN 8346/152/84, POMOŚĆ 3475/01</p> | |

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJEKTANT: | mgr inż. Lukasz Szczeniowski Urząd Ograniczeń w sprawie Instalacji Wykresłeniowej Instalacyjnej w wytycznej, geowizji i kierunkach pomiarów PWO/S15, PWO/S15/021/1/15 |
| PODPIS: | |

| | |
|-----------------|---------|
| DATA: | NR RYS. |
| wziesień 2016r. | S/4 |