


PROJEKT - DACH - SKALA 1:100

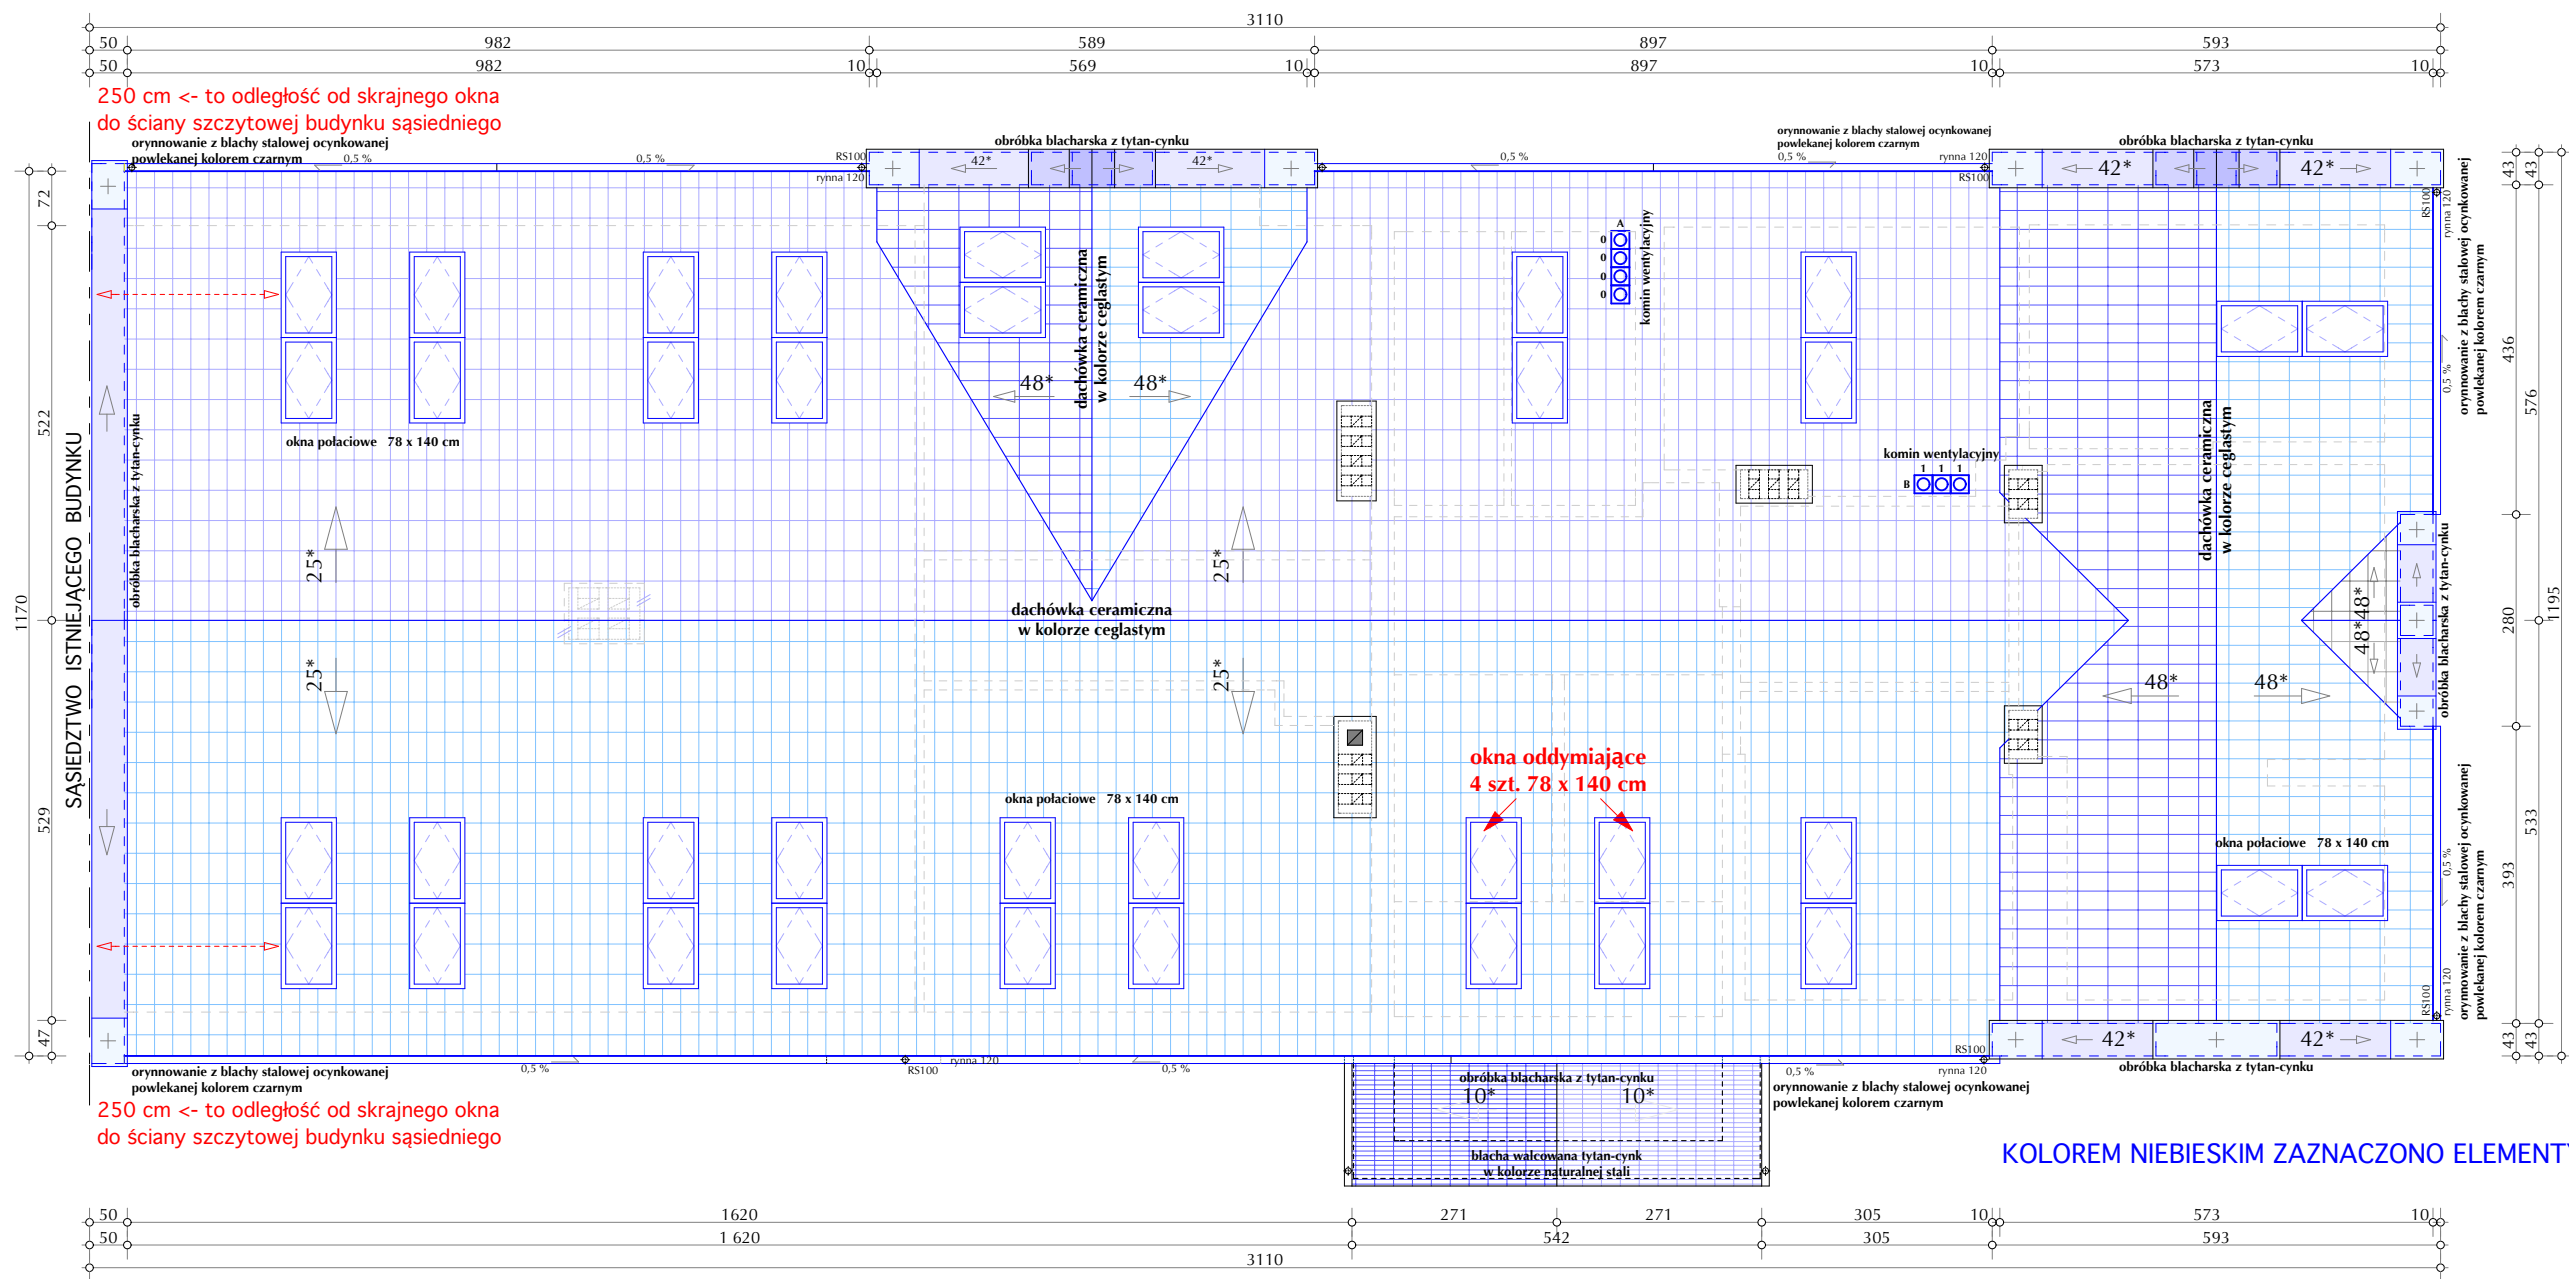

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ: C
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NISKI (wys. 9 m): ZL III

KLATKA SCHODOWA PEŁNI ROLĘ OSOBNEJ STREFY PRZECIWOPOŻAROWEJ (30 min).
MAGAZYN NA KSIĄŻKI PEŁNI OSOBNĄ STREFĘ PRZECIWOPOŻAROWĄ (60 min).

OKNA ODDYMIAJĄCE NA KLATCE SCHODOWEJ:
Wymagana powierzchnia otworów oddymiających, to: 1,80 m².
Zaprojektowane okna oddymiające mają powierzchnię: 2,12 m².
Zatem warunek powierzchni oddymiania na klatce schodowej jest spełniony.

DRZWI NAPIEWIERZAJĄCE NA KLATCE SCHODOWEJ:
Powierzchnia drzwi napowietrzających, to: 2,12 x 1,3 = 2,8 m².
Drzwi wejściowe napowietrzające mają powierzchnię: 4,0 m².
Zatem warunek powierzchni napowietrzania na klatce schodowej jest spełniony.

	USŁUGI PROJEKTOWE "GA-ANT"	
	Wojciech Sienkiewicz NIP 743-172-80-46 tel. 505-429-856 ul. Bema 53/21, 11-200 Bartoszyce	
	INWESTOR: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bartoszycach ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce	
	INWESTYCJA: REMONT I MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARTOSZYCACH PRZY UL. BEMA 23 Działka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce, Gmina Bartoszyce	
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU	
	ARCHITEKT PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Agata Koronka-Szymańska Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/131/2009	PODPIS:
	ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Guszcza Upr.Bud. Nr BI-PdOKK/56/2005	PODPIS:
	DATA: GRUDZIEŃ 2016	SKALA RYS.: 1 : 100 NR RYS.: 5 UZGODN