


R4

Pi=7,198kW
kj=0,7kW
Pi=5,03kW

RW - 3x18

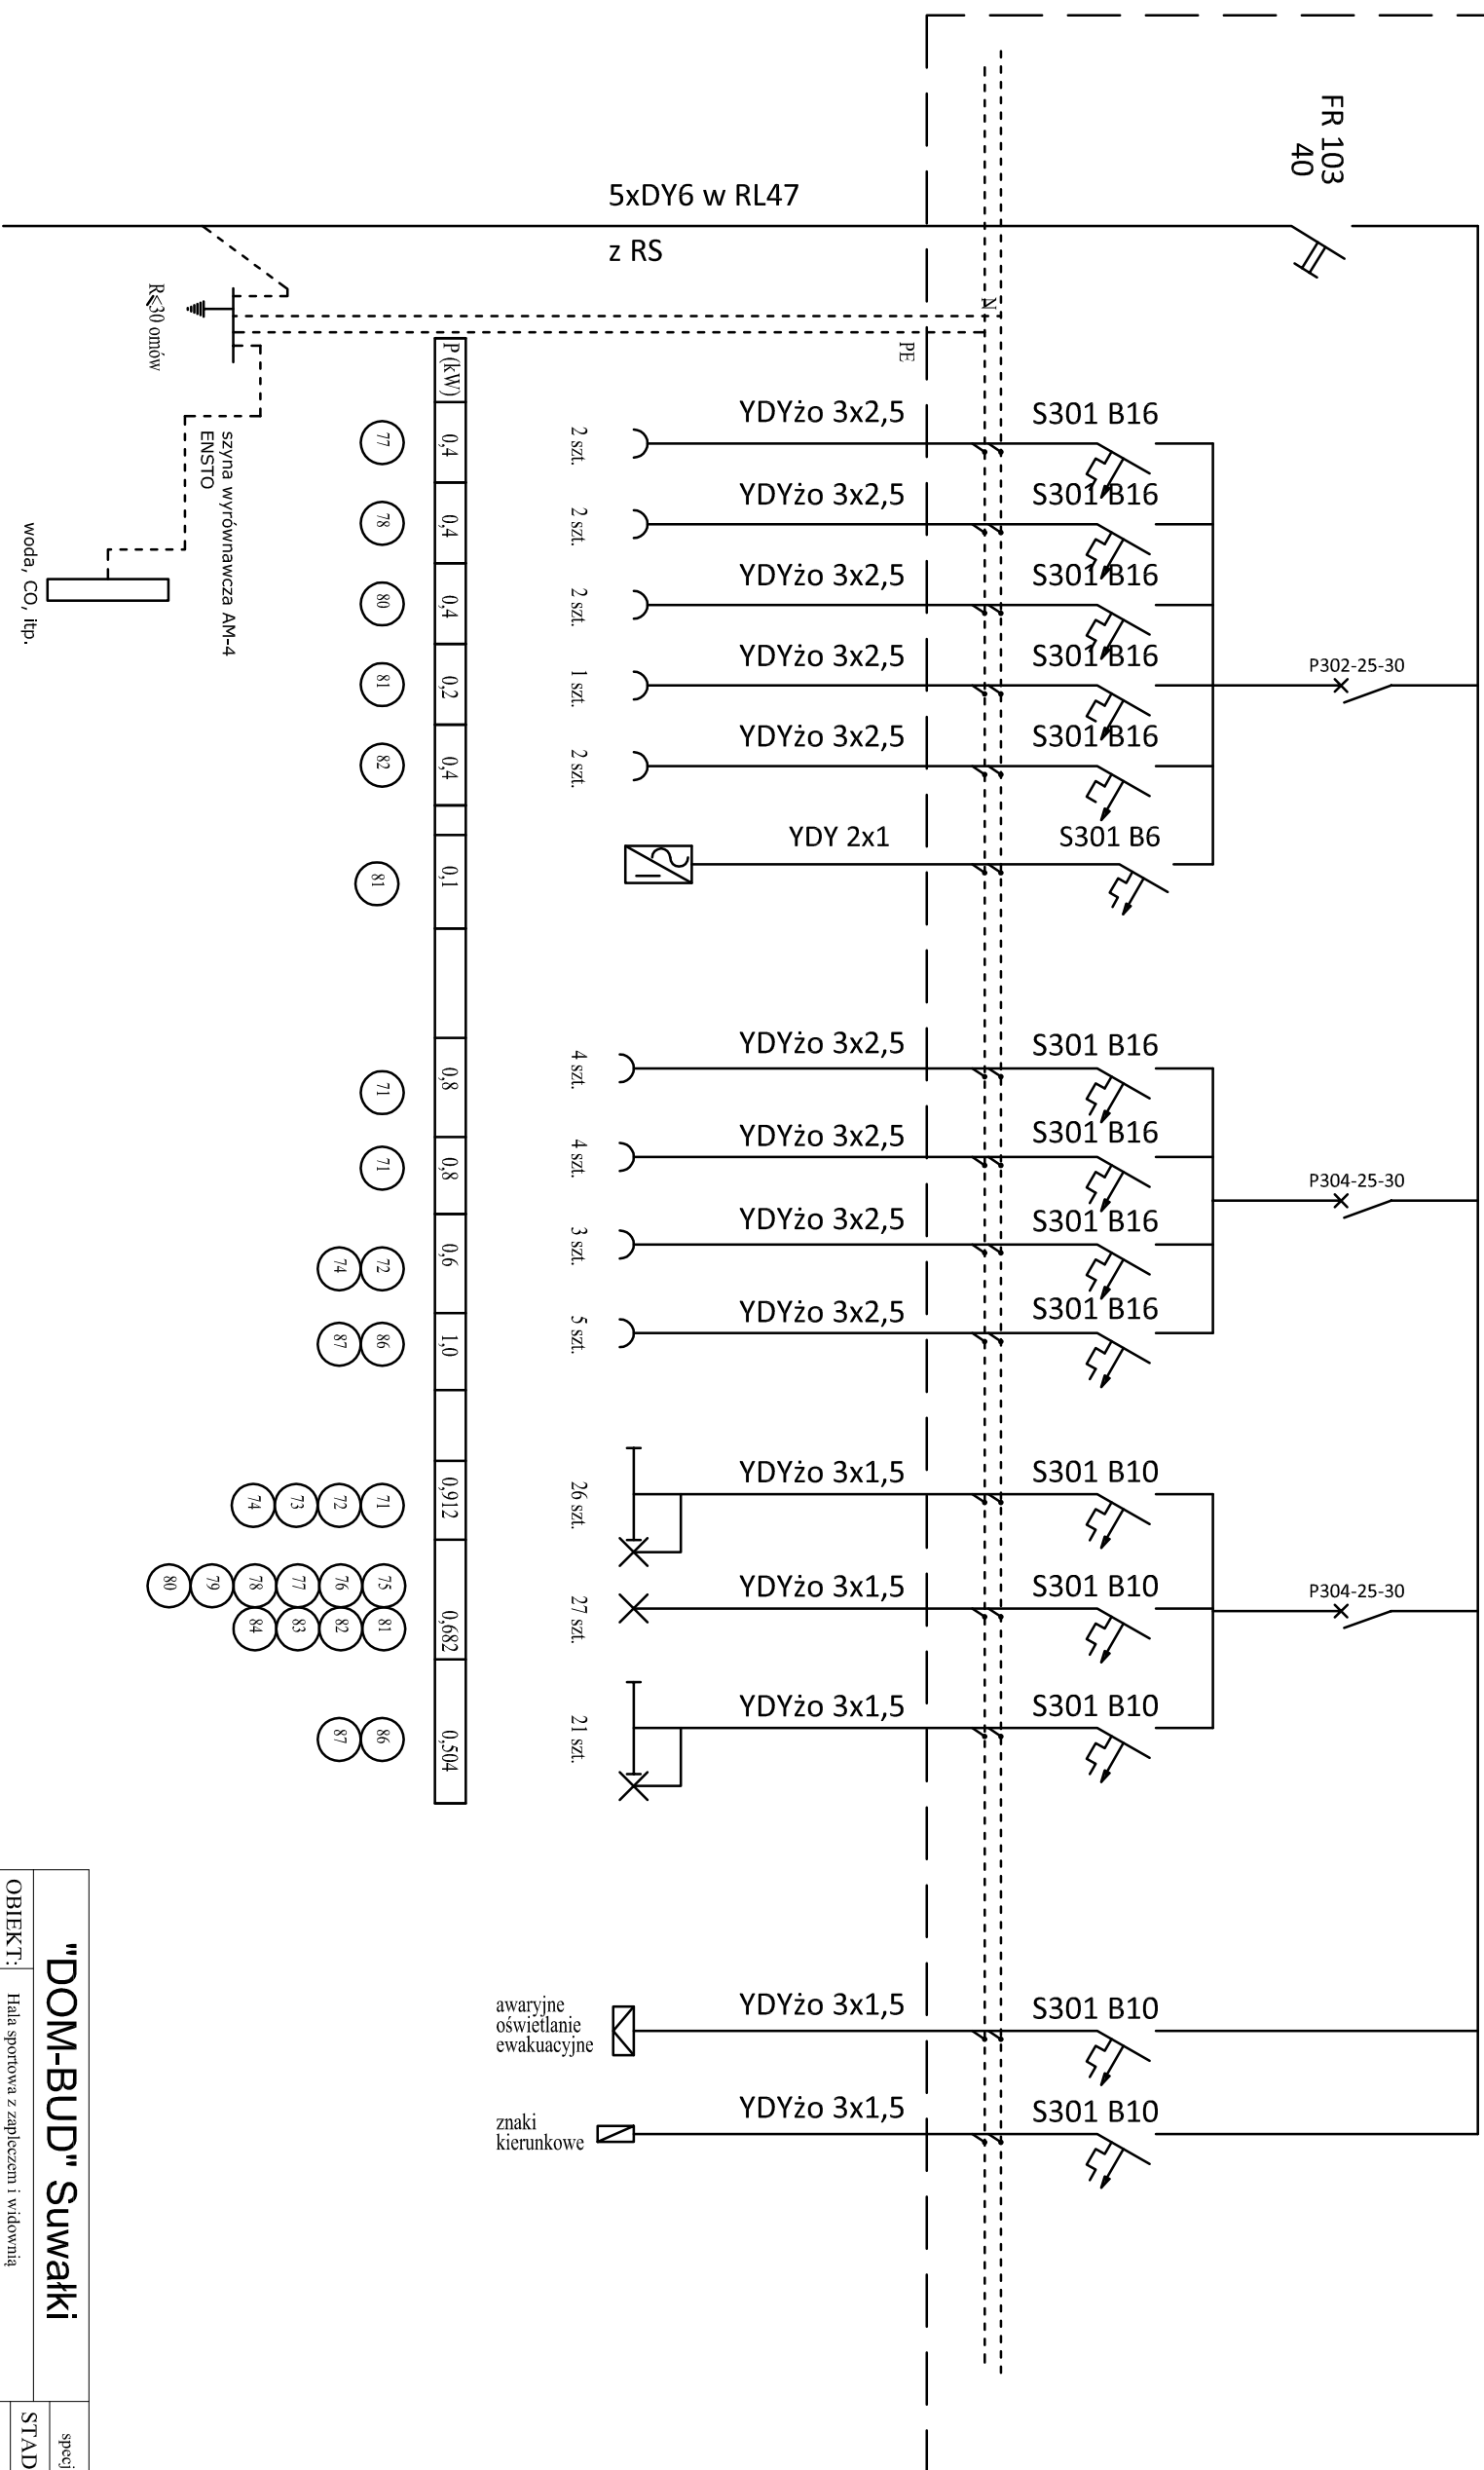

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykaniem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA		
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczeniem i widownią w Bartoszycach	STADIUM:	PW	NR RYS.:
		SKALA:	1:100	13
ADRES:	Bartoszyce, ul. Słowackiego Dz. Nr ew. 2/78,	RYSUNEK: Schemata zasilania R4		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW.-86/90	27.11.2016r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PW0E/08	27.11.2016r	