


R1

Pi=9,2kW
kj=0,7kW
Pi=6,44kW

RW - 3x18

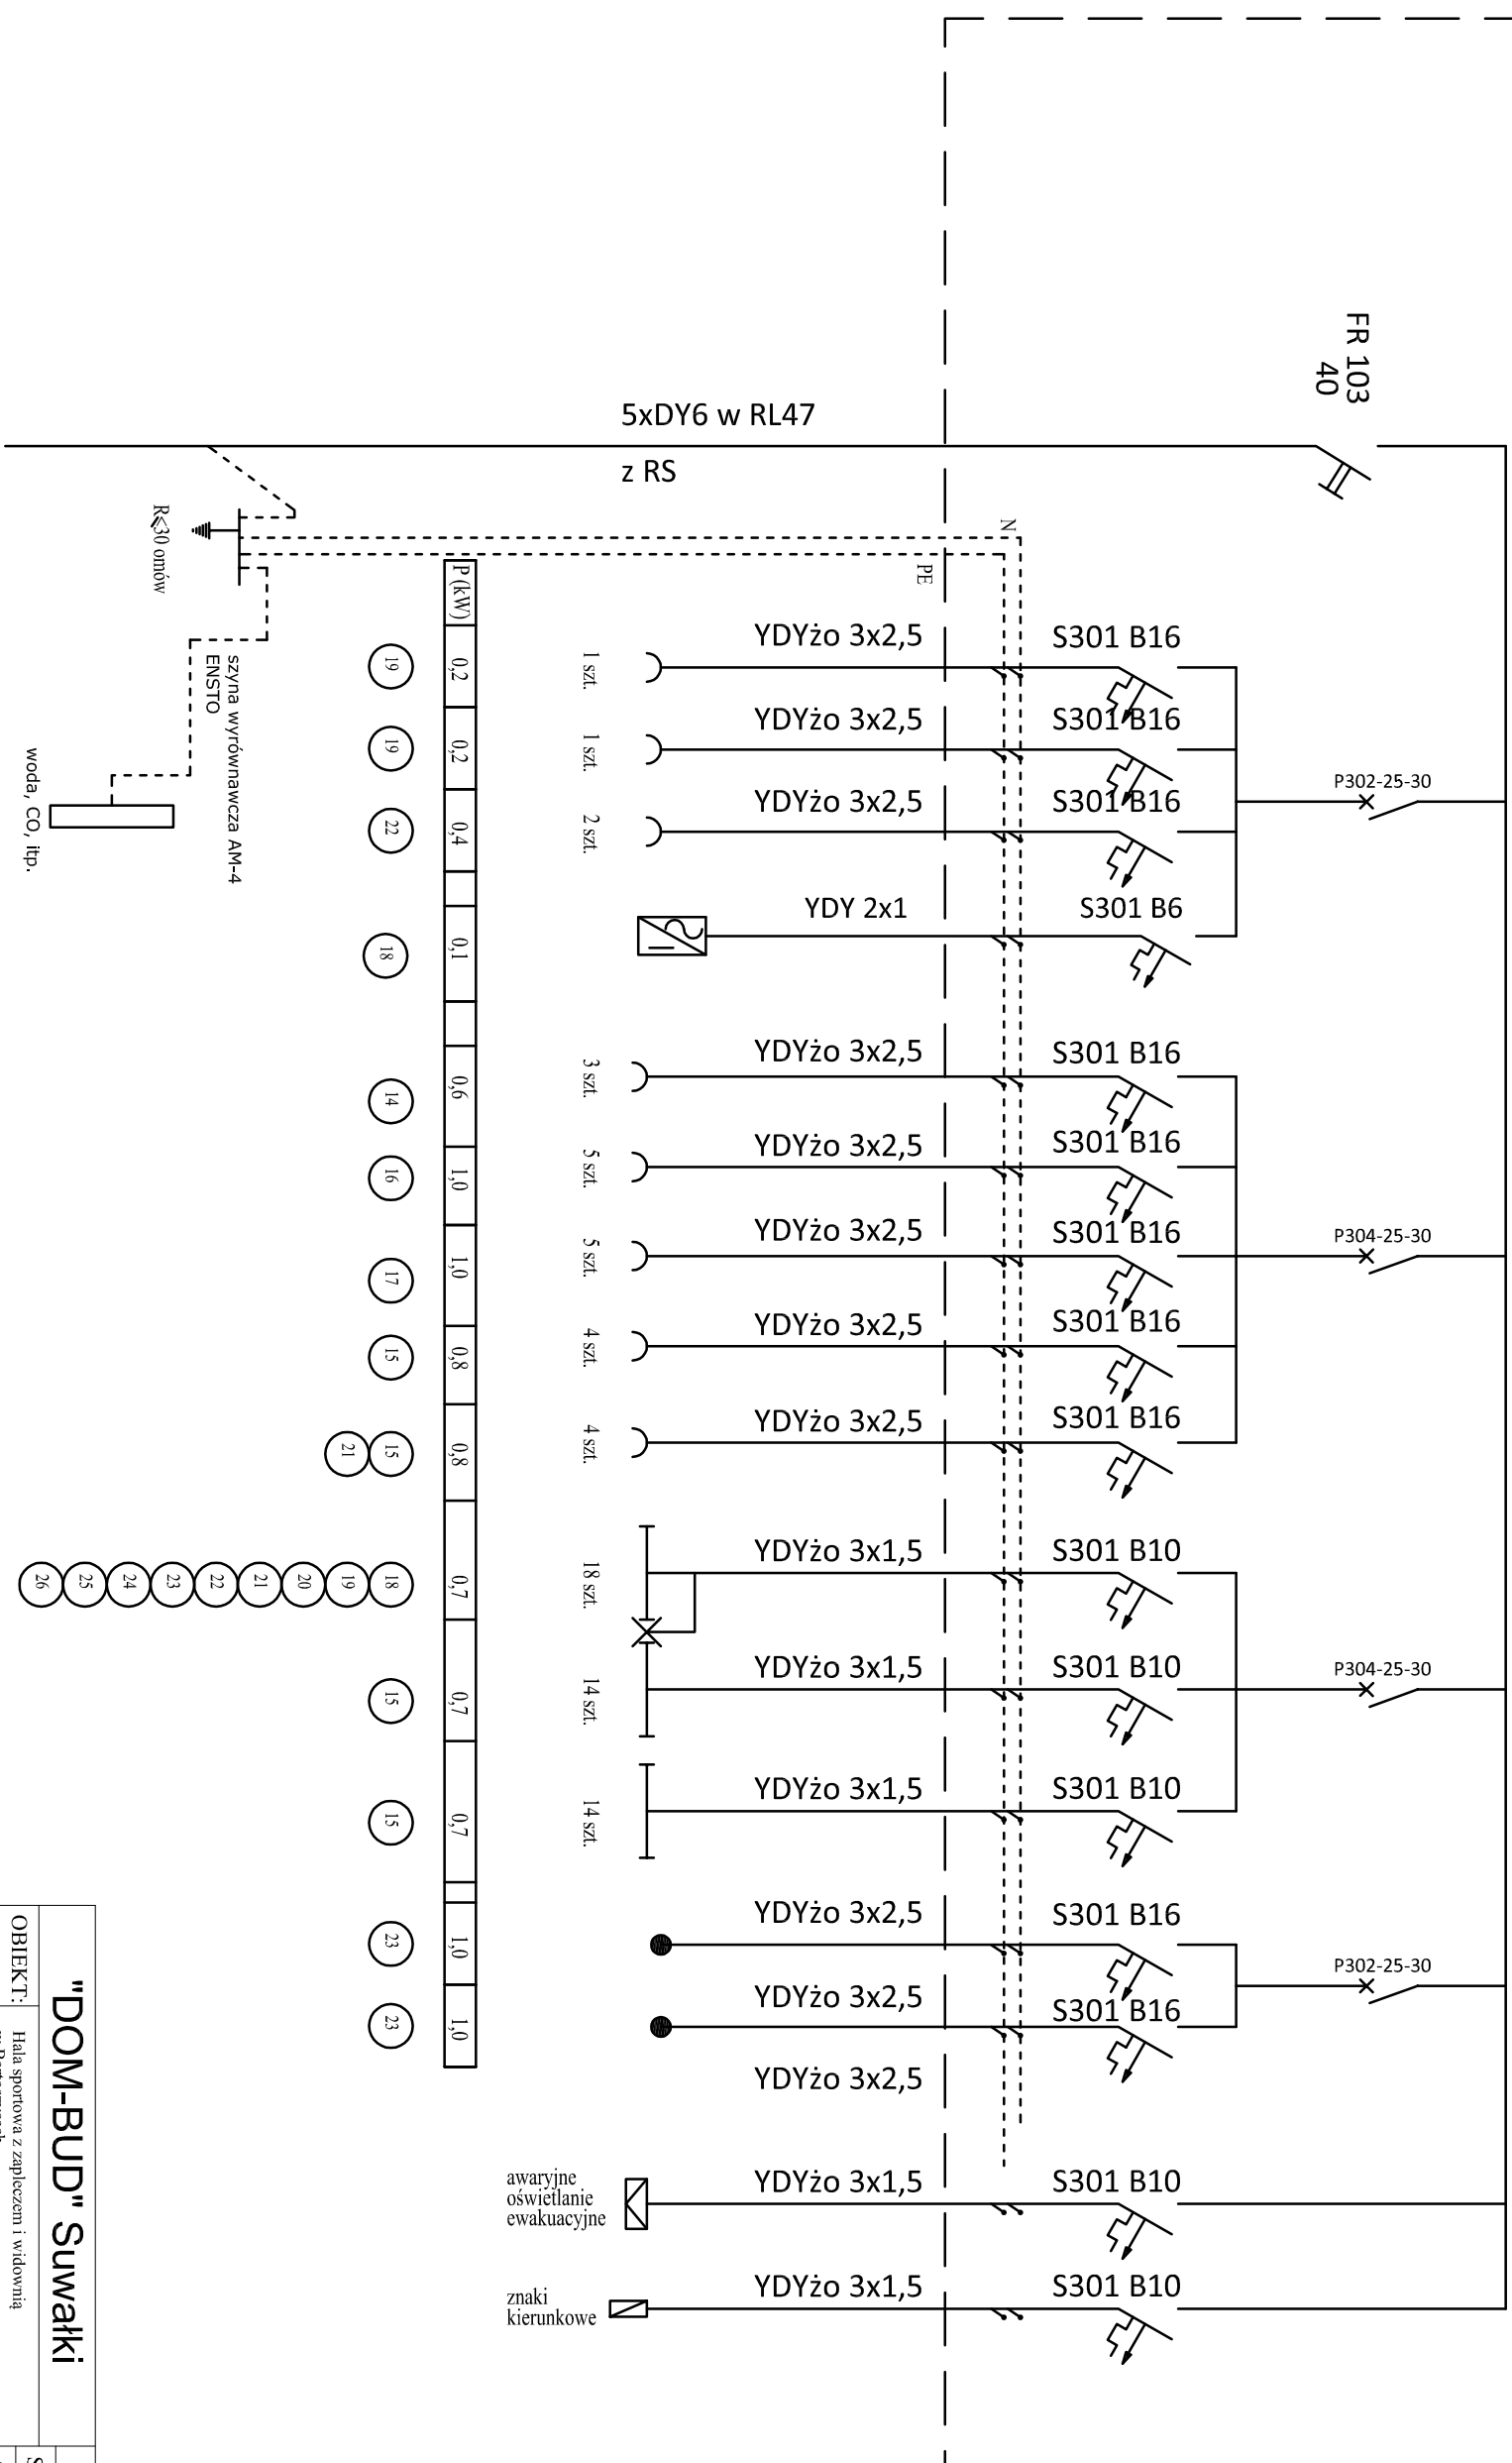

Uwagi:

1. Ochrona przed dotykaniem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA		
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczeniem i widownią w Bartoszycach	STADIUM:	PW NR RYS.: 10	
ADRES:	Bartoszyce, ul. Słowackiego Dz. Nr ew.2/78,	RYS/UNEK:	Schemat zasilania RI	
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUUW-86/90	27.11.2016r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM0183/ PW0E008	27.11.2016r	