


RWC

RW - 2x12

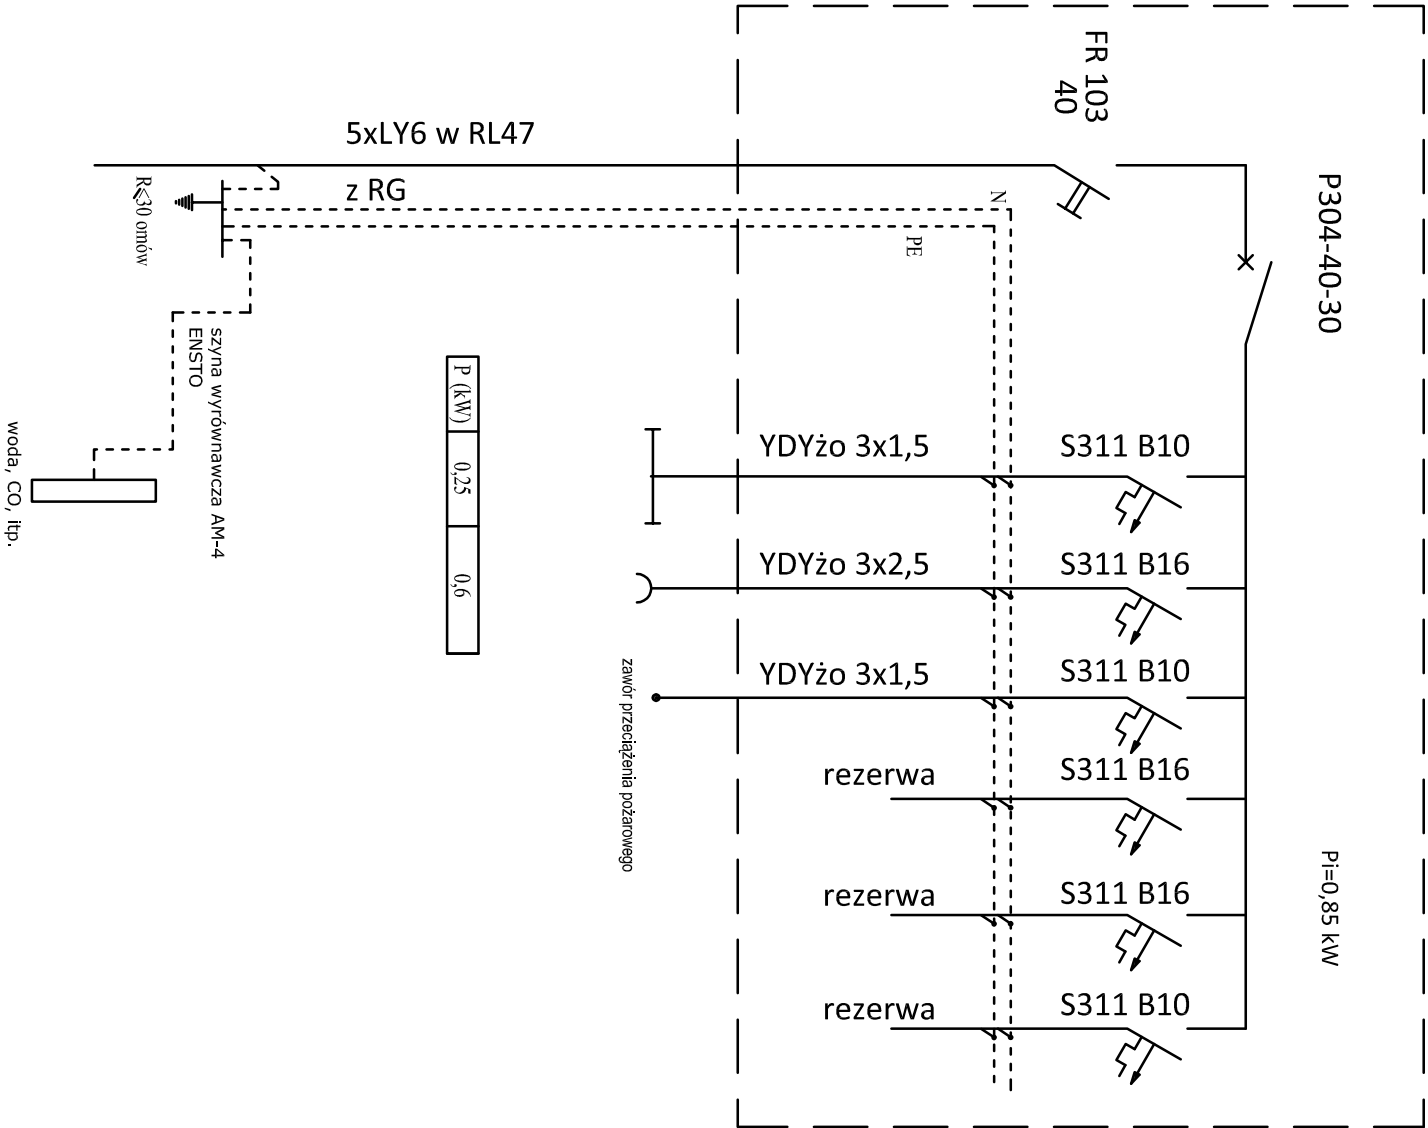

- Uwagi:
- Ochrona przed dotykem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA		
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczem i widownią w Bartoszycach	STADIUM: PW	NR RYS.:	
ADRES:	Bartoszyce, ul. Słowackiego Dz. Nr ew. 2/78,	SKALA: 1:100	8	
		RYSUNEK: Schemat zasilania RWC		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	27.11.2016r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PW0E/08	27.11.2016r	