


R5

PI=8,38kW  
Kj=0,7kW  
PI=5,87kW

RW - 3x18

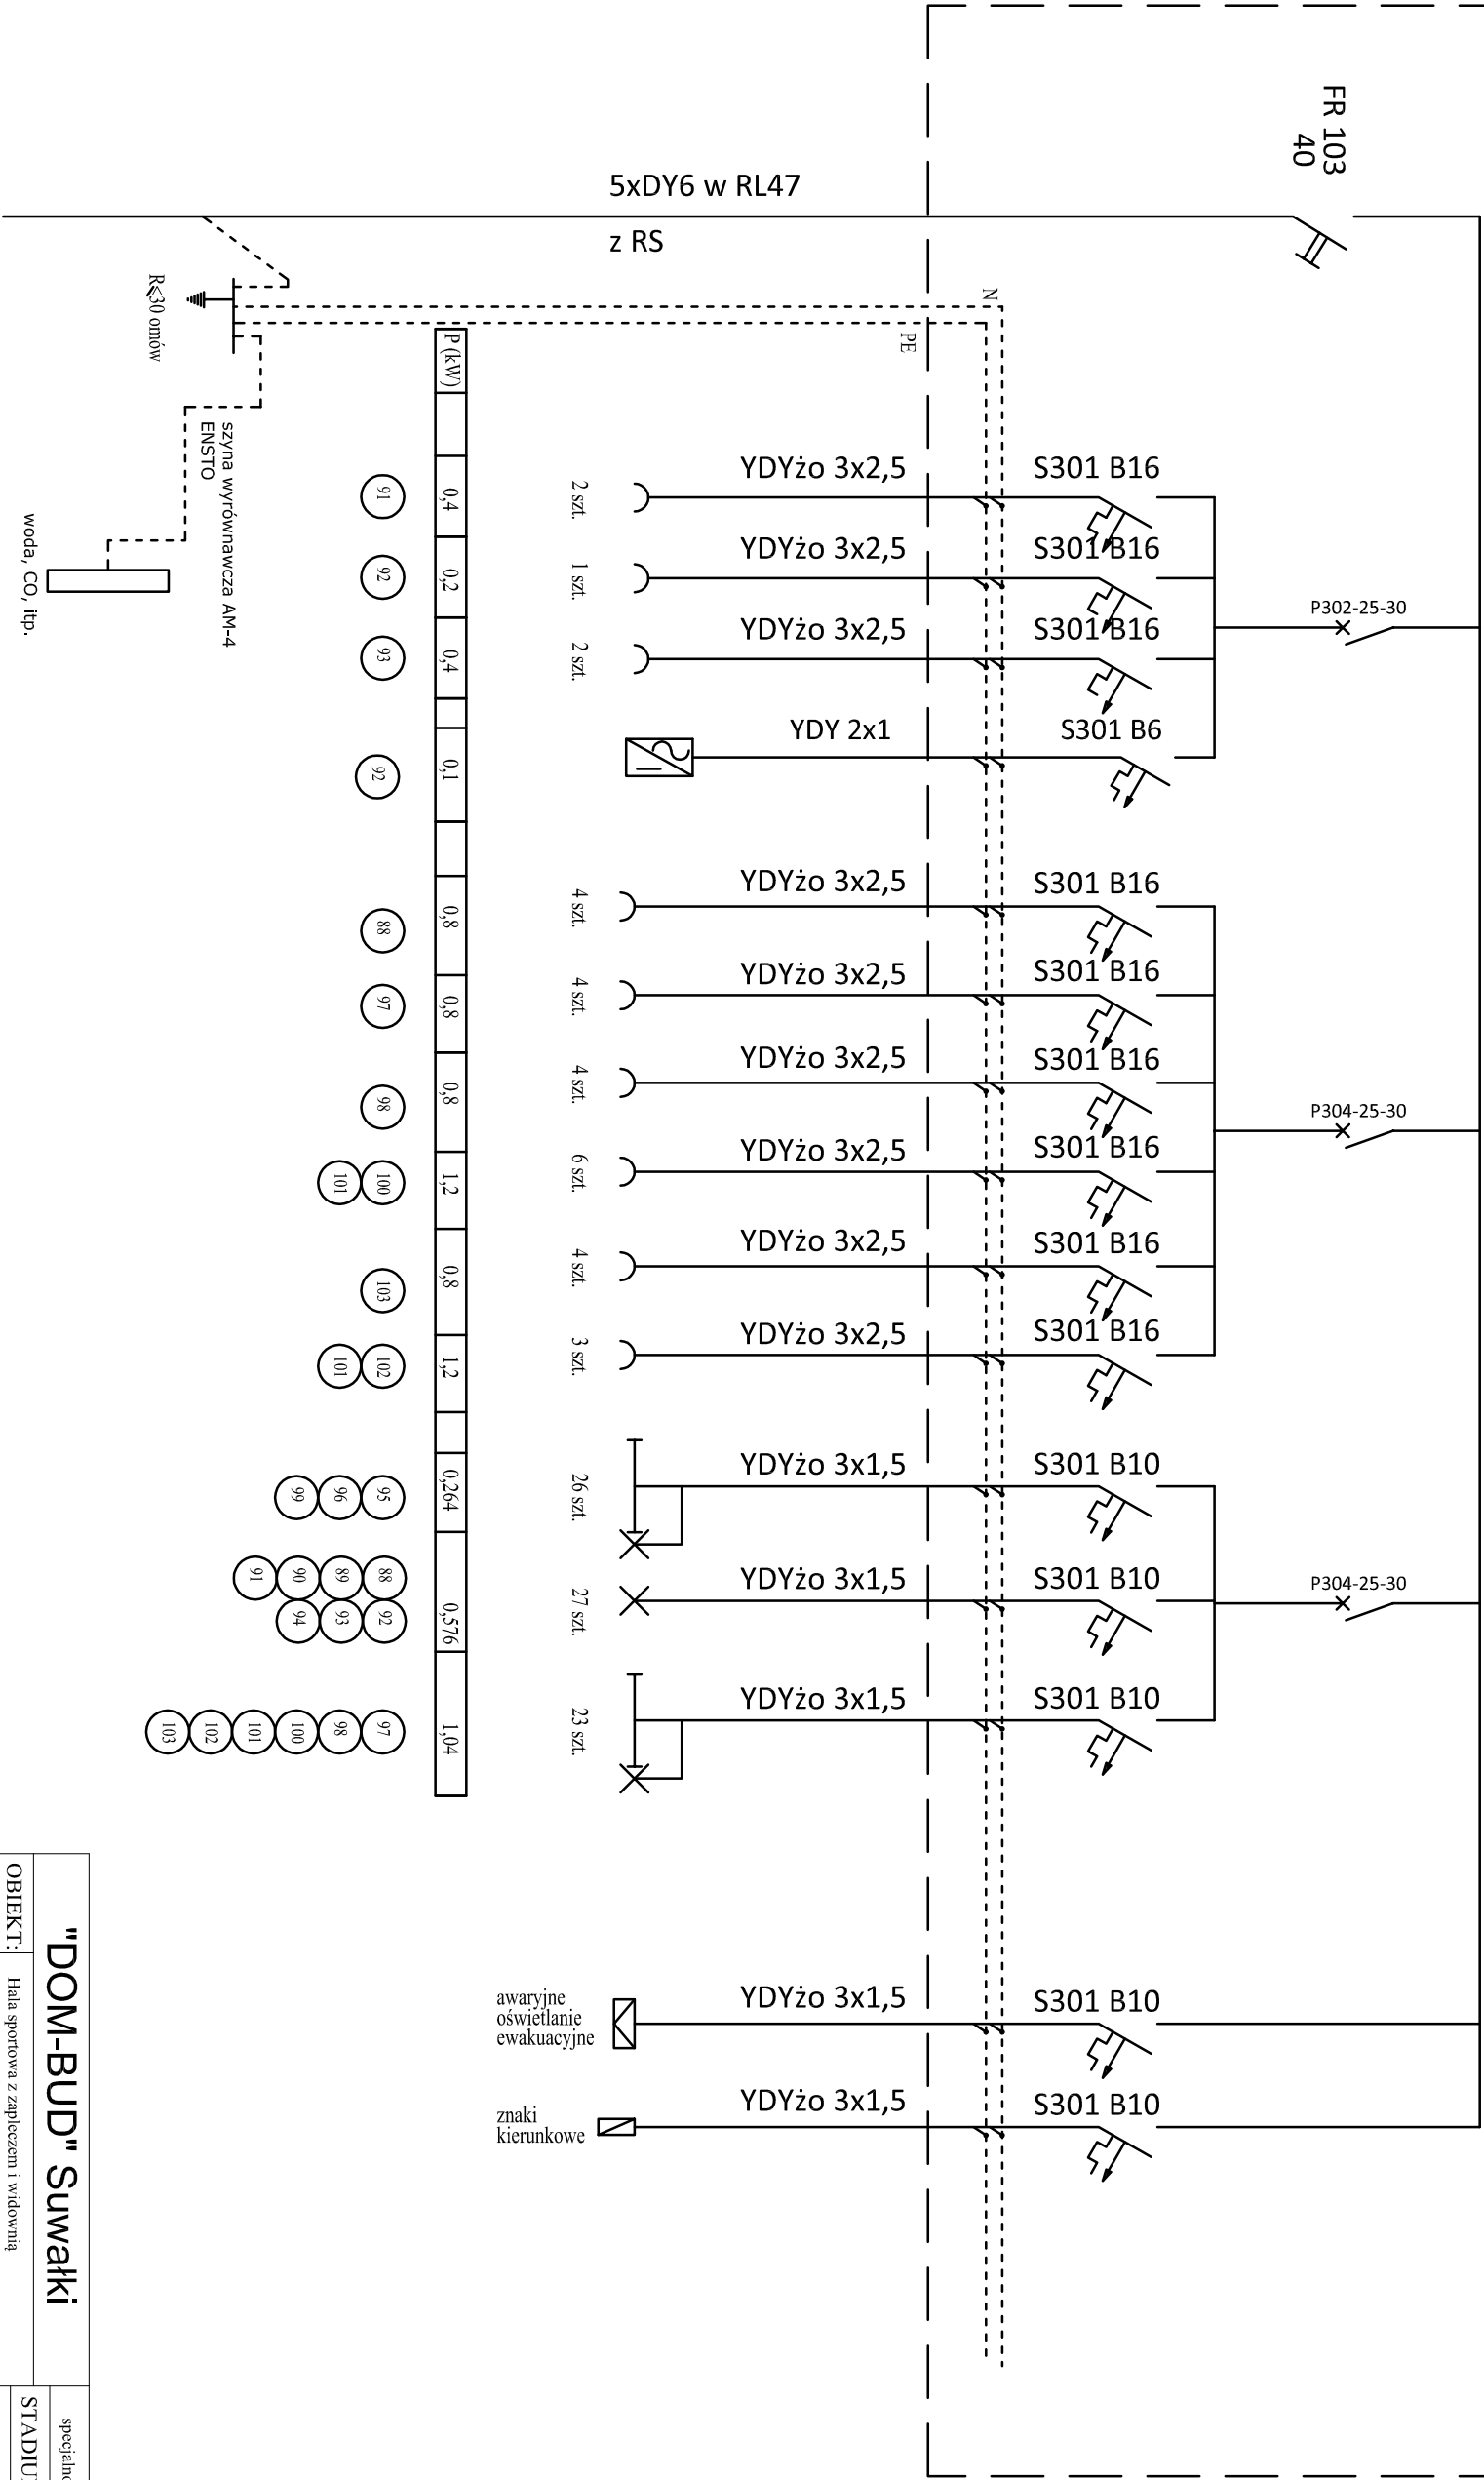

Uwagi:  
1. Ochrona przed dotykem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczem i widownią w Bartoszewcach	STADIUM: PW	NR RYS.: 14
ADRES:	Bartoszewce, ul. Słowackiego Dz. Nr ew. 2/78,	RYSUNEK: Schemat zasilania R5	
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	27.11.2016r
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PNOE/08	27.11.2016r