


R3

PI=7,601kW  
Kj=0,7kW  
PI=5,32kW

RW - 3x18

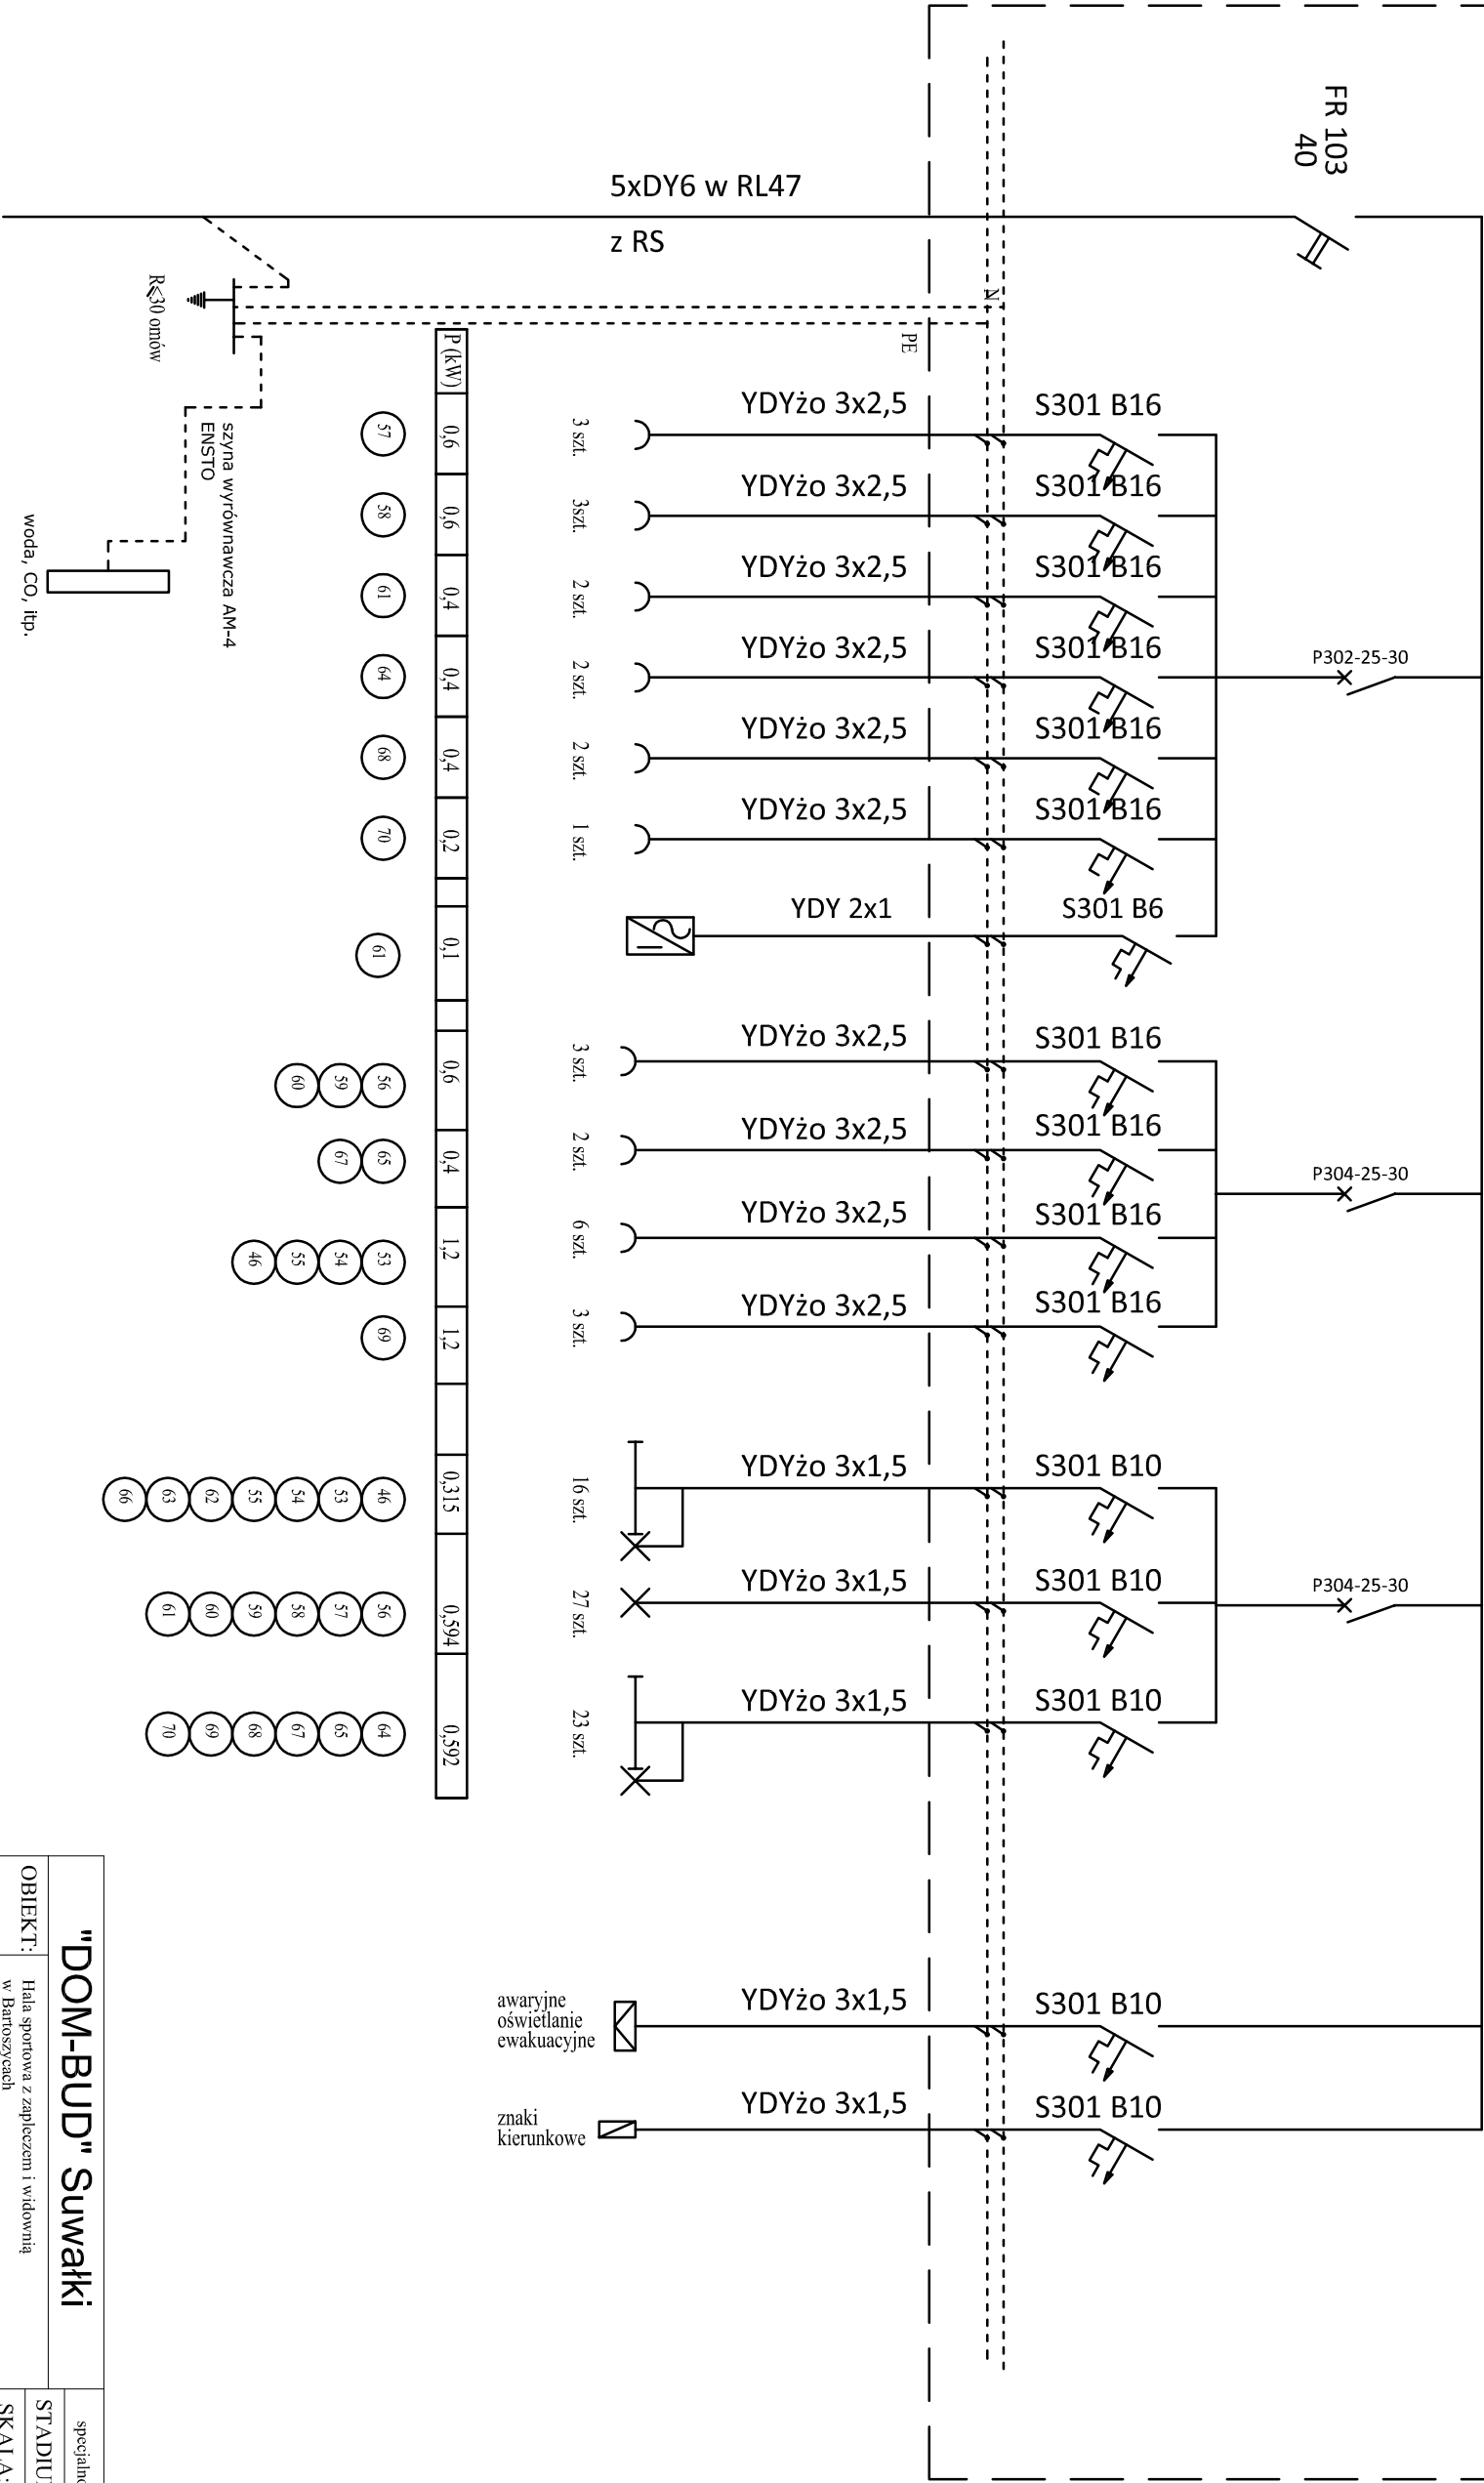

Uwagi:  
1. Ochrona przed dotknięciem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: ELEKTRYKA	
OBIEKT:	Hala sportowa z zapleczem i widownią w Bartoszycach	STADIUM:	PW NR RYS.: 12
ADRES:	Bartoszyce, ul.Słowackiego Dż. Nr ew.2/78,	RYSUNEK: Schemat zasilania R3	
	IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	Wiesław Baluta	SUW-86/90	27.11.2016r
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM0183/ PWOE/08	27.11.2016r