


Schemat linii kablowych

istniejący słup blizniaczy zdemontować
wybudować słup krańcowy wirowany
K-10/10

przebudowany słup przy budynku Urzędu Gminy
przebudowa wg katalogu Lnni

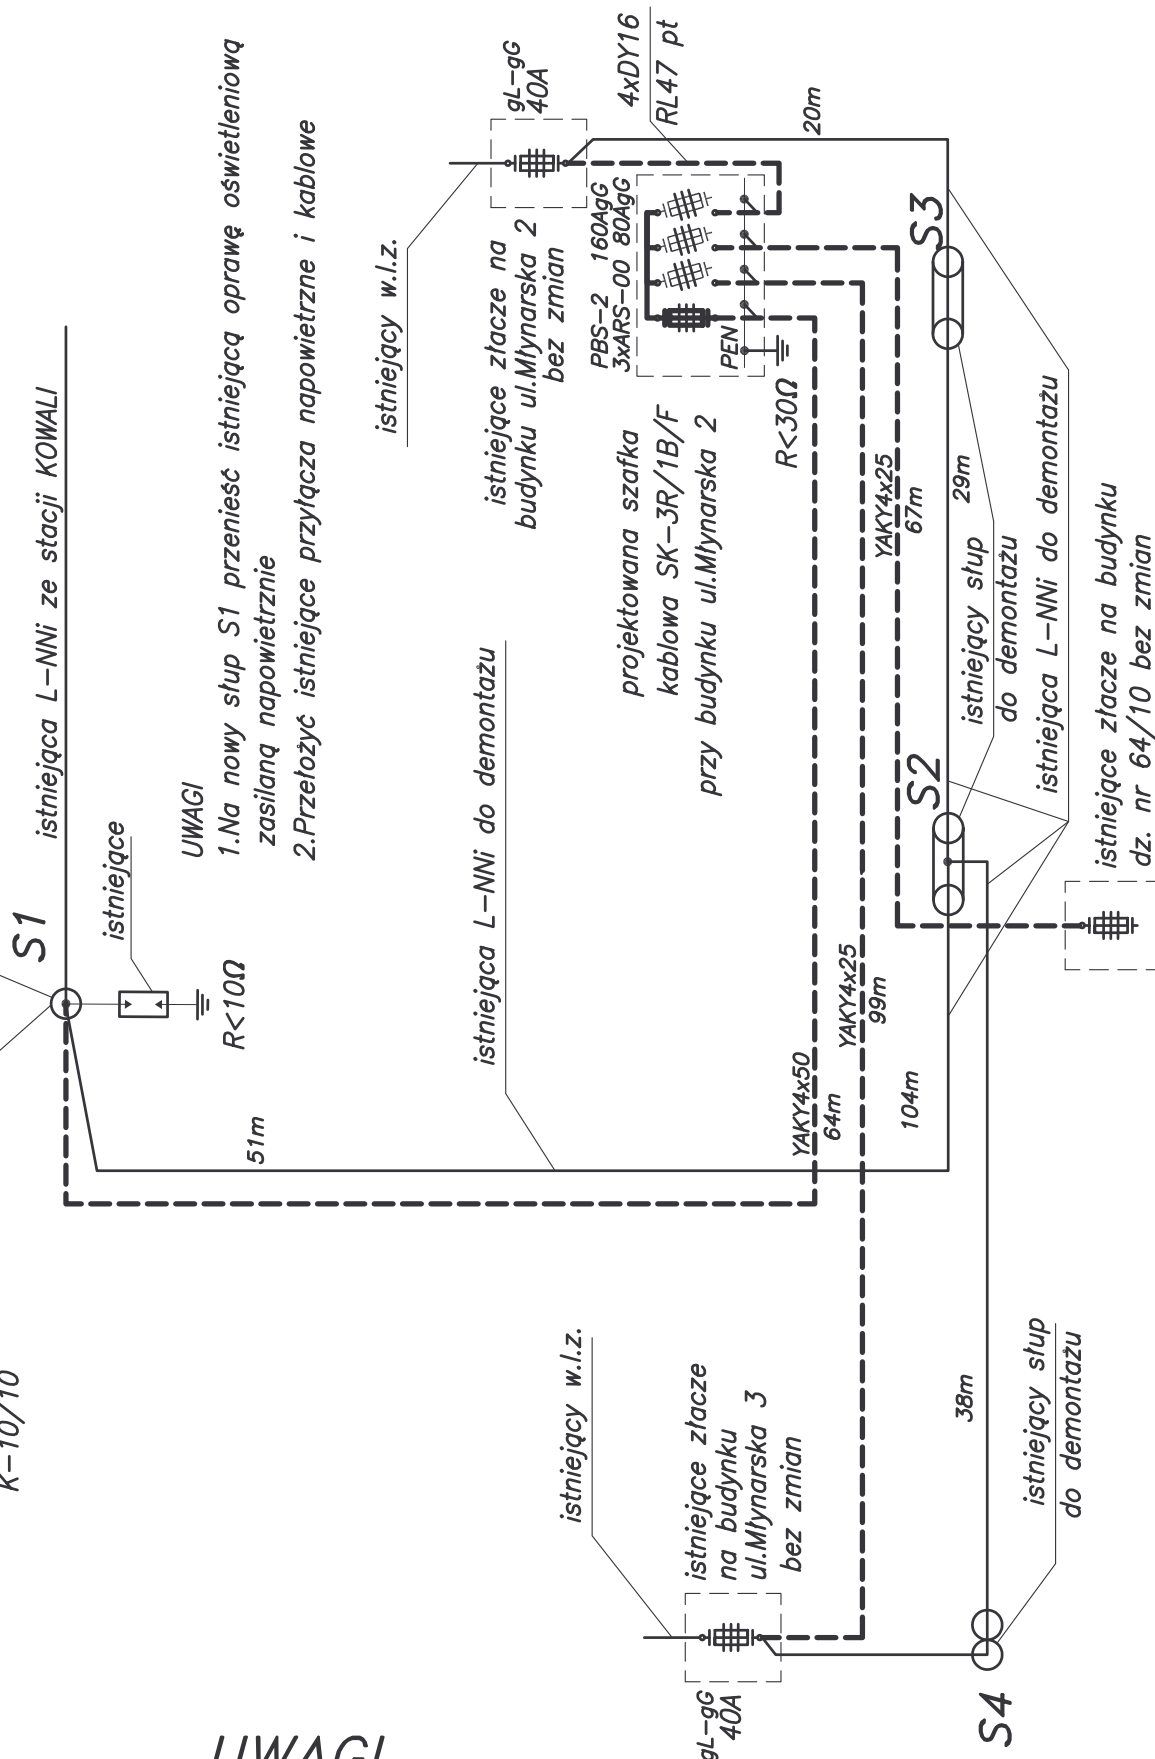

UWAGI

Na słupie kabel prowadzić w rurze stalowej.

GETRONIK S.C.		10-335 Olsztyn ul. Reymonta 39/4 tel. 89 5266364; 605566465	
Treść	Schemat linii kablowych	Nr rys.	E-2
Obiekt; adres	Przebudowa zasilania elektroenerget. Bartoszyce ul. Młynarska	Arkusz	1/1
Opracował	mgr inż. D. Gierszewski		
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. bud. nr OL/222/70	