


Profil sieci kanalizacji sanitarnej

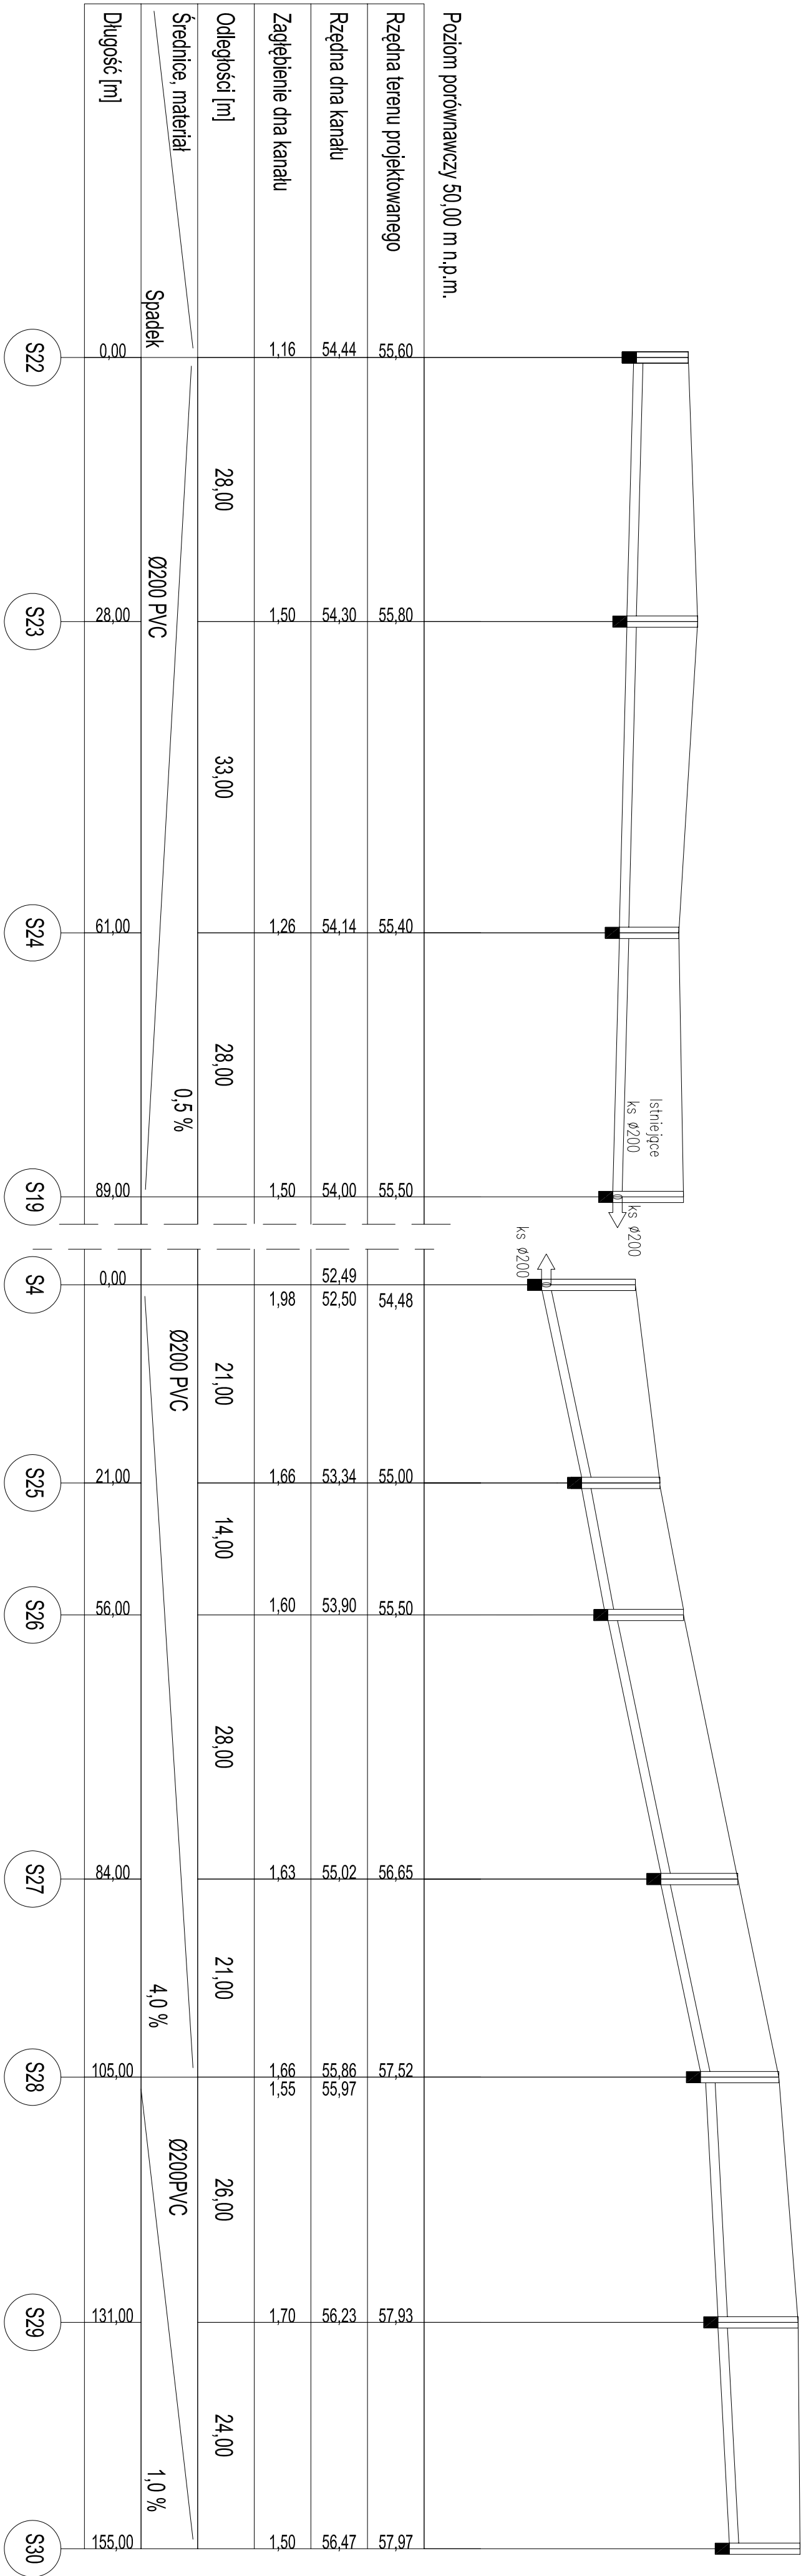

Uwagi: Nie opisane średnice studni rewizyjnych należy przyjąć do 1,5m studnie Ø1000 powyżej 1,5m studnie Ø1200

Wszystkie studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego

SKALA 1 : 100
500

Projektowanie instalacji Sanitarnych, Osztyn ul. E. Piłster 7/14 fax. 089-523-58-47 tel. 089-535-23-25			
PRZEMIOŁ RYSUNKU		OBIEKT	
Profil sieci kan. sanitarnej		Projekt uzbrojenia osiedla Męczyłozze	
ADRES		Bartoszewo, ul. Dębowa – Pogrzebna	
1:100/500	PROJEKTOWAŁ	inż. Roman PRZYTUŁA	2019/04/04
SKALA	06.2008	OPRACOWAŁ	mgr Piotr TABAKA
DATA	SPRAWDZIŁ	Zbigniew PŁANINIS	11/3/04/04
NR ZLECENIA		UPRAWNIŁ	PODPIS
			NR KRZ.
			S
			02