


Profil sieci kanalizacji sanitarnej

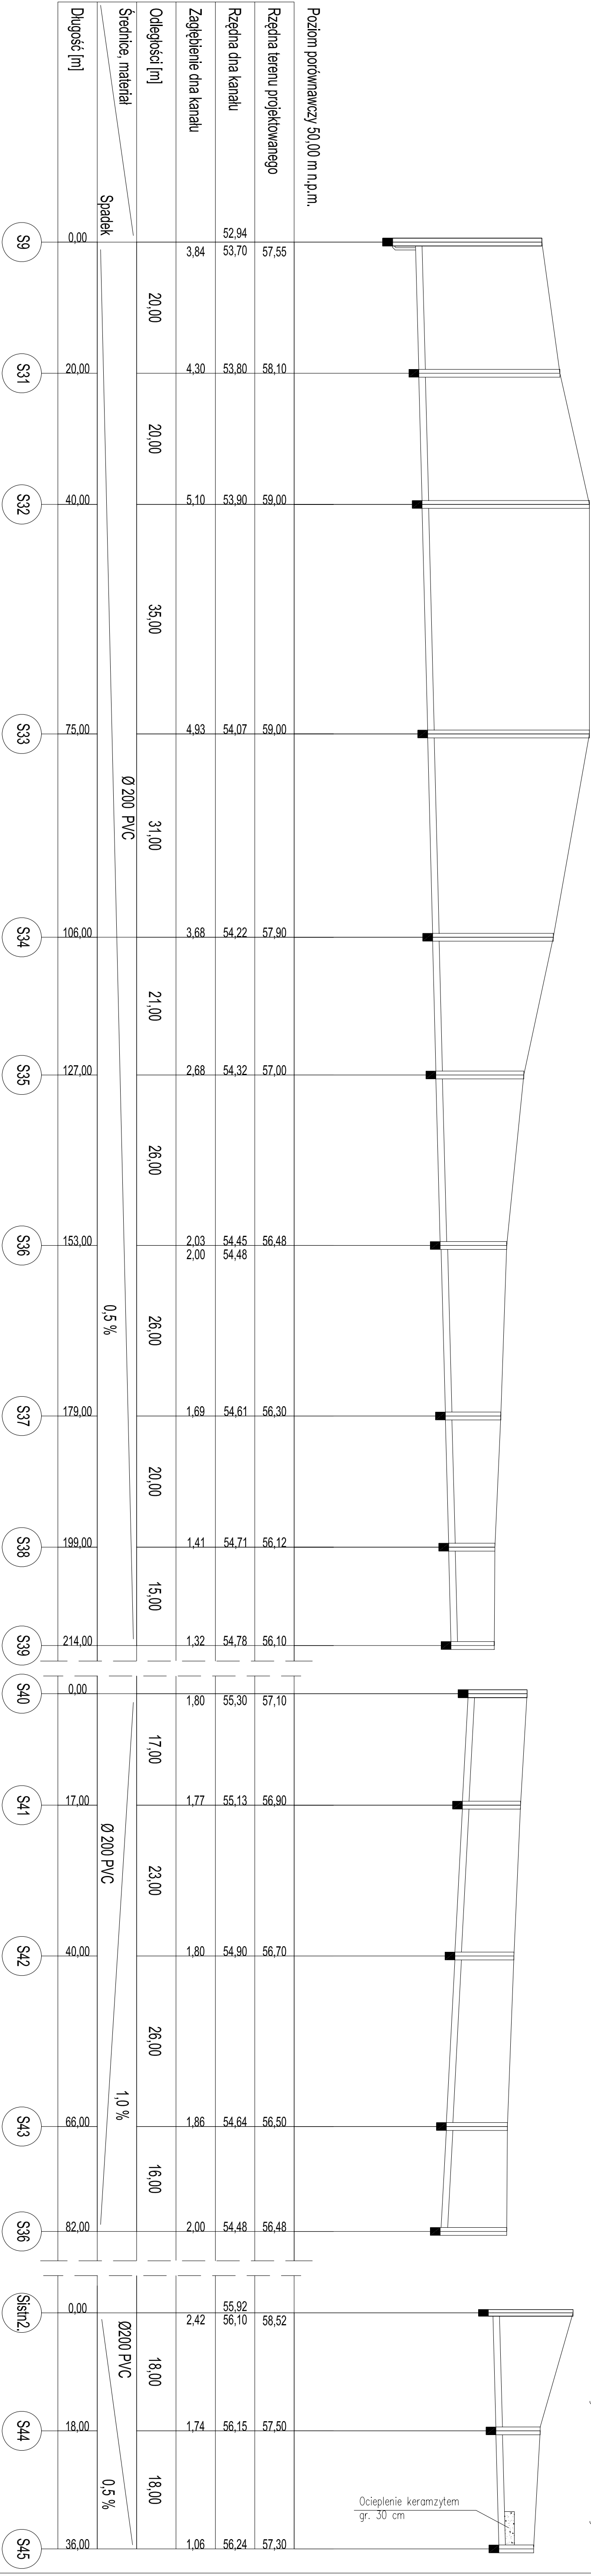

Uwagi: Nie opisane średnice studni rewizyjnych należy przyjąć do 1,5m studnie Ø1000 powyżej 1,5m studnie Ø1200

Wszystkie studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego

SKALA 1 : 100
500

Projektowanie instalacji Sanitarnej, Olsztyn ul. E. Piłset 7/14 fax. 089-523-58-47				OBJEKT Budowlana ul. Dębowa – Rozróżna			
PRZEBUDOWA RYSUNKU				OBJEKT			
Profil sieci kan. sanitarnej				Profil uzbrojenia osiedla Węgrzycze			
1:100/500				PROJEKTOWAŁ			
SKALA				inż. Roman PRZYTYKA			
06.2008				OPRACOWAŁ			
DATA				mgr Piotr TABAKA			
NR ZIELENIU				SPRAWDZIŁ			
				Zbigniew RYMANIUS			
				LITERATURA			
				PAPROS			
				NR KRS			
				S			
				BRUKA			
				03			