


Profil kanalizacji deszczowej cz.1

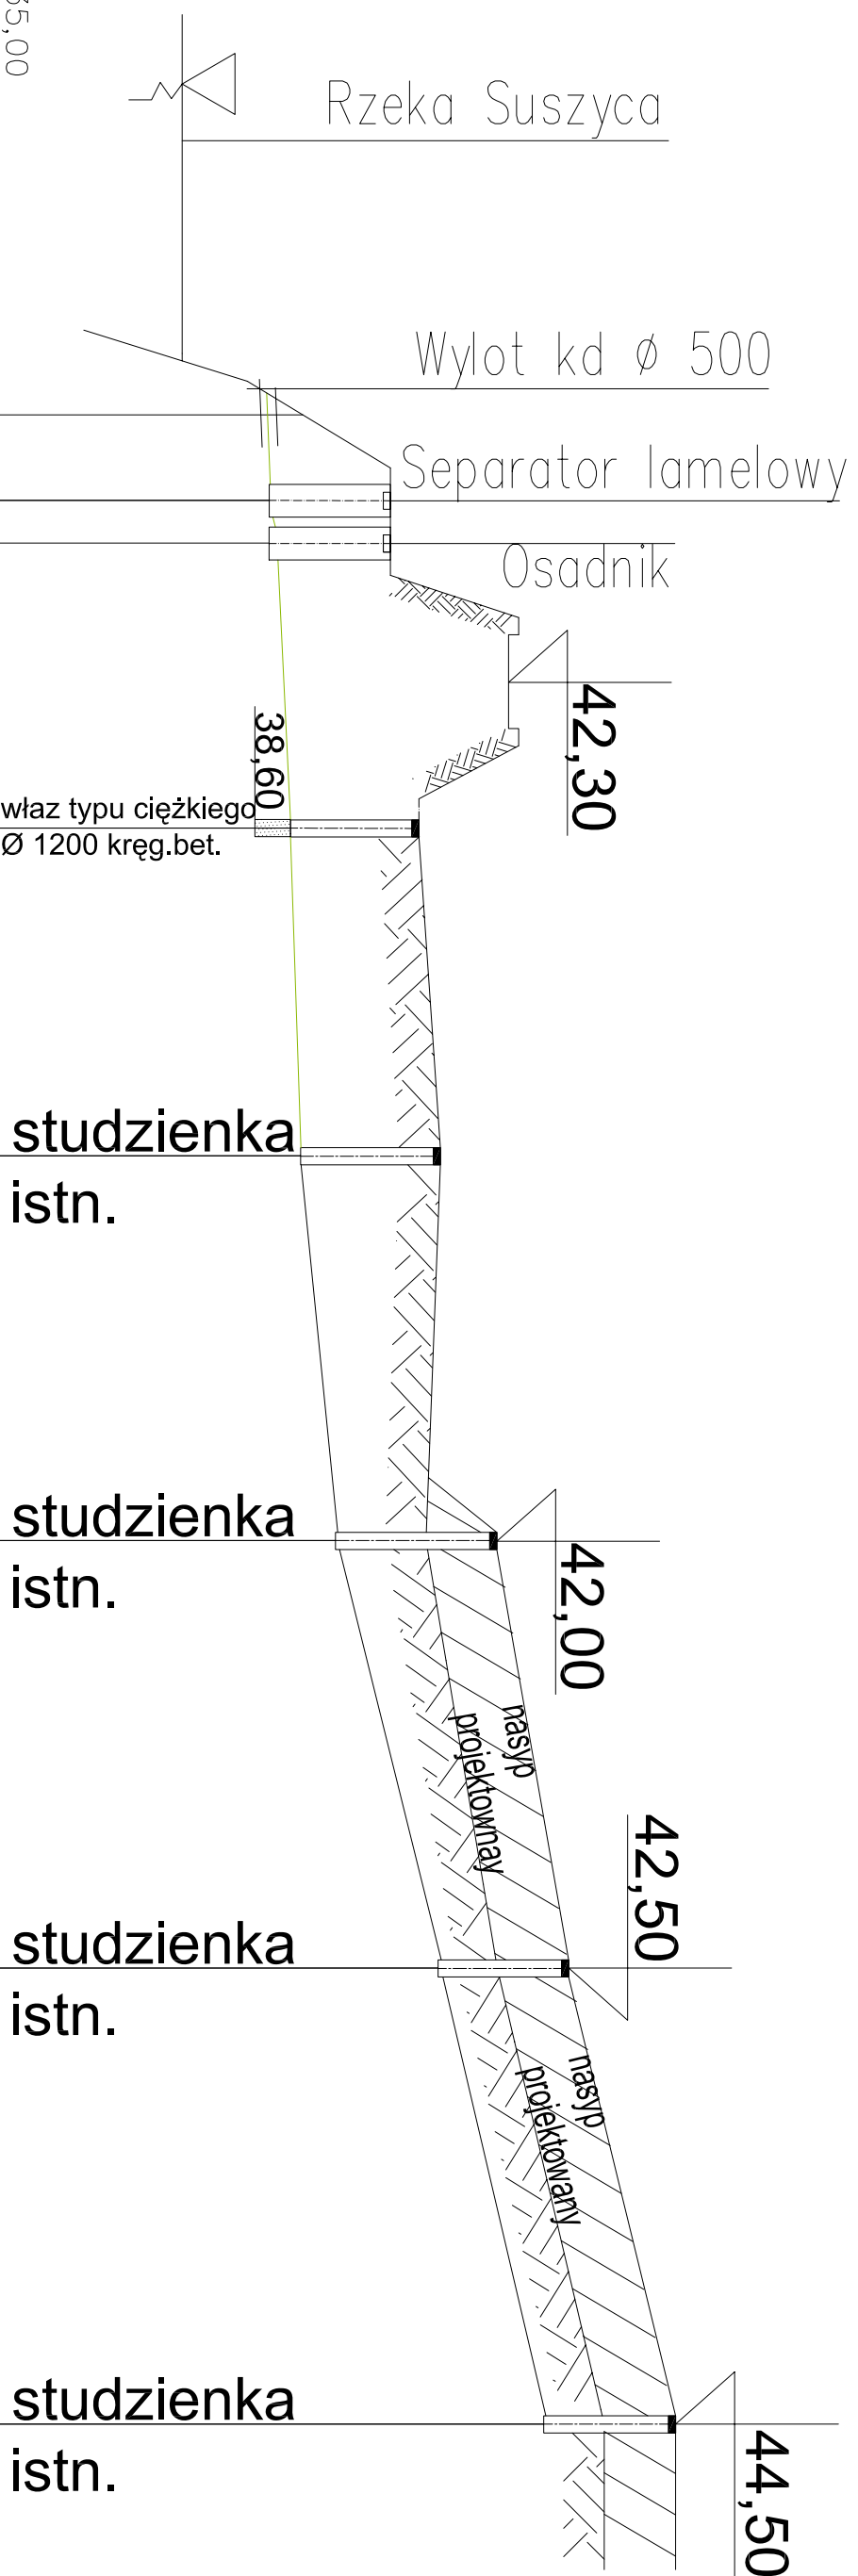

p.p. = 35,00									
RZĘDNA TERENU			40,50						
RZĘDNA DNA PRZEWODU			38,80		38,90		39,10		41,20
ZAGŁĘBIENIE			1,50		2,00		1,80		1,96
ŚREDNICA, SPADEK					Ø 500PVC 0,6%		Ø 500PVC 0,6%		kd istn. 1,8%
ODLEGŁOŚCI		6m	3	20m	23m	27m	30m	32m	
OZNACZENIE	SEP. OS.	D3proj		D1istn.	D2istn.	D3istn.	D4istn.		

SKALA 1 : 100  
500

Projektowanie instalacji Sanitarnych, Oleśn ul. E. Piłster 7/14 tel. 523-58-47											
PRZEDMIOT PRACY						OBIĘKT Projekt uzbrojenia osiedla Młodzieżowe					
Profil kan. deszczowej						Adres Bartoszyce, ul. Dębowa – Poprzeczna					
1:100/500	PROJEKTOWAŁ					Inż. Roman PRZYTYŁA					S
06.2008	OPRACOWAŁ					mgr Piotr Tabaka					BRANŻA
DATA	SPRAWDZIŁ					Zbigniew Rymonis					11
NR ZLECENIA	UPRAWNIŁ					TODRIS					NR RTG.