


Profil sieci kanalizacji sanitarnej

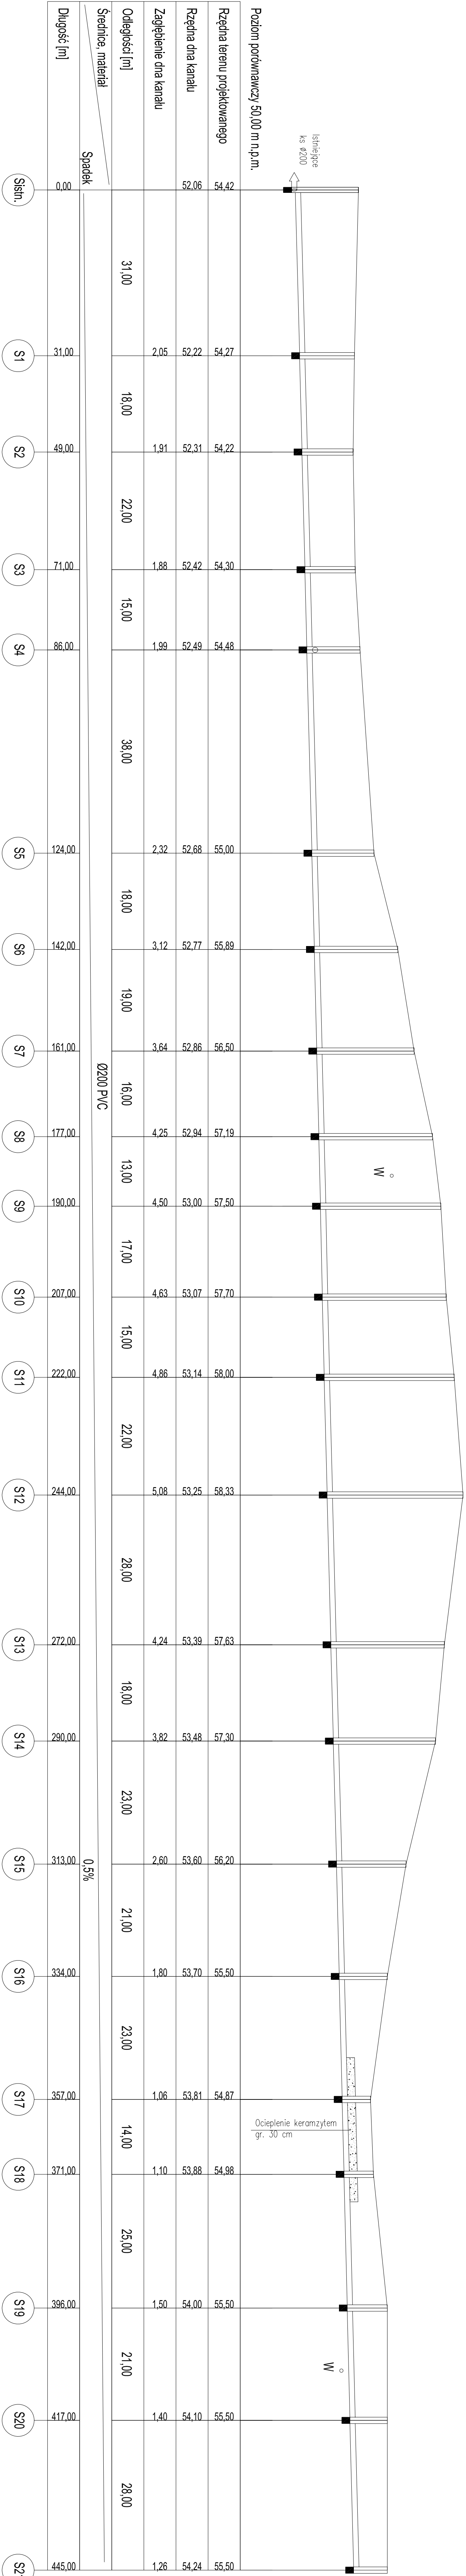

Uwagi: Nie opisane średnice studni rewizyjnych należy przyjąć do 1,5m studnie ø1000  
powyżej 1,5m studnie ø1200  
Wszystkie studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego

SKALA 1 : 100  
1 : 500

Projektowane instalacje Sanitarne, Dział 1/14, tel. 089-523-58-47			
Profil sieci kan. sanitarnej			
PROJEKTOWY RYSUNEK		OBJEKT	
1:100/500		Budynek, ul. Dąbowa - Rozbudowa	
PROJEKTOWA		INŻ. Roman PRZYTYŁA	
OPRACOWAŁ		mgr Piotr DĄBKA	
DATA		11/19/04/04	
SKALA		1:100/500	
TNR ZLECENIA		Zagrow RYMANIS	
		PROJEKT	
		INŻ. RYS.	