


Profil sieci kanalizacji deszczowej

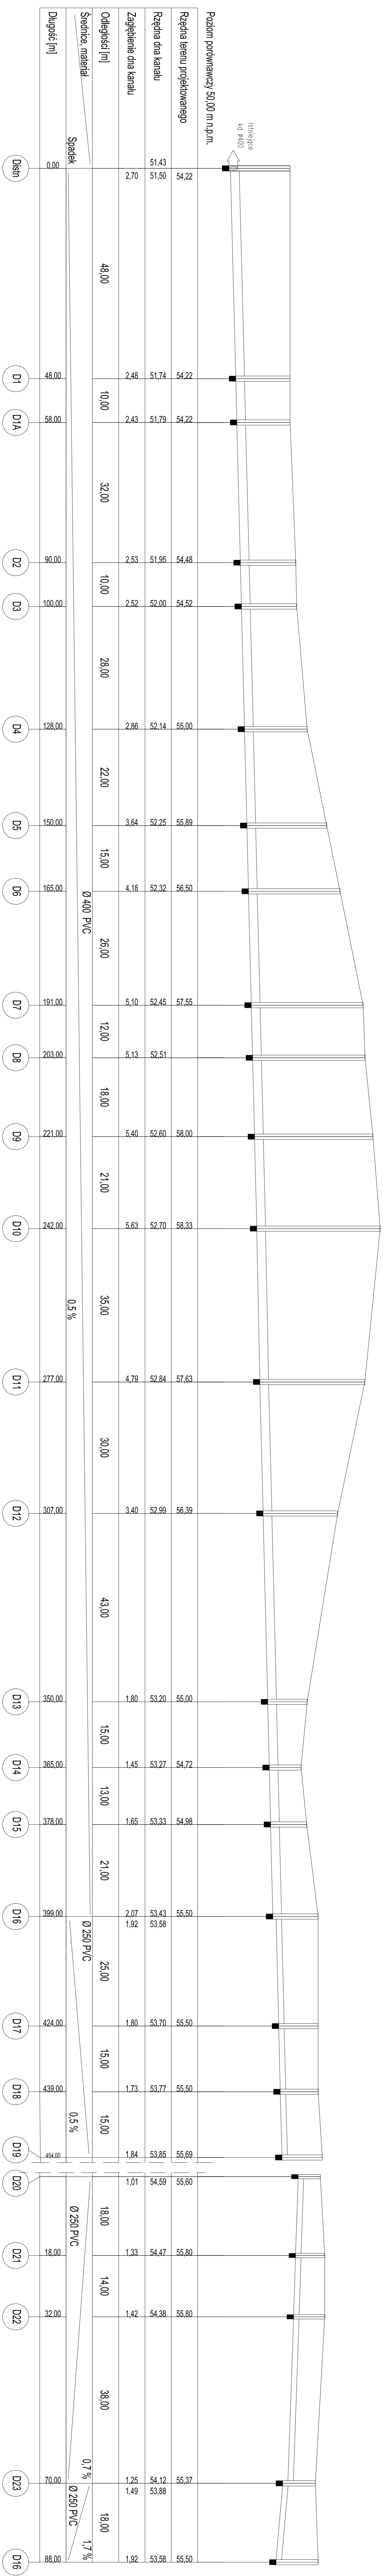

Uwagi: Nie opisane średnice studni rewizyjnych należy przyjąć do 1,5m studnie Ø1000

powyżej 1,5m studnie $\varnothing 1200$

Wszystkie studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego

SKALA 1: $\frac{100}{500}$

[illegible]