


Profil sieci kanalizacji deszczowej

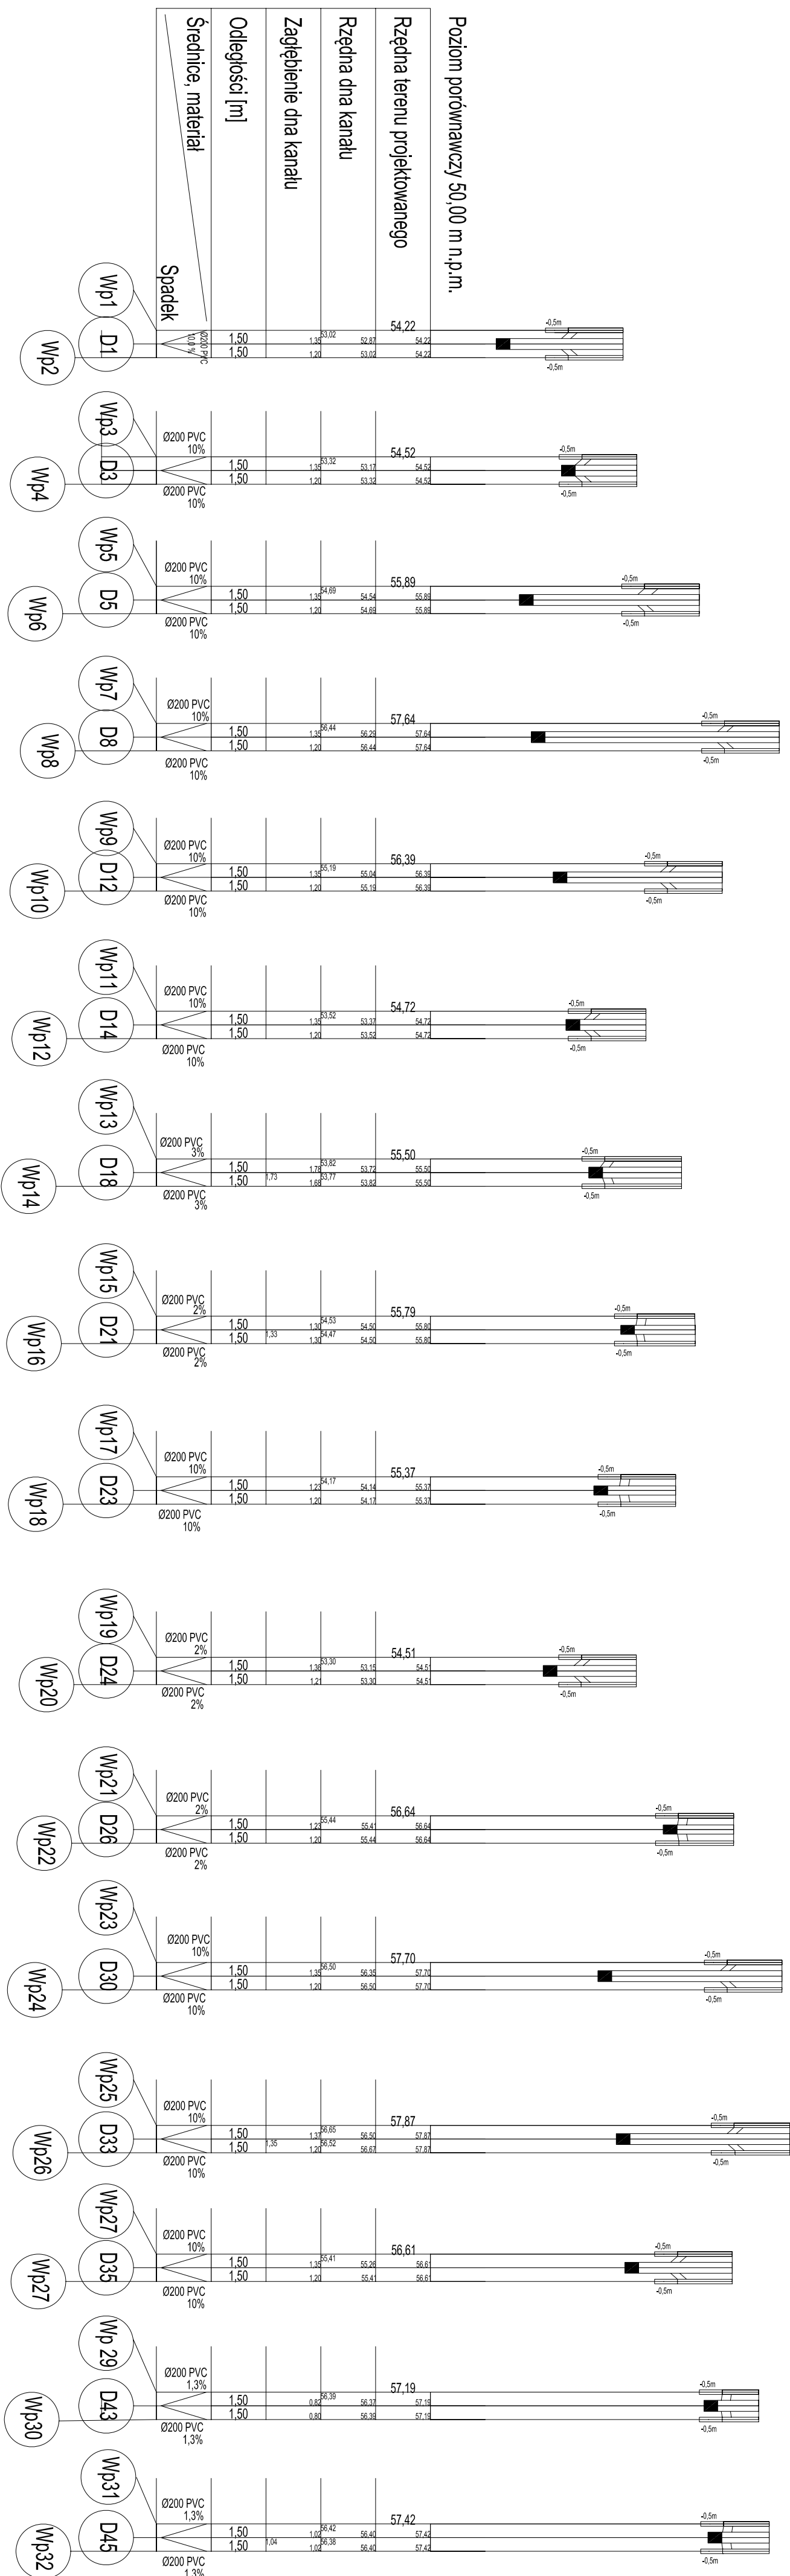

SKALA 1: $\frac{100}{500}$

Uwagi: Nie opisane średnice studni rewizyjnych należy przyjąć do 1,5m studnie Ø1000 powyżej 1,5m studnie Ø1200

Wszystkie studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego
Wpusty uliczne na rurze betonowej $\varnothing 500$ i osadnikiem 0,5m

PRZEDMIOT PRZYSŁUGI		OBJEKT	
Profil sieci kon. deszczowej		Popr. uziarnienia osiedla Międzyzdrze	
ADRES		Bartoszew. ul. Dębowa – Poprzeczna	
1-100/500	PROJEKTOWAŁ	201/99/04	
SKALA	inż. Roman PRZYTYŁA	812/41004	
06.2005	OPRACOWAŁ		
DATA	mgr Piotr TABAKA		
	SPRAWDZIŁ	113/84/04	
	Zbigniew RYMAŃSKI	113/84/04	
	UPRAWNIŁ	113/84/04	
	PODPIS	113/84/04	
NR ZLECENIA		NR RYS.	
		BRANŻA	
		10	