



ROZDZIELNICA Tadm

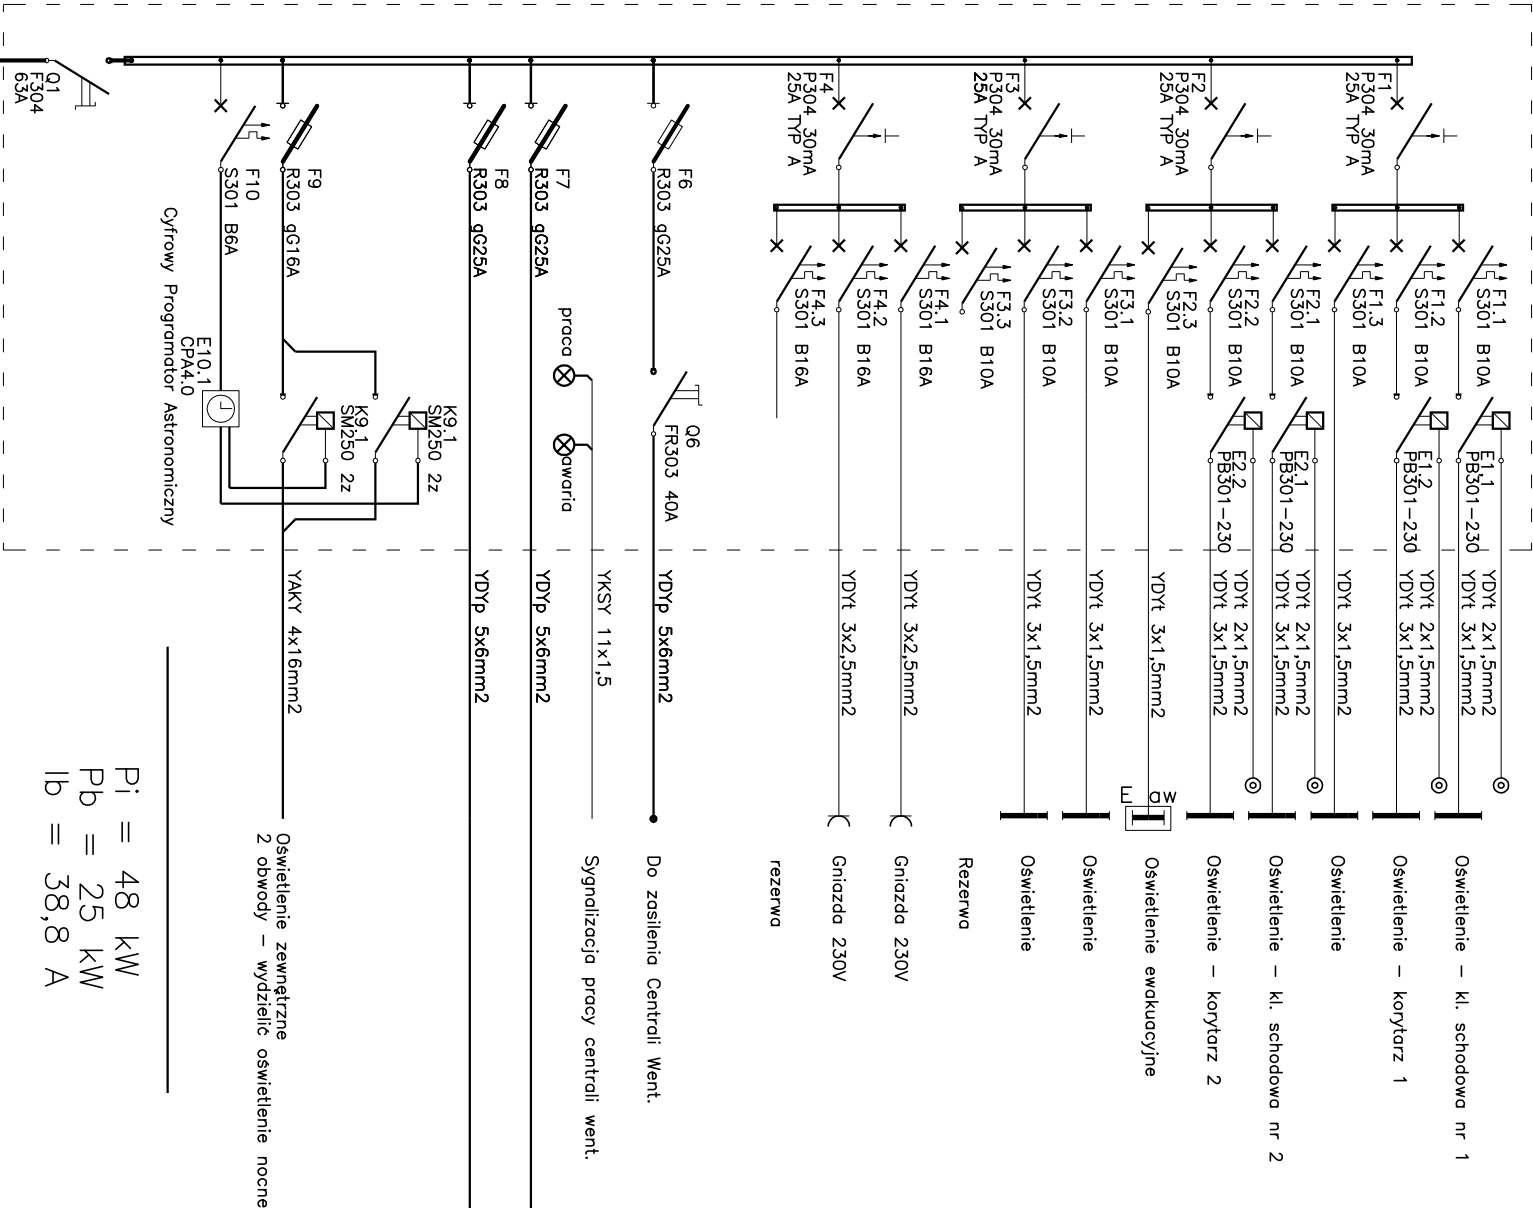


Pi = 48 kW
Pb = 25 kW
Ib = 38,8 A

Tadm Piętro

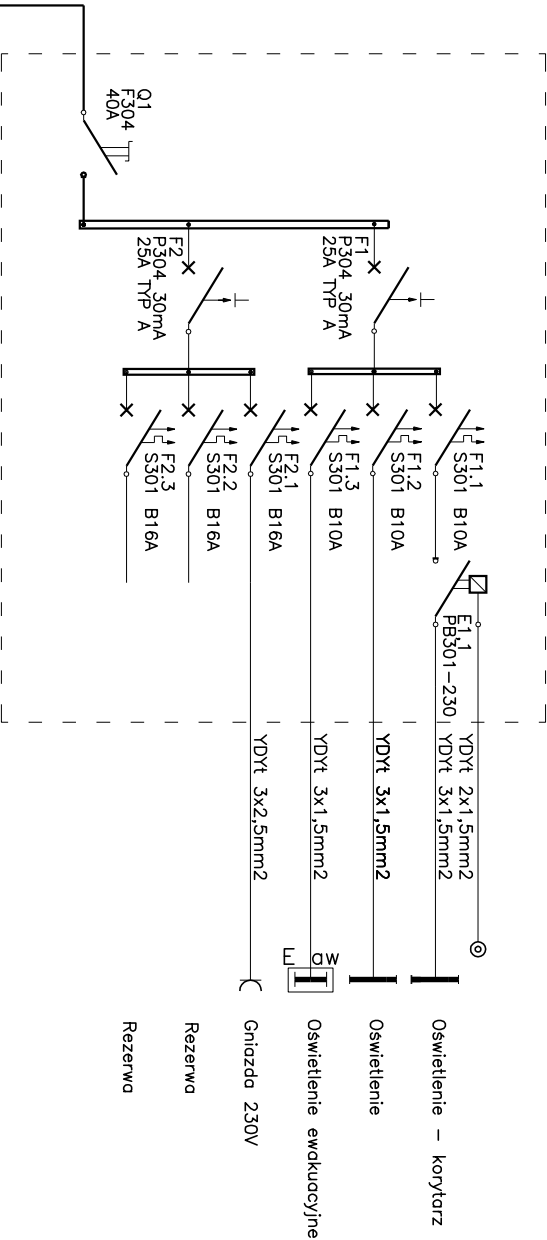

Tadm Piwnica

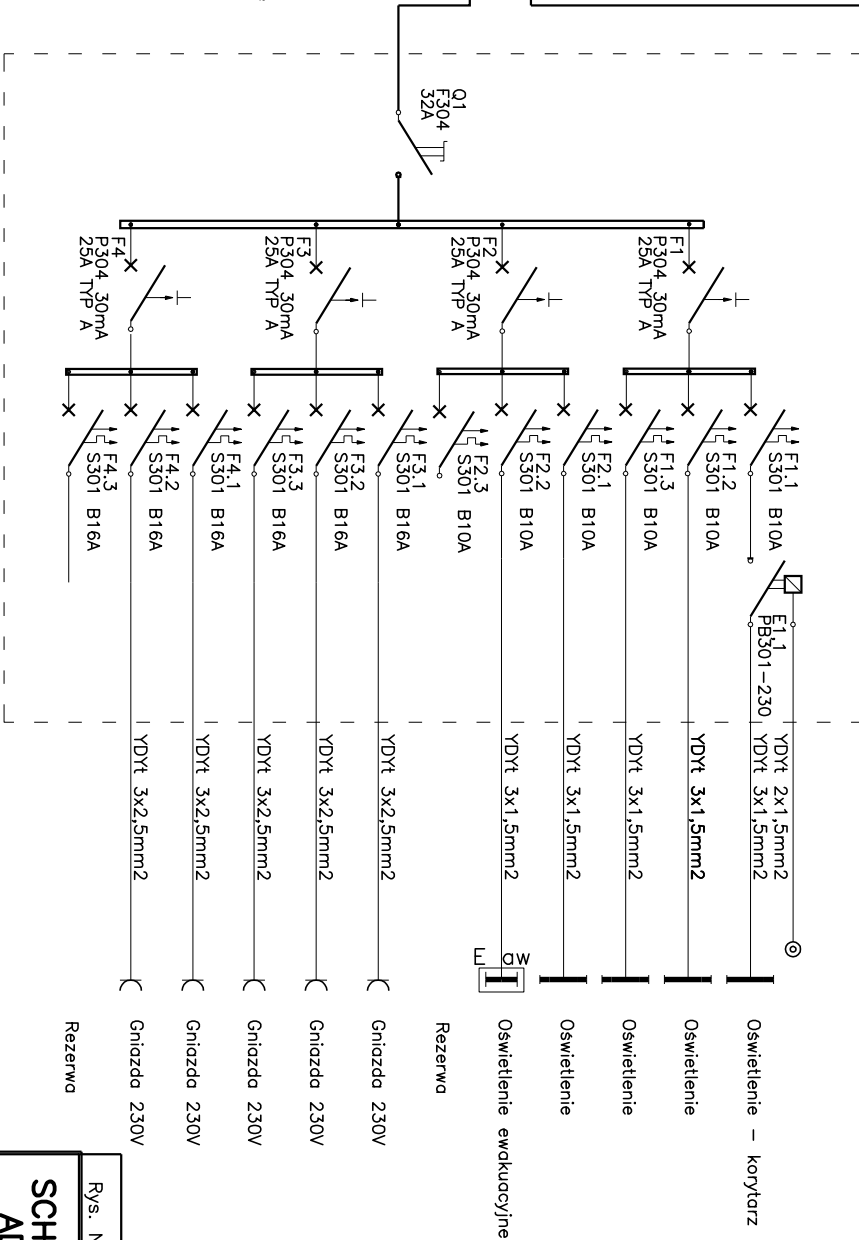

Uwagi:

1. Lokalizacje tablicy przedstawiono na planie instalacji elektrycznej
2. Aparaty rozdzielnic opisac wg. rodzaju urządzeń zasilanych

Ochrona od porażen:

Szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

Rys. Nr 10	07-2007
SCHEMATY ROZDZIELNIC ADMINISTRACYJNYCH	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYGODNI BARTOSZYCE UL. MARKSA 10 DZIAŁKA NR 91/4	
Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Bort. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
projektował:	sprawdził:
mgr inż. Bartłomiej Zosiuk POM/0149/POOE/06	inż. Marek Stedlecki UANB-VI-8387/32/90