


PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
LINIE KABLOWE
Skala 1:500

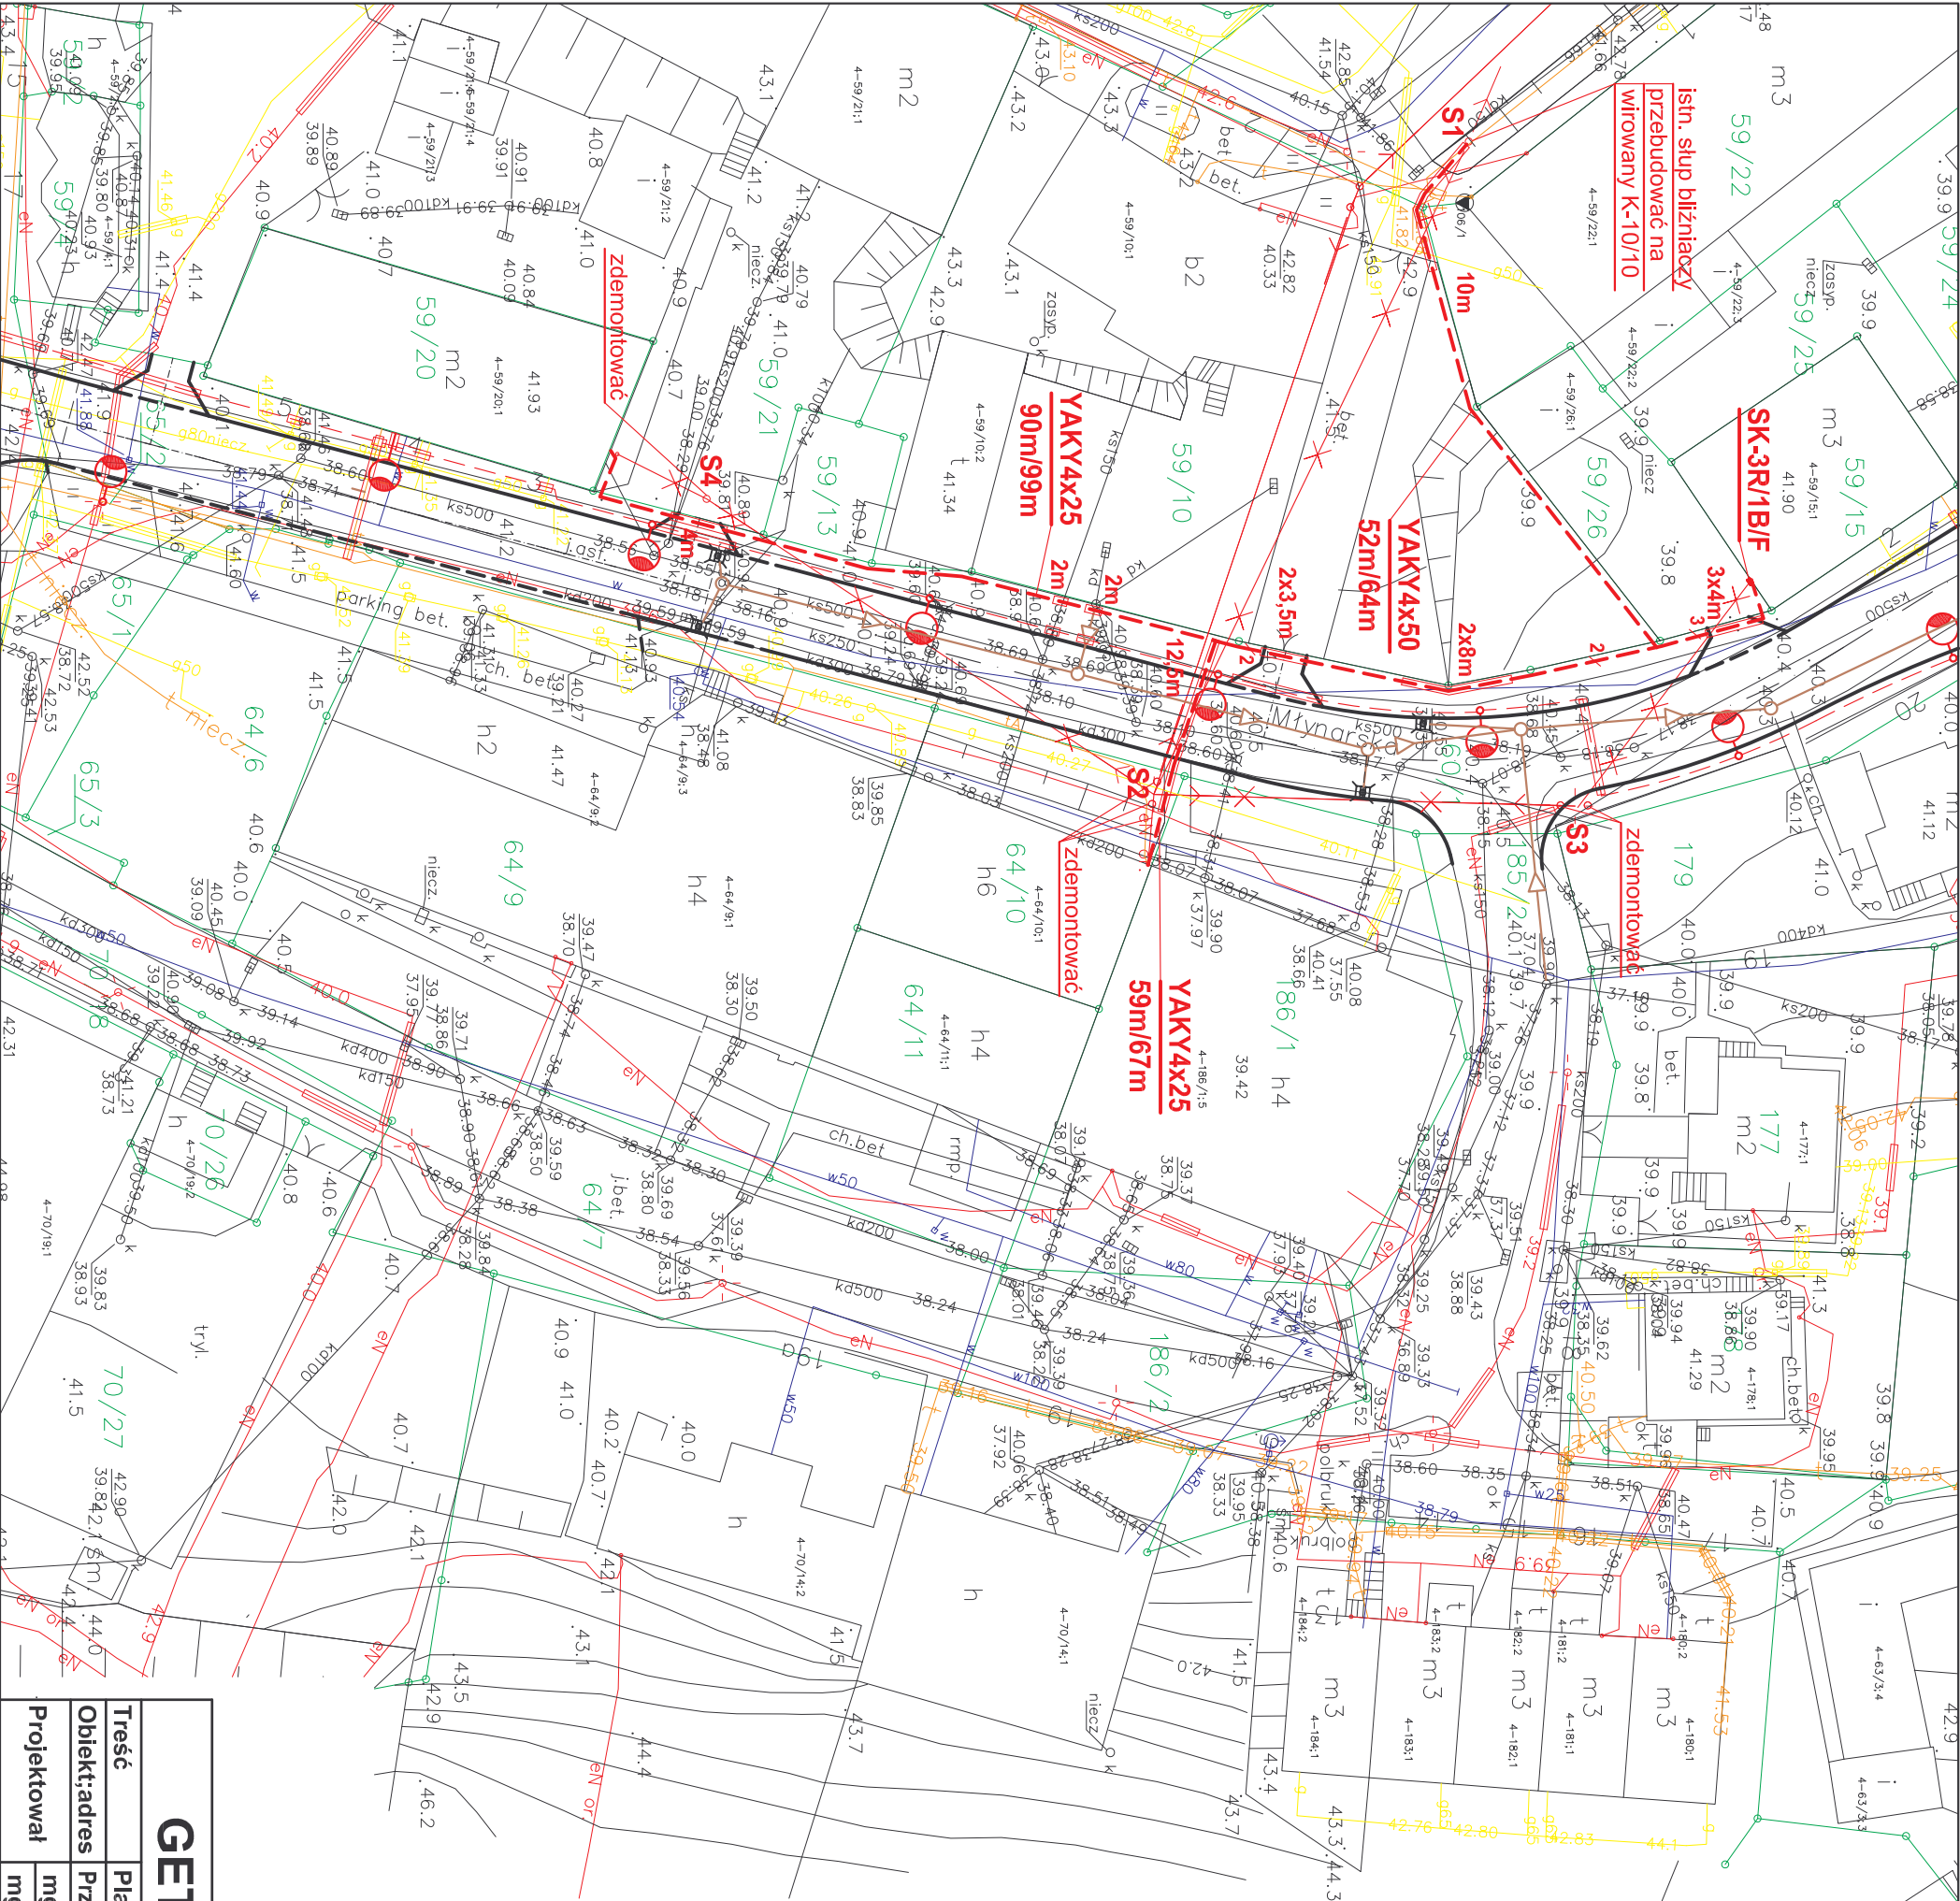

OZNACZENIA:

- - - - - projektowana linia kablowa
- YAKY4x50 - typ kabla
- 91m/104m długość trasy linii kablowej/długość odcinka kabla
- ✕ - istniejąca linia napowietrzna do usunięcia
- 2m - projektowana rura osłona kabla
- typu DVK 110 (długość)

UWAGI

- Istniejący słup S1 bliźniaczy przełotowy przebudować na słup krańcowy wirowany K-10/10
- Wybudować linię kablową YAKY4x50 i dwa przyłącza kablowe YAKY4x25
- Przy budynku nr 2 na dz.59/26 wybudować szafkę kablową SK-3R/1B/F
- Zdemontować istniejącą linię napowietrzną AsXSn 4x50, dwa przyłącza napowietrzne i jedno kablowe
- Zdemontować trzy istniejące słupy z żerdzi ŻN (S2, S3, S4)

GETRONIK S.C.

Treść	Plan linii kablowych	Nr rys.	E-1
Objekt;adres	Przebudowa sieci elektroenerget. Bartoszyce ul.Młynarska	Skala	1:500
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski		Nr strony
	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. OL/222/70	