


INSTALACJA WODOCIĄGOWA

RZUT PARTERU 1:50

UWAGA -Podłączenie wody ciepłej oraz zimnej należy wykonać do istniejących sieci na kondygnacji

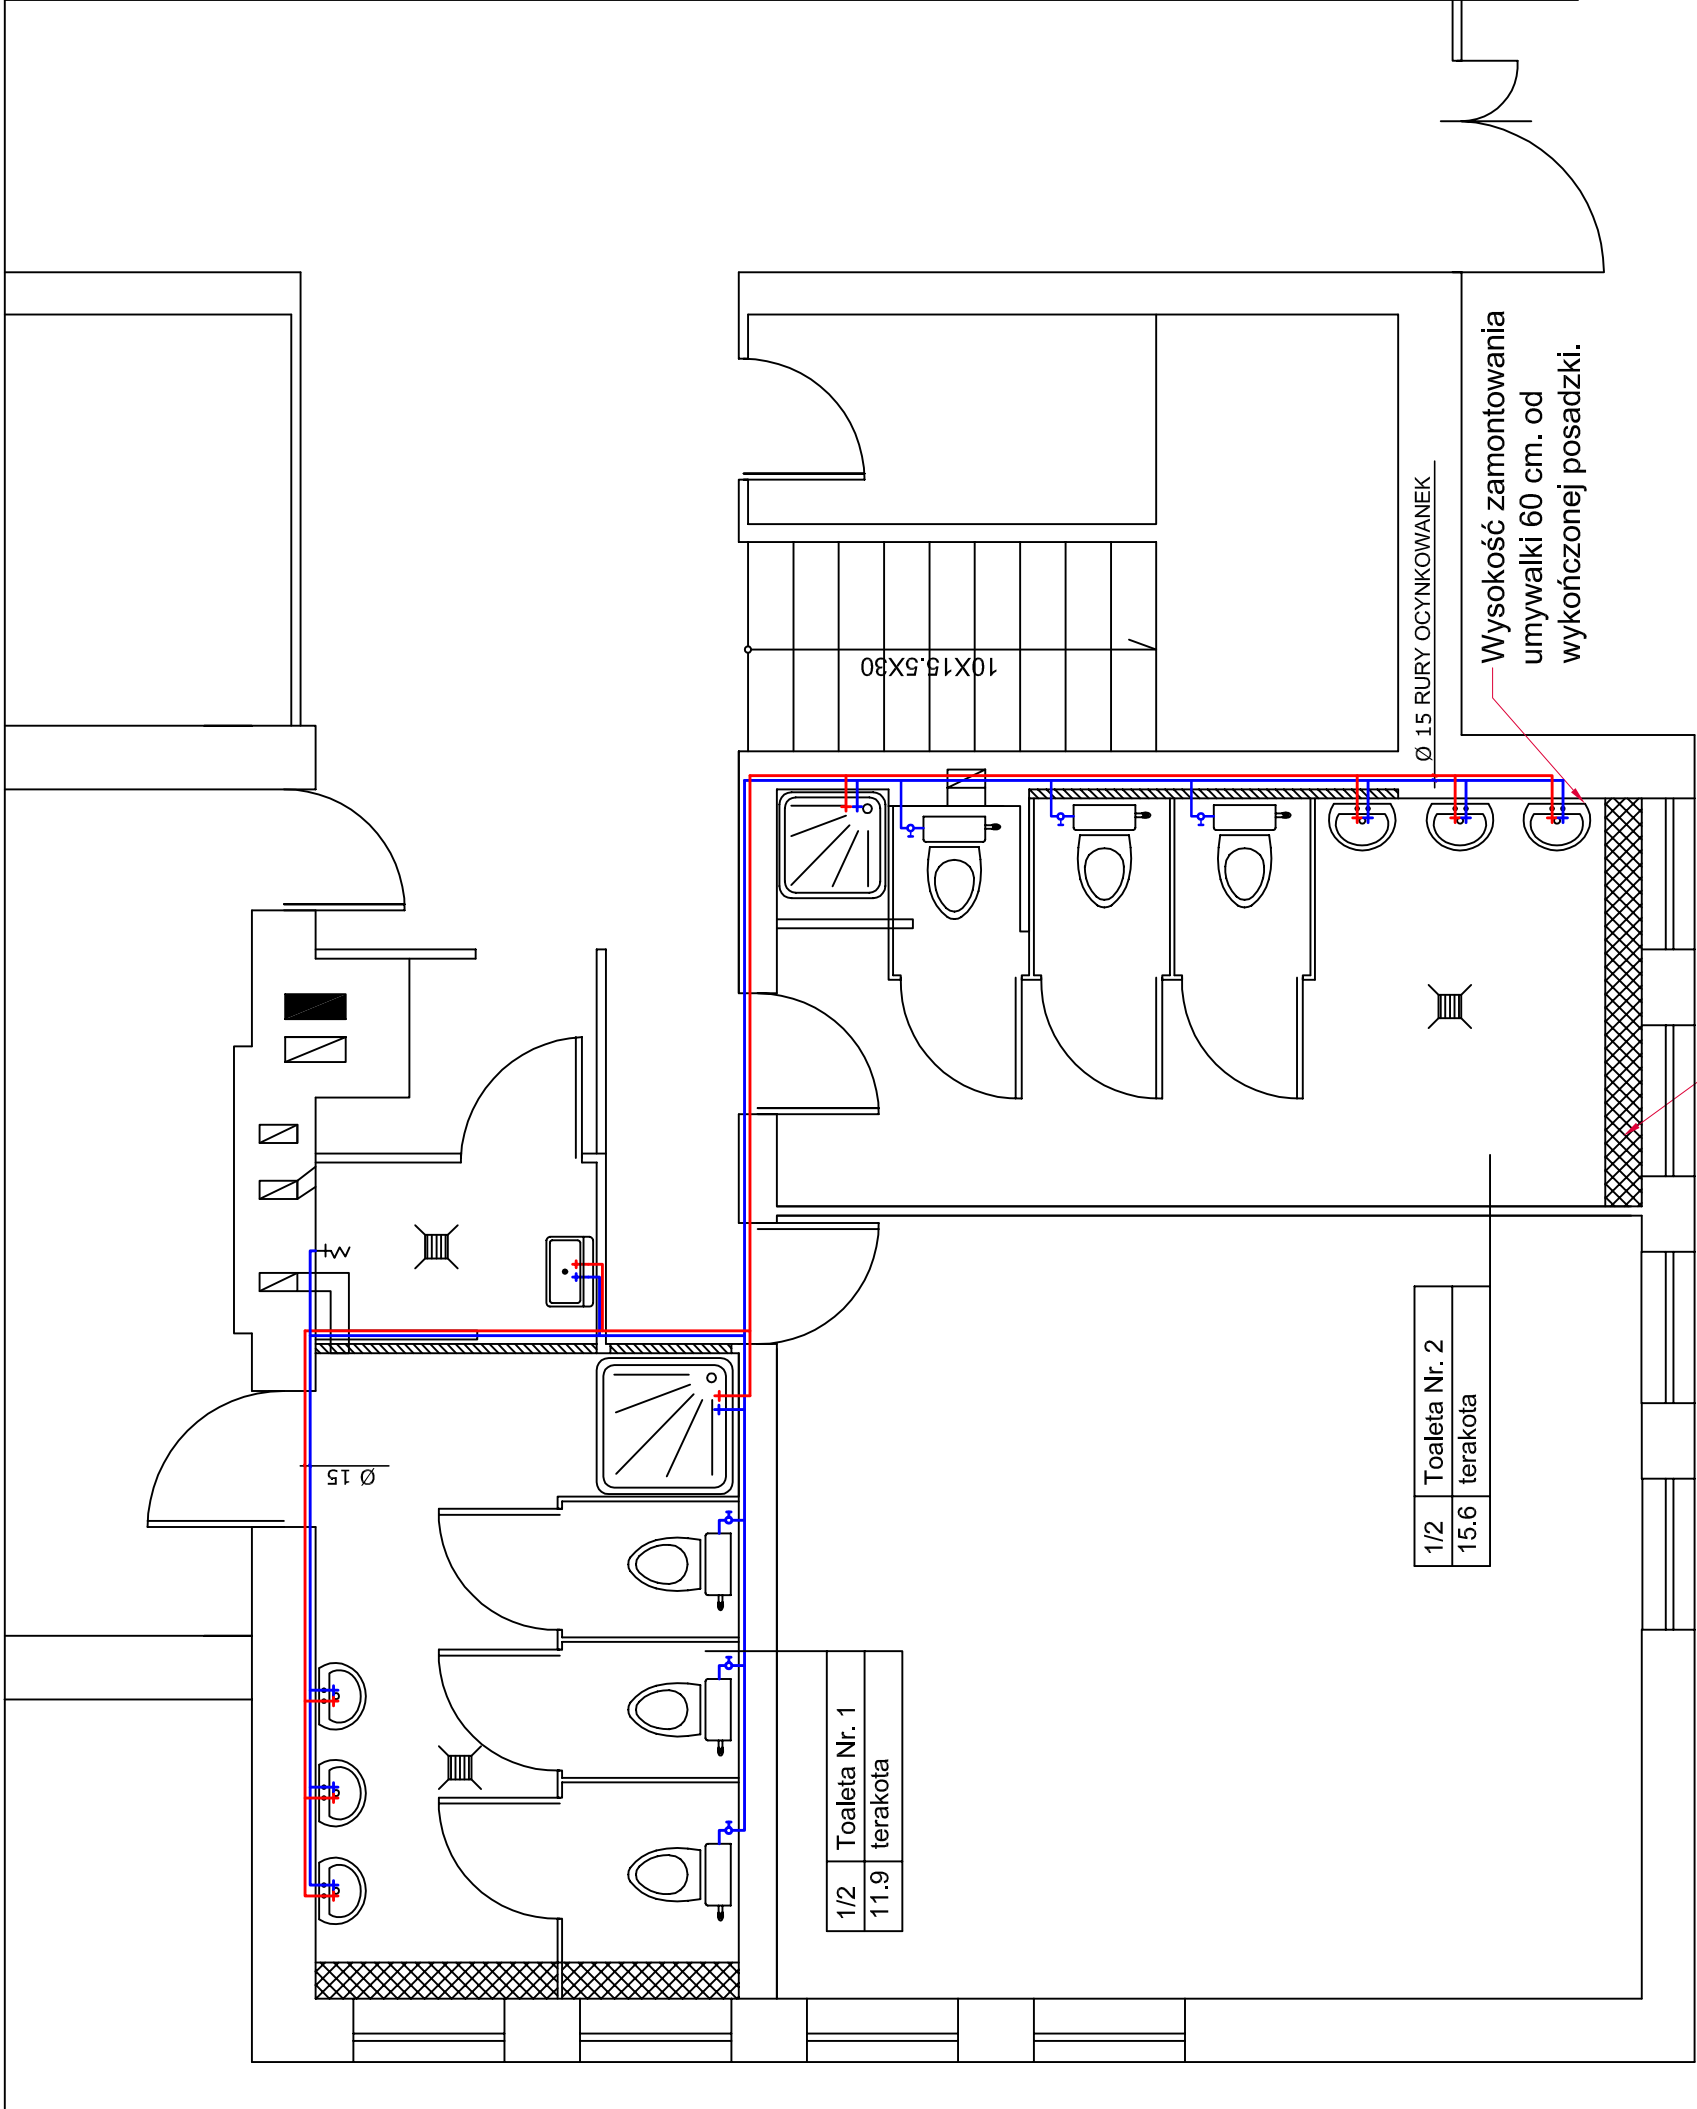

Obiekt : Remont sanitariatów w Przedszkolu Publicznym			
nr. 2 w Bartoszycach ul. Marksa 4 dz. nr 89/46			
Inwestor: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach			
Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Marksa 4			
RYS. NR. A - 7	Skala 1 : 50	Uprawnienia nr.	Data : Podpis :
Opracował :	tech. Franciszek Jurgielewicz	116/88/OL	08.04.2009
Projektował :			