
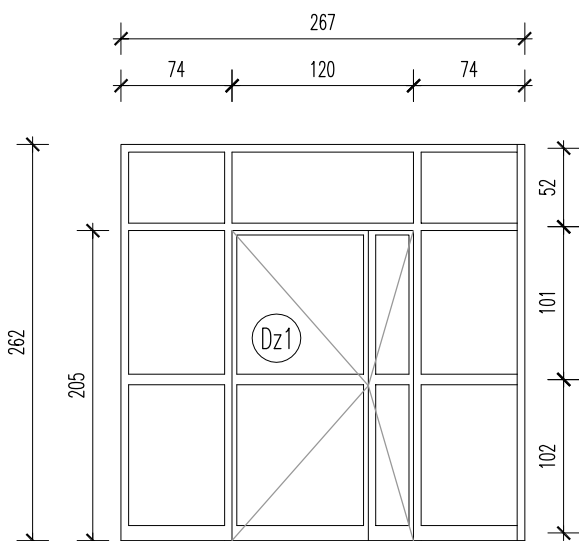
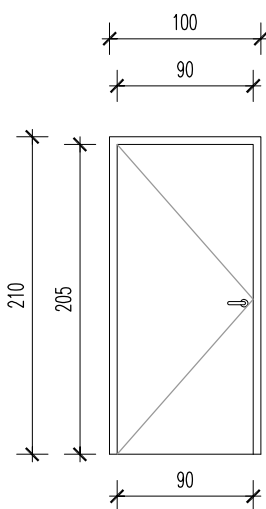
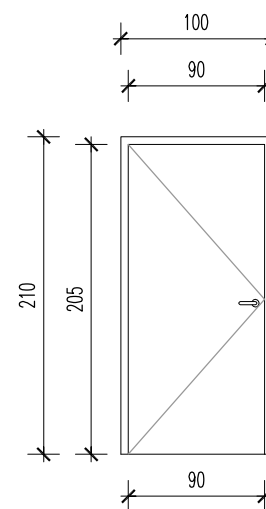
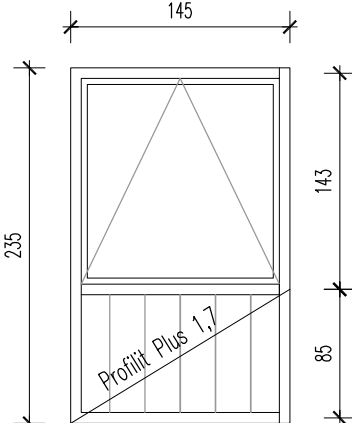






ZESTAWIENIE DRZWI				
SYMBOL		ZAL Z1	Dz2	Dz3
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)				
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	120(100+20)	90	90
	H	205	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	267	100	100
	Hz	262	210	210
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1P	3P
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–	–	–
UWAGI		Zestaw słusarki aluminiowej zewnętrznej np. firmy REYNAERS z profili izolowanych termicznie CS 86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07. Minimalna szerokość przejścia po otwarciu głównego skrzydła drzwi 100cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz.	Drzwi pływiniowe zewnętrzne	Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, z samozamykaczem. Drzwi malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07
		Na całej wysokości przeszklenia należy zastosować szkło bezpieczne		

ZESTAWIENIE OKIEN						
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)						
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	135	75	105	105	135
	H	125	135	75	75	135
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sz	145	85	115	85	145
	Hz	235	145	85	115	145
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER	6	2	6	2	1
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		–	–	–	–	–
UWAGI		Okno zewnętrzne aluminiowe z profili izolowanych termicznie np. firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	Okno zewnętrzne aluminiowe z profili izolowanych termicznie np. firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	Okno zewnętrzne aluminiowe z profili izolowanych termicznie np. firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	Okno zewnętrzne aluminiowe z profili izolowanych termicznie np. firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	Okno zewnętrzne aluminiowe z profili izolowanych termicznie np. firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07
		W posie dolnym przeszklenie systemowe np.: Pilkington Profilit Plus 1,7				

Rewizja:				
Rev:	Rysunek:	Data:	Podpis:	Uwagi:
B	Projekt budowlany	25.02.2010		
C	Projekt wykonawczy	25.02.2010		

* przed zamówieniem i zamontowaniem drzwi w poszczególnych pomieszczeniach sprawdzić wymiary istniejących otworów w naturze
* stolarkę i słusarkę montować zgodnie z zaleceniami producenta
* minimalna szerokość skrzydła drzwi w świetle ościeżnicy po otwarciu – 90cm



Inwestycja:				PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7 OBREB 5	
Inwestor:		Urząd Miasta Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce			
Generalny Projektant:		PR Architekci s.c. ul. Dr. Ireny Białówny 9/6 15-437 Białystok tel.: (085) 744 66 05 kom.: 509744346 lub 509744347			
Temat:		TOM II - C - BUDYNEK HALI			
Faza opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY			
Rysunek:		ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
Branża:		Nr upraw.:		Podpis:	
Architektura:					
Projektant:					
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		BŁ-PKK-11/03			
Opracował:					
mgr inż. arch. Paweł Gajewski					
Sprawdzający:					
mgr inż. arch. Tomasz Rubin		BŁ-PKK-12/03			
Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadziedzim, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem					
Nr proj.:		Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010		1:50	25.02.2010	B-9	C